28 Mai 2020

GT SSYf

09h30 – 12h00

Conférence Téléphonique

Réunion via CICSO Webex

Depuis l'avis de réunion ou depuis le lien ci-dessous

Rte présentera les slides et partagera son écran lors de la réunion (pour présenter les panneaux GIPSE, un accès par téléphone seul n'est pas suffisant)

Accès via l'application ou via le navigateur (testé sur Chrome, Edge et edge chromium)

Lien de la réunion :
https://meetingsemea21.webex.com/meetingsemea21-fr/j.php?MTID=m4b25e49daff9c2c2d58db430c3b9ba0a

Solution de repli par téléphone ou si le micro/son ne fonctionne pas

Par téléphone: 01 85 14 88 35

Numéro de la réunion (Code d'accès) : 950 576 977

ID invité (mot de passe numérique): 2805

Merci de tester l'accès à Webex en amont de la réunion.

Sommaire

1. Actualités générales et planning
2. Point sur l' AO FCR J-1
3. Contractualisation des capacités d'aFRR : finalisation des produits de l' AO
4. Articulation aFRR / produits fréquence
5. Premiers éléments sur la réalisation de l'aFRR avec du stockage ou un agrégat
6. Atelier sur les panneaux GIPSE pour la gestion des EDR et renommage des EDR

Actualités générales

- **Saisine des règles SSYf v5.1** envoyée par RTE (évolutions pour l'AO FCR), entrée en vigueur des règles prévue au 1er Juillet 2020

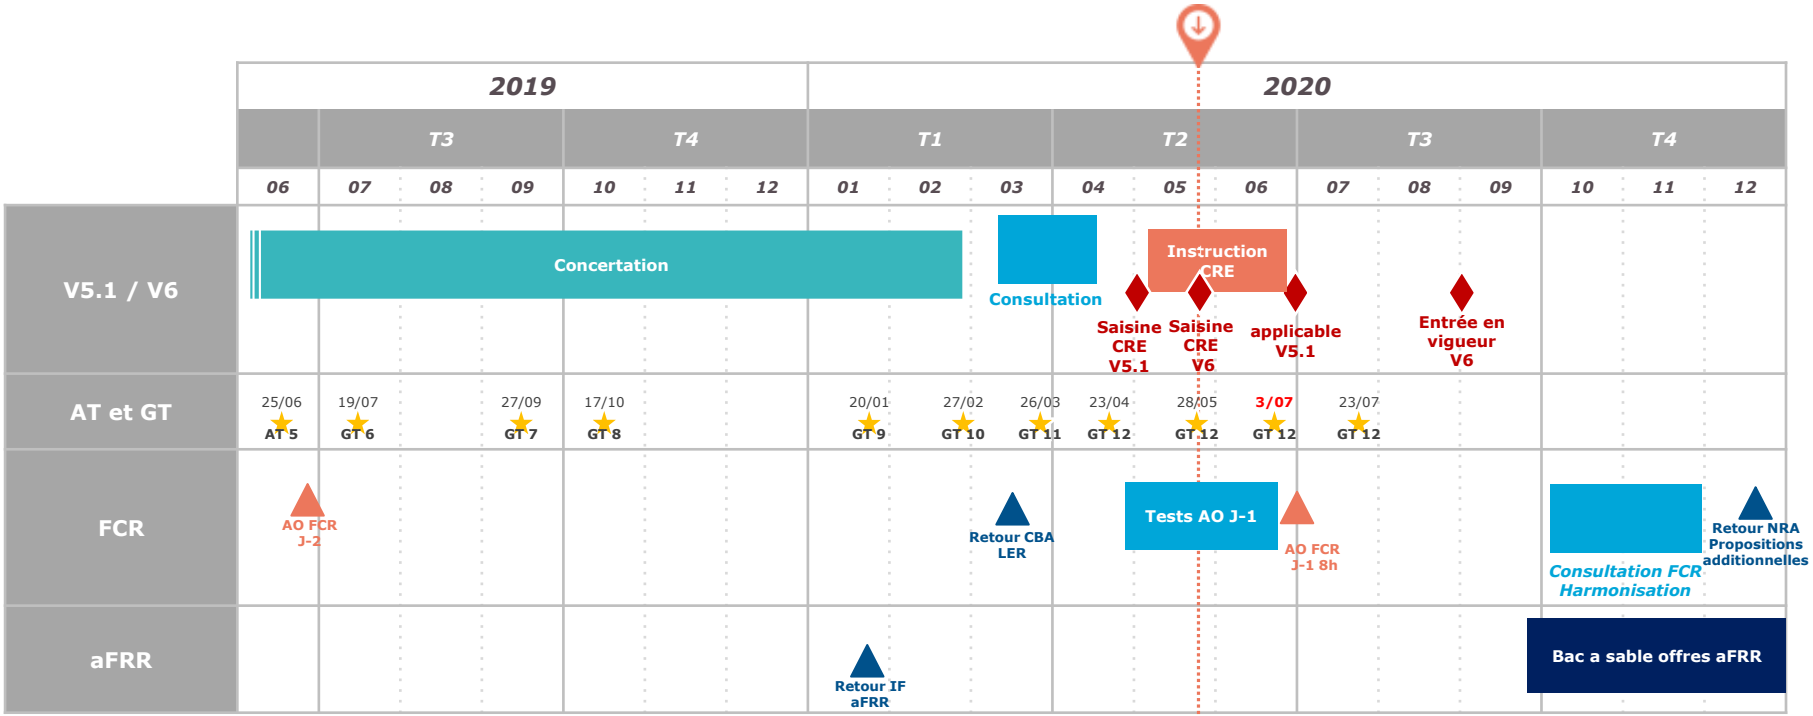
- **Saisine des règles SSYf v6** très prochainement pour une entrée en vigueur des règles en Septembre 2020

- **Décision CBA décalée à Octobre 2020** pour envoi aux régulateurs

- **Prop additionnels de la FCR :** toujours chez les régulateurs

- **FCR Cooperation :** le Danemark (20MW) et la Slovenie(15 MW) devraient se joindre au procurement commun courant janv. 2021

Calendrier prévisionnel des règles SSY





03

FCR : Passage en AO J-1 8h
1er Juillet 2020

Rappel de l'objectif

Rappel de l'objectif : AO J-1 8h, tous les jours, en produits 4h, pour le 1er juillet (Jour de livraison)

Une enchère pour une journée composé de 6 produits de 4h, avec soumission d'1 fichier d'offre.
Un prix marginal et un volume par produit 4h

Rappel du Planning prévisionnel :

- Premières spécifications du fichier d'offre : ***fin février 2020***
- Guide d'implémentation avec exemples de fichiers : ***fin mars 2020***
- Tests acteurs entre ***01/05 et 15/06***
- Go live le 30/06 pour livraison le ***1er juillet 2020***

Description de l'algorithme actuel : Disponible sous le site ENTSO-E FCR webpage
https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/fcr/

Organisation des tests

Déroulements des tests :

Le systeme sera ouvert à partir du lundi 04 Mai 10:00

Fermeture dépot des offres à 10h

Gate Opening (10:00)	Gate Closure (10:00)	Delivery (d)	Possible tests				
			User Interface	Bid files	Results	WebAPI	IP bid converter
04.05.2020	Wed 06.05.2020	07.05.2020	x	x		x	x
04.05.2020	Thu 07.05.2020	08.05.2020	x	x		x	x
04.05.2020	Fri 08.05.2020	09.05.2020	x	x		x	x
04.05.2020	Mon 11.05.2020	12.05.2020	x	x	x	x	x
04.05.2020	Tue 12.05.2020	13.05.2020	x	x	x	x	x
04.05.2020	Wed 13.05.2020	14.05.2020	x	x	x	x	x
04.05.2020	Thu 14.05.2020	15.05.2020	x	x	x	x	x
04.05.2020	Fri 15.05.2020	16.05.2020	x	x	x	x	x
05.05.2020	Mon 18.05.2020	19.05.2020	x	x	x	x	x
06.05.2020	Tue 19.05.2020	20.05.2020	x	x	x	x	x
07.05.2020	Wed 20.05.2020	21.05.2020	x	x	x	x	x

Basculement de J-2 à J-1

1. La dernière enchère J-2 aura lieu le vendredi 26 Juin à 15h CET.
2. La première enchère J-1 aura lieu le mardi 30 Juin à 8h CET.
3. Dépôt des offres possible à partir de J-14, 11:00 CET.

	Gate Open	Gate Closure	Delivery
Last D-2 weekday auctions	Wed 13.06.2020	Thu 25.06.2020	Sat 27.06.2020
	Wed 14.06.2020	Thu 25.06.2020	Sun 28.06.2020
	Wed 15.06.2020	Fri 26.06.2020	Mon 29.06.2020
	Thu 16.06.2020	Fri 26.06.2020	Tue 30.06.2020
First D-1 daily auctions	Fri 17.06.2020	Tue 30.06.2020	Wed 01.07.2020
	Sat 18.06.2020	Wed 01.07.2020	Thu 02.07.2020

Email et numéro de tel de back-up :

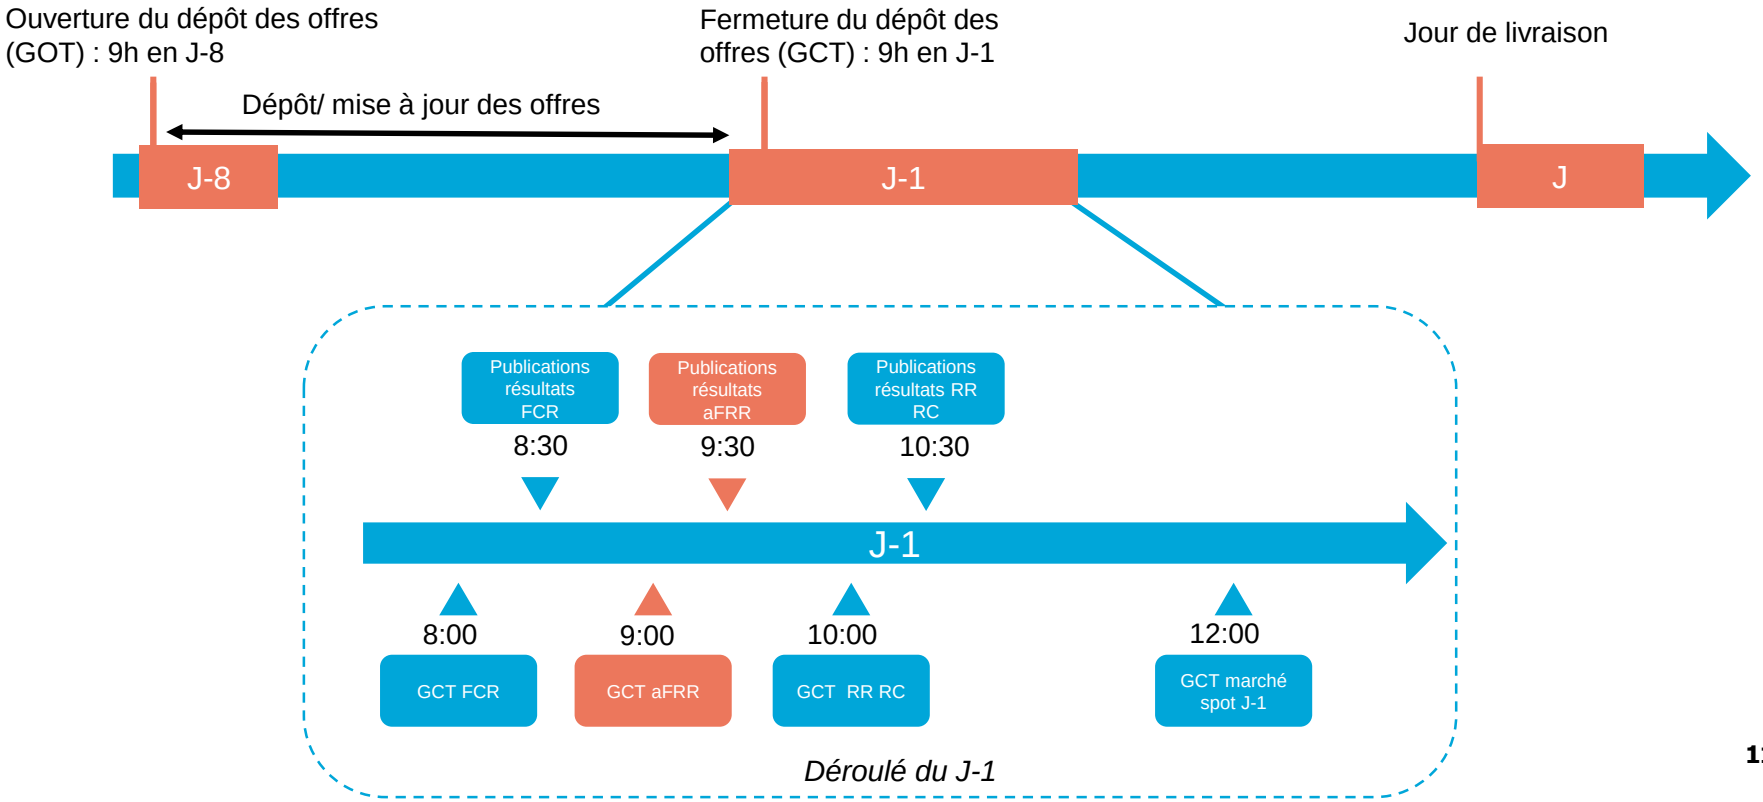
In order to be able to act quickly and effectively in the event of disruptions in the submission of offers, we would like to ask you to notify us in urgent cases at +4930 5150 3076 by phone or by e-mail to notfallausschreibung@regelleistung.net.

AOB :
BE fera tout son procurement à partir du 1er juillet sur l'AO (74 MW, actuellement seulement 46 Mw sont fait sur l'AO)

Contractualisation des capacités d'aFRR

Déroulé de l'AO aFRR

Appel d'offres en J-1 <u>tous les jours</u>



Caractéristiques des offres

Conformément à la feuille de route sur l'évolution des modalités de dimensionnement, de constitution et d'activation de la réserve secondaire RTE propose :

- Pas de contractualisation de **1 heure**
- **Appel d'offre dyssimétrique avec optimisation simultanée hausse / baisse**
- Offre **minimum : 1MW**
- **Granularité d'offre : 1MW**
- Divisibilité des offres :
  - Soit offre divisible au MW près sans maximum de volume
  - Soit offre indivisible avec un maximum de 20 MW au départ, ce seuil pourra être amené à augmenter selon le fonctionnement de l'AO sur les premiers mois

Un premier REX sera mené suite aux premiers mois du fonctionnement de l'AO aFRR qui permettra d'évaluer le niveau d'interprétabilité des résultats des AO et les modifications éventuelles à mettre en œuvre.

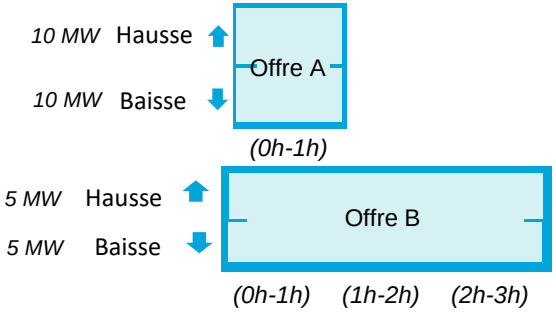
Types d'offres

Besoins exprimés des acteurs :

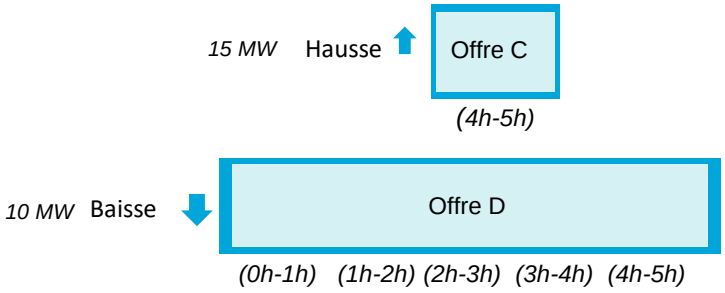
- **Faire des offres blocs symétriques :** Lier les offres hausse et baisse sur un même pas de temps pour permettre des offres symétriques pour les groupes qui ne seront pas encore certifiés (ou adaptés) au dissymétrique
- Faire des **blocs asymétriques sur plusieurs pas de temps** : pour répartir les coûts de démarrage et respecter les paliers de programmation de certains groupes

Proposition de RTE : Possibilité de faire des offres blocs indivisibles symétriques avec un même volume à la hausse et à la baisse ou asymétriques, sur un ou plusieurs pas de temps consécutifs. Pas de contrainte sur l'heure de début du bloc ou sa longueur (en heures).
Au départ ce type d'offre est limitée à 20 MW (hausse + baisse pour un bloc symétrique). La possible élévation de ce seuil sera étudiée suite à un REX du fonctionnement de l'AO.

Bloc indivisible symétrique

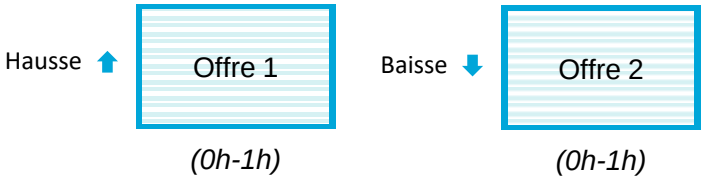


Bloc indivisible asymétrique

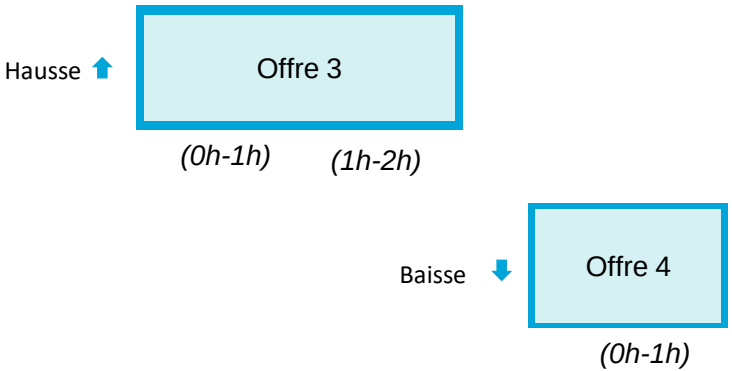


Synthèse des types d'offres possibles

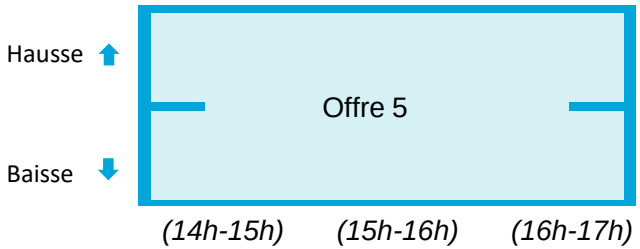
Offre simple divisible : offre asymétrique divisible sur une heure

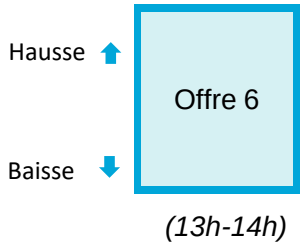


Bloc asymétrique indivisible sur une ou plusieurs heures



Bloc symétrique indivisible sur une ou plusieurs heures (avec le même volume à la hausse et à la baisse)



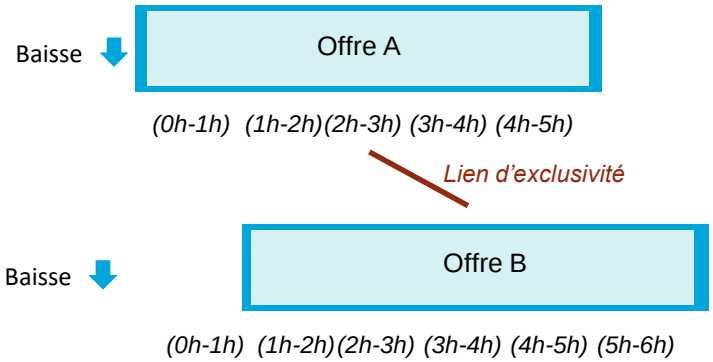


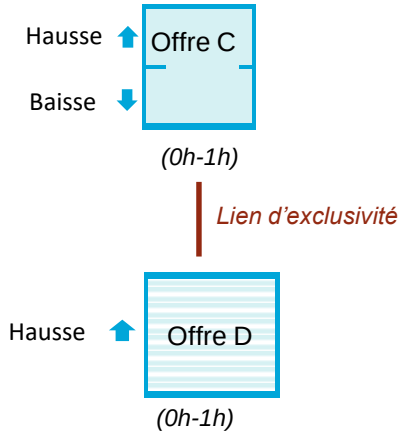
Exclusivité des offres

Besoin acteur : Pouvoir mettre des liens d'exclusivité entre les offres sur les mêmes pas de temps ou sur des pas de temps différents

Proposition de RTE : Permettre de mettre des liens d'exclusivité entre tous types d'offres ayant au moins un pas de temps commun.

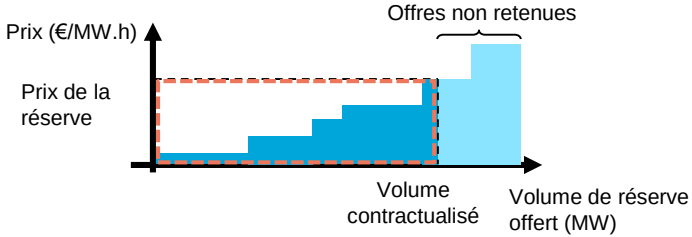
Exemples d'utilisation de liens d'exclusivité :





Algorithme de sélection des offres

Objectif de l'algorithme : **couvrir le besoin de RTE** en réserve secondaire (hausse et baisse) en **minimisant le coût pour la collectivité**



Coût pour la collectivité :
$\sum_{\text{offres retenues}}$ (volume x coût d'opportunité)

Coût pour Rte :
Volume contractualisé x Prix de la réserve

Fonction objectif à minimiser (optimisation simultanée à la hausse et à la baisse) :

$$cc = \sum_{\substack{pas\ de\\ contractualisation}} \left(\sum_{\substack{offres\ retenues\\ à\ la\ hausse}} (\text{vol offre i} * \text{prix offre i}) + \sum_{\substack{offres\ retenues\\ à\ la\ baisse}} (\text{vol offre i} * \text{prix offre i}) \right)$$

Contraintes : Couverture du besoin de RTE à la hausse et à la baisse sur chaque pas de contractualisation (possibilité de contractualiser plus que le besoin si cela minimise le coût total) :

$$\sum_{\substack{offres\ retenues\\ à\ la\ baisse}} volume\ offre\ i \geq besoin\ baisse\ de\ RTE \qquad \sum_{\substack{offres\ retenues\\ à\ la\ hausse}} volume\ offre\ i \geq besoin\ hausse\ de\ RTE$$

Mise en œuvre du back up

Réflexion en cours sur cette proposition, les contributions des acteurs sont les bienvenues



Fonctionnement nominal

Si **pas de résultats avant 10h30*** **:**
Si ouverture possible d'un guichet de secours l'après- midi
Sinon

Mode back-up Etape 1

14:00* GOT aFRR guichet de secours

15:00* GCT aFRR guichet de secours

15:30* Résultats guichet de secours

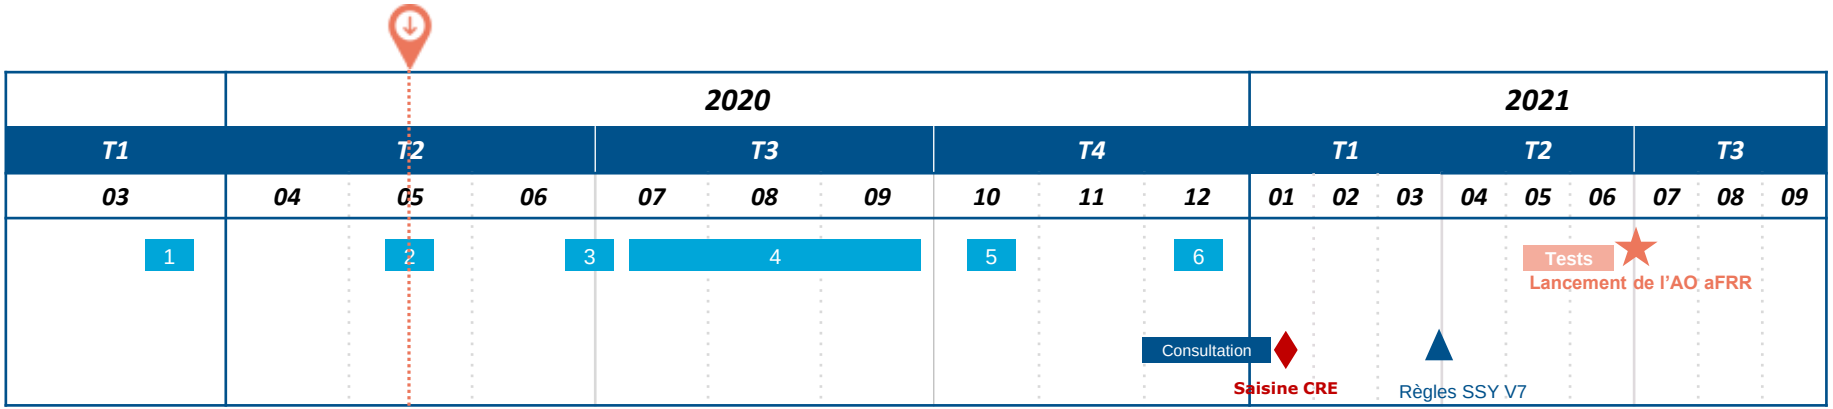
Si problème sur le guichet de secours ou non possibilité de le lancer

Mode back-up Etape 2

Recours aux résultats d'un jour similaire ou retour à la prescription.
Envoi aux acteurs de la puissance contractualisée avant **17h***.
La rémunération en cas de recours à ce back up est à définir (prix de la journée sélectionnée si jour similaire, PFC si prescription ?)
Les acteurs peuvent avoir recours au marché secondaire.

** Timing à affiner*

Planning de concertation prévisionnel



1

Déroulé de l'AO (GOT, GCT..)
Design des produits : pas de contractualisation, liens entres offres…
Modes dégradés

2

Validation du **design du produit**
Modes dégradés

3

Présentation de la **nouvelle méthode de dimensionnement** de l'aFRR
Validation des **modes dégradés**

4

Présentation **processus global capacité/énergie**
Rémunération des capacités

5

Atelier technique: process de dépôt des offres

6

Première version du **guide d'implémentation**

Articulation aFRR et produits fréquence

Rappel sur l'articulation des réserves

Réserves actuelles	Objectifs
FCR (H/B)	réserve automatique à la hausse comme à la baisse pour stabiliser la fréquence suite à aléa (non déterministe). Elle est mutualisée sur le périmètre de la zone synchrone européenne et permet de contenir tout écart de fréquence observé sous un délai de 30 secondes
aFRR (H/B)	réserve automatique activée en fonction de l'écart de réglage constaté, elle permet donc de revenir à la fréquence nominale après activation de la FCR et de rétablir des flux sur les interconnexions cohérents avec les transactions nominées. Son délai de réaction doit passer à 300s avant fin 2024
RR (Hausse)	réserve rapide (RR), à la hausse uniquement, qui couplée à l'aFRR doit permettre de rétablir les échanges aux frontières en moins de 15 minutes, activation manuelle
RC (Hausse)	réserve complémentaire (RC), à la hausse uniquement et à activation manuelle par RTE, qui permet de reconstituer le volume minimal d'aFRR

Rappel sur l'articulation des réserves

Nouveaux Besoins de Réserves	Objectifs
RR (Baisse)	réserve rapide à la baisse, à activation manuelle qui serait dimensionnée selon la même méthode que la réserve rapide à la hausse (prise en compte de l'aléa dimensionnant à la baisse comme la perte d'un flux d'export sur une interconnexion HVDC ou la perte d'une station de pompage) et qui permettrait de respecter les critères SOGL liés au retour à l'équilibre en moins de 15 minutes, notamment dans certaines périodes pour lesquelles les offres libres sur le mécanisme d'ajustement sont en volume insuffisant (creux de nuit par exemple)
RF (H/B)	réserve « fréquence » (RF), à activation manuelle, dont la finalité serait d'améliorer la fréquence lors du passage des parallèles. Les réserves actuelles ne permettent pas de maintenir l'équilibre offre-demande en temps réel dans ces situations spécifiques impliquant des variations prévisibles mais très rapides, voire instantanées et de courte durée (DfD - deterministic frequency deviation)

Rappel sur l'articulation des réserves

Evolutions	Améliorer la qualité du réglage de RTE	Limiter la participation de RTE aux DfD	Échéance prévisionnelle	Statut
Redimensionner l'aFRR pour mieux répondre à nos besoins d'exploitation	X		Q3 2021	Présenté dans la Feuille de route aFRR Suivi en GT SSYf Consultation de l'accord de bloc RFP prévue pour S2 2020 pour faire approuver la nouvelle méthode par la CRE
Contractualiser de la mFRR à la baisse	X		2022	Présenté en GT RR RC Suivi en GT RR RC
Designer & contractualiser des produits « fréquence » pour les passages de parallèle		X	2022	Présenté en GT RR RC Suivi en GT RR RC « élargi »
Passer à de l'aFRR plus rapide (vers une harmonisation en FAT 5 min)	X		2024	Recertification et certification des capacités en 300s dès règles SSYv 6 Modalité sous le GT SSY

Réalisation de l’aFRR avec du stockage ou des agrégats

Principes Généraux

Caractéristiques demandées :

FAT 5 min sans pente urgence (préférence RTE) *ou 6,4 Min avec pente urgence*

Liens RTE Scada Acteur en IEC 104 comme DTR actuellement (pas exigence de lien vers le moyen).
→ RTE confirmera l'acceptation que le niveau N passe par un centre de conduite, et les exigences de délai d'application du niveau

Pas de fourniture simultanée de RP et de RS sur un même pas de programmation

Signaux :

TéléInformation TI EN/Hors RSFP et une télémesure TM « Retour RSFP »
TM 10s Globale + TM 10s ex post pour les entités composant l'EDR
Le signal envoyé par RTE a une résolution au centième (ou unité si on considère le signal entre -100 et +100).
Exigence du traitement de la perte du signal (comportement attendu vérifié dans la fiche 16 « 8 h »)

Principes Généraux

Stratégie de gestion de la charge :

Autorisation de la recharge des batteries sous les conditions suivantes:

- Ne pas se recharger aux écarts, mais autorise ton les NEB dans le DN ?
- Pouvoir certifier la stratégie de recharge indépendamment des prix de marché ou prix Equilibrage
- Tenir la DN+ pas de programmation : pouvoir tenir 2h en énergie à la Hausse et 2h à la Baisse

La stratégie de recharge est libre

Prequalification :

Tenir la programmation ie 2h Hausse et Baisse
Tests Puissance sur le profil de l'annexe 16 des futures règles SSYf
Vérification du comportement si l'entité est en RS sur un pas et en RP sur un autre pas de programmation.
Réaliser un test 8h en condition réelle

Principes Généraux

Justification de l'interdiction de la rechargement aux écarts :

Temps d'activation plus long pour la RS (5min)
- Gestion du taux de charge sur temporalité plus longue

→ ouvre la porte sur d'autres possibilités de gérer le stock de la batterie

Ex : si une EDR livre 1 MW, on ne veut pas créer un 1MW d'écart :

Soit cela est comblé via Marché soit dans le portefeuille

Rappels :

En aFRR avec le merit order :
Il sera possible de modifier les Energie bids avec des prix différents hausse ou baisse, 25 min avant le temps réel.

Atelier panneaux GIPSE et gestion des EDR

Contexte

RTE industrialise ses processus de Gestion des Périmètres sur les mécanismes MA/NEBEF/SSY: dans le nouvel outil **GIPSE,** les acteurs disposeront **d'IHM pour soumettre directement leurs demandes.**

Pour la gestion des périmètres de réserve, RTE fait coïncider cette industrialisation avec l'échéance du 1er juillet 2021 du passage de l'aFRR au Merit Order dans le cadre du projet MARS/PICASSO.

L'**Entité de Réserve** est un regroupement de capacités qui correspond à la maille:

- de certification *(si participation à la RP ou RS)*
- de l'offre de aFRR *(si participation à la RS)*
- du Niveau différencié envoyé par le scada *(si participation à la RS)*

Une **Entité de Réserve correspond à un ou plusieurs programmes en quintuplets** (EDP / EDPsoutirage). Le **Responsable de Réserve** doit nécessairement être **Responsable de Programmation** des EDP/EDPsoutirage de son EDR.

Une EDR est de **type injection** ou **soutirage.**
Cas particuliers d'EDR soutirage en expérimentation sur RPD:

- **EDR mixte composée de sites injection/soutirage**
- **EDR diffuse composée de sites de soutirage < 250 kW.**

Parcours cible Responsable Réserve / CRC

GIPSE / Annexe 4

Initialisation de la demande

Responsable de *réserve*:
- initie la demande dans GIPSE en mode BROUILLON:
  - code de l'EDR convenu avec le CRC (obligatoire et figé)
  - date souhaitée (modifiable)
  - caractéristiques SSY à (re)certifier (modifiable). Exemple: Rpmax =50 MW

A ce stade, certains champs sont facultatifs.
- renseigne et transmet à RTE une première version papier de l'Annexe 4

Configuration du SI télécom

Chargé de relation Clientèle:
Sur la base du code de l'EDR, le CRC fait configurer le SI télécom pour réception des TM.

Certification

Cellule Performance, Chargé Relation Clientèle, Responsable de Réserve:
- déroulement de l'étape de certification
- l'annexe 4 évolue

Signature par RTE de la version papier définitive de l'annexe 4, transmise au CRC et RR.

Finalisation de la demande

Responsable de réserve:
- met sa demande en cohérence avec l'annexe signée
- soumet sa demande pour validation.

Validation

Chargé de relation Clientèle:
- vérifie que la demande est conforme à l'annexe 4 signée
- si modification, une notification est envoyée au responsable de réserve
- Validation de la demande (modifiée)

Publication

GIPSE:
- Publication aux applications Back Office SSY de RTE
- Consultation en ligne en ligne du périmètre de réserve par l'acteur

Caractéristiques d'une EDR

	Caractéristiques SSY de l'EDR	Valeurs
	Type de l'EDR	Injection / Soutirage
RP	Participation RP	S,H,B,D,N
	Capa constructive RP Hausse / Baisse	valeur en MW (x2)
	RPmax Hausse / Baisse	valeur en MW (x2)
	Gain dynamique	oui/non
	Valeur du gain Hausse / Baisse	si gain dynamique: null sinon: valeur en MW/Hz
RS	Participation RS	S,H,B,D,N
	Capa constructive RS Hausse / Baisse	valeur en MW (x2)
	RSmax Hausse / Baisse	valeur en MW (x2)
	Rampe max certifiée pour RS	valeur en secondes uniquement si mode activation = setpoint
	Mode d'activation	setpoint/FAT
RP + RS	Réserve maximale hausse/baisse	valeur en MW

Codification de l'EDR

Code EDR

Afin d'éviter les confusions entre l'EDR et les EDP/EDPsoutirage qui la composent, il est proposé d'introduire pour l'EDR une codification se terminant par « F ».

Exemple:

EDR composée d'une EDP thermique.

Code de l'EDP **« 5 lettres + T + n°tranche »** => Code de l'EDR **« 5 lettres + F + n°tranche »**

EDR composée d'une EDP hydraulique

Code de l'EDP **« 5 lettres + H »** => Code de l'EDR **« 5 lettres + F »**

EDR composée d'une EDPsoutirage

Code de l'EDPsoutirage **« 4 lettres + 3 chiffres + n° région RTE »** => **« 4 lettres + 3 chiffres + F »**

PLANNING GIPSE

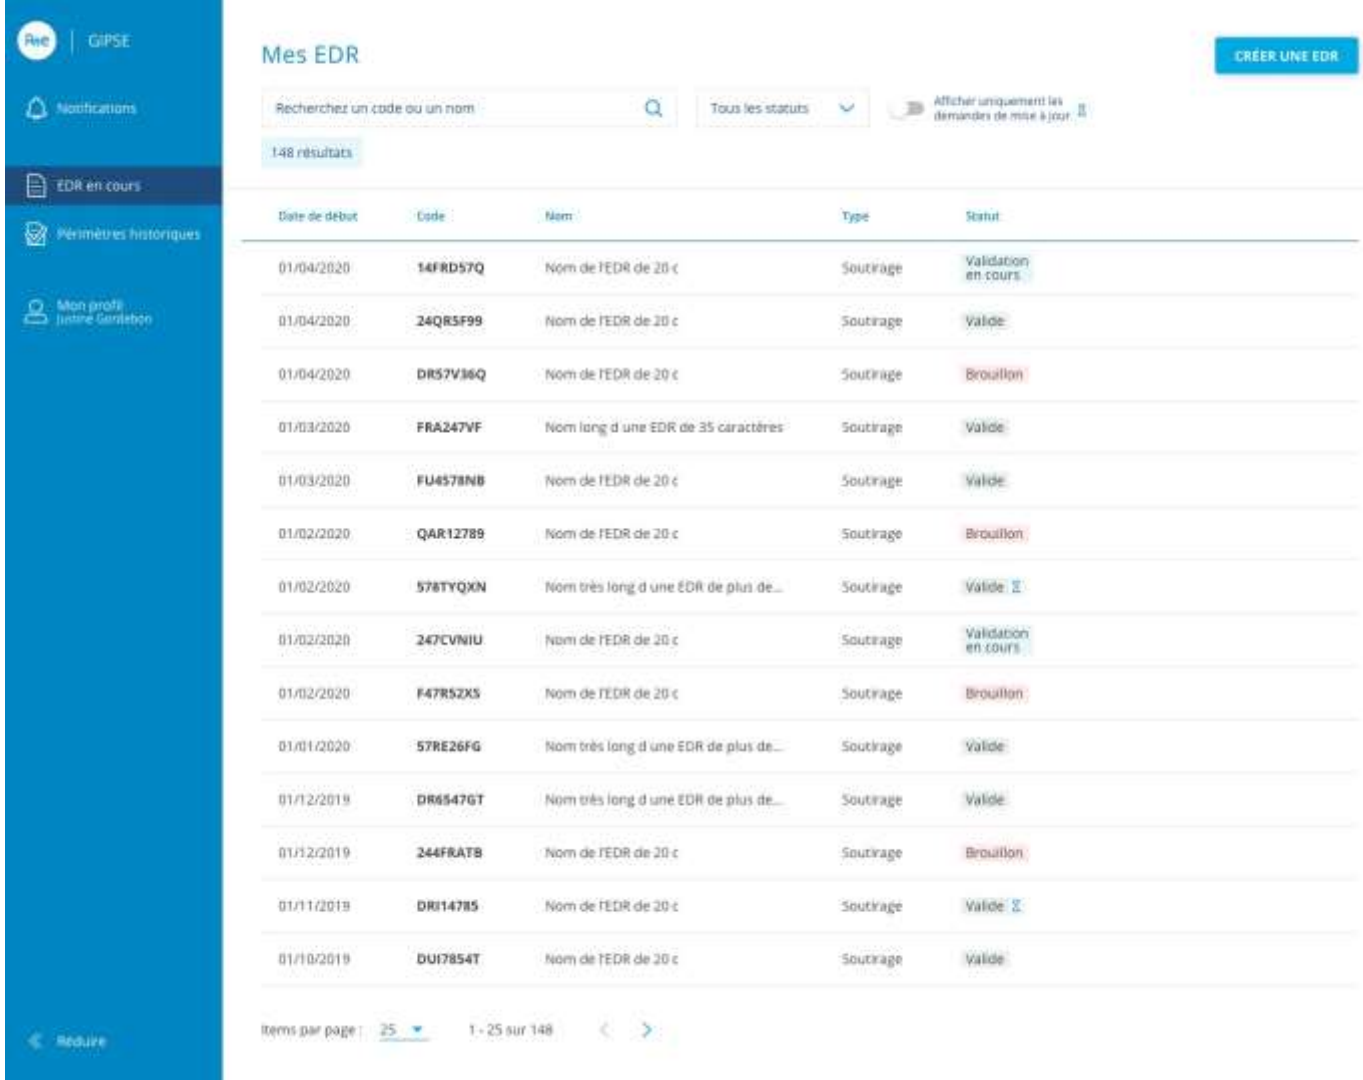
Échéance 1: présentation des IHM GIPSE en GT/AT ssyf.

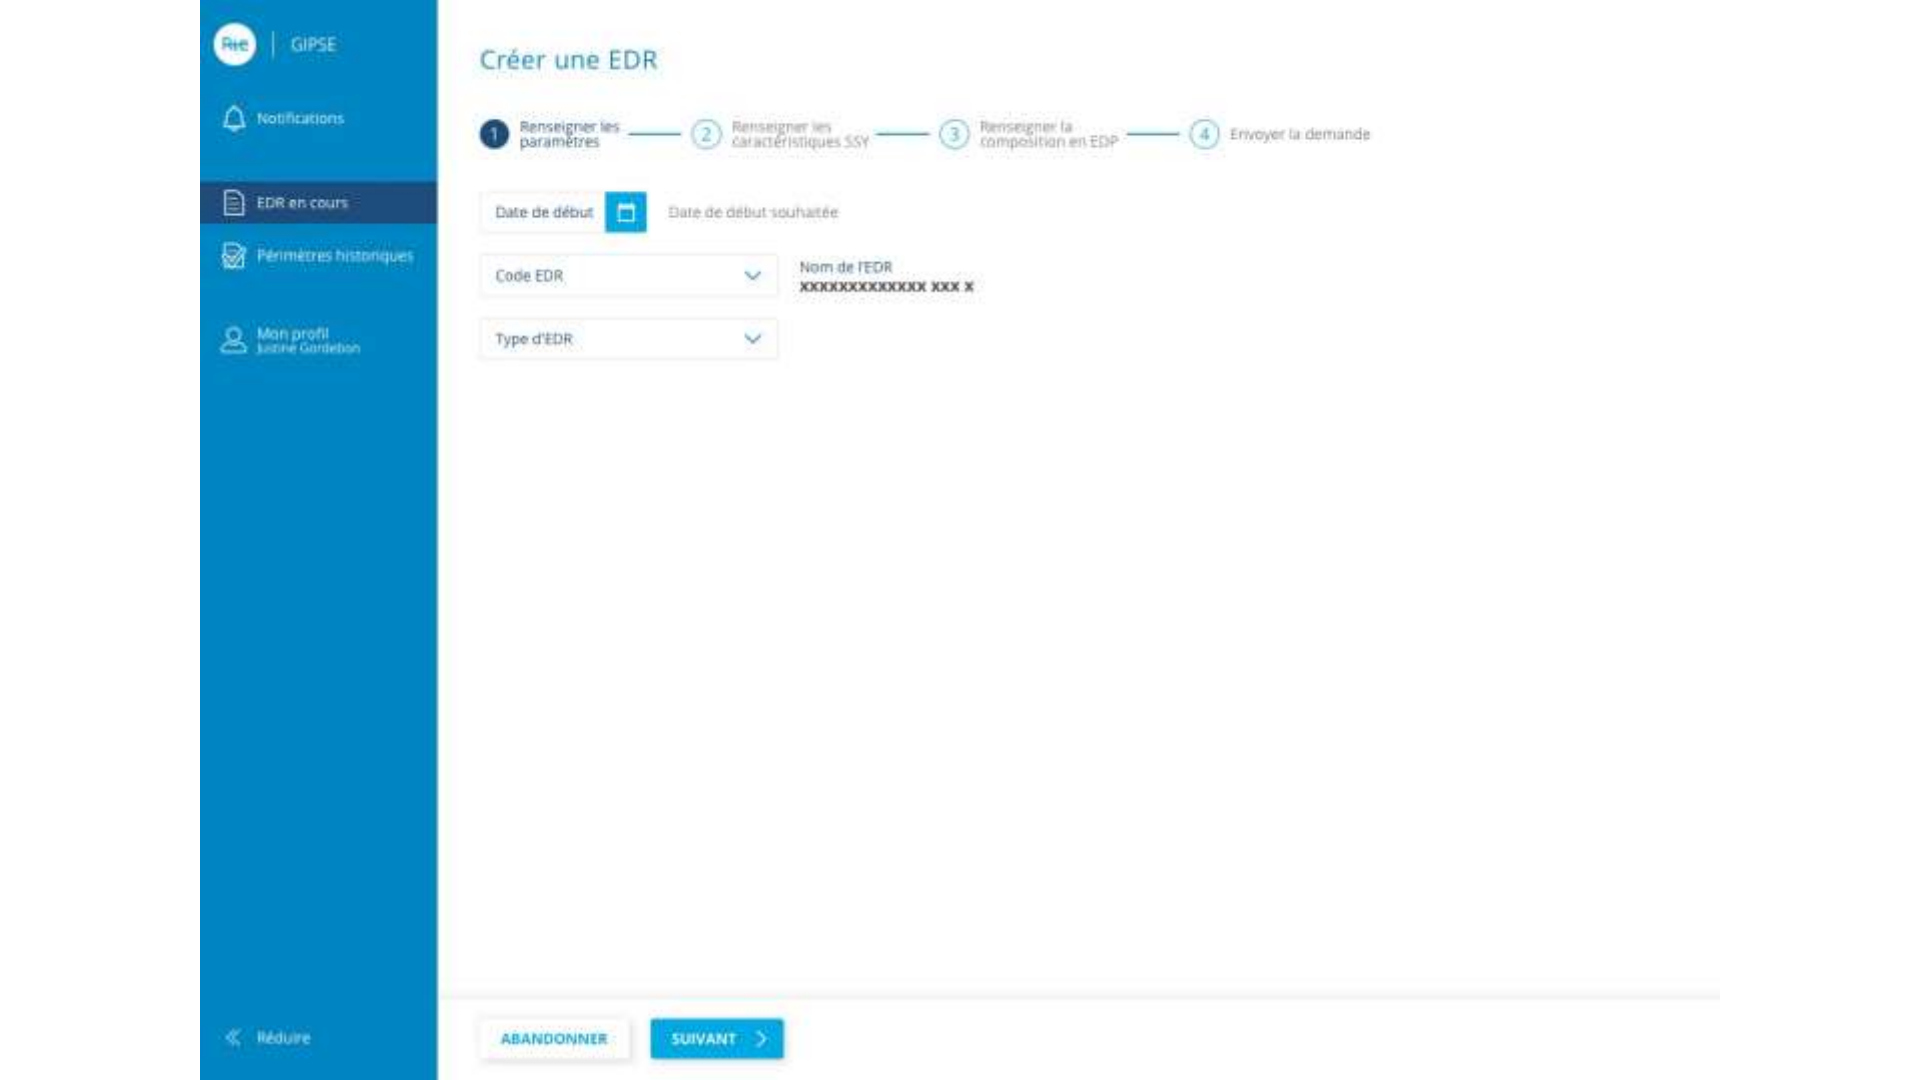
Échéance 2: mise à disposition des IHM GIPSE pendant **la phase de tests en T4 2020**

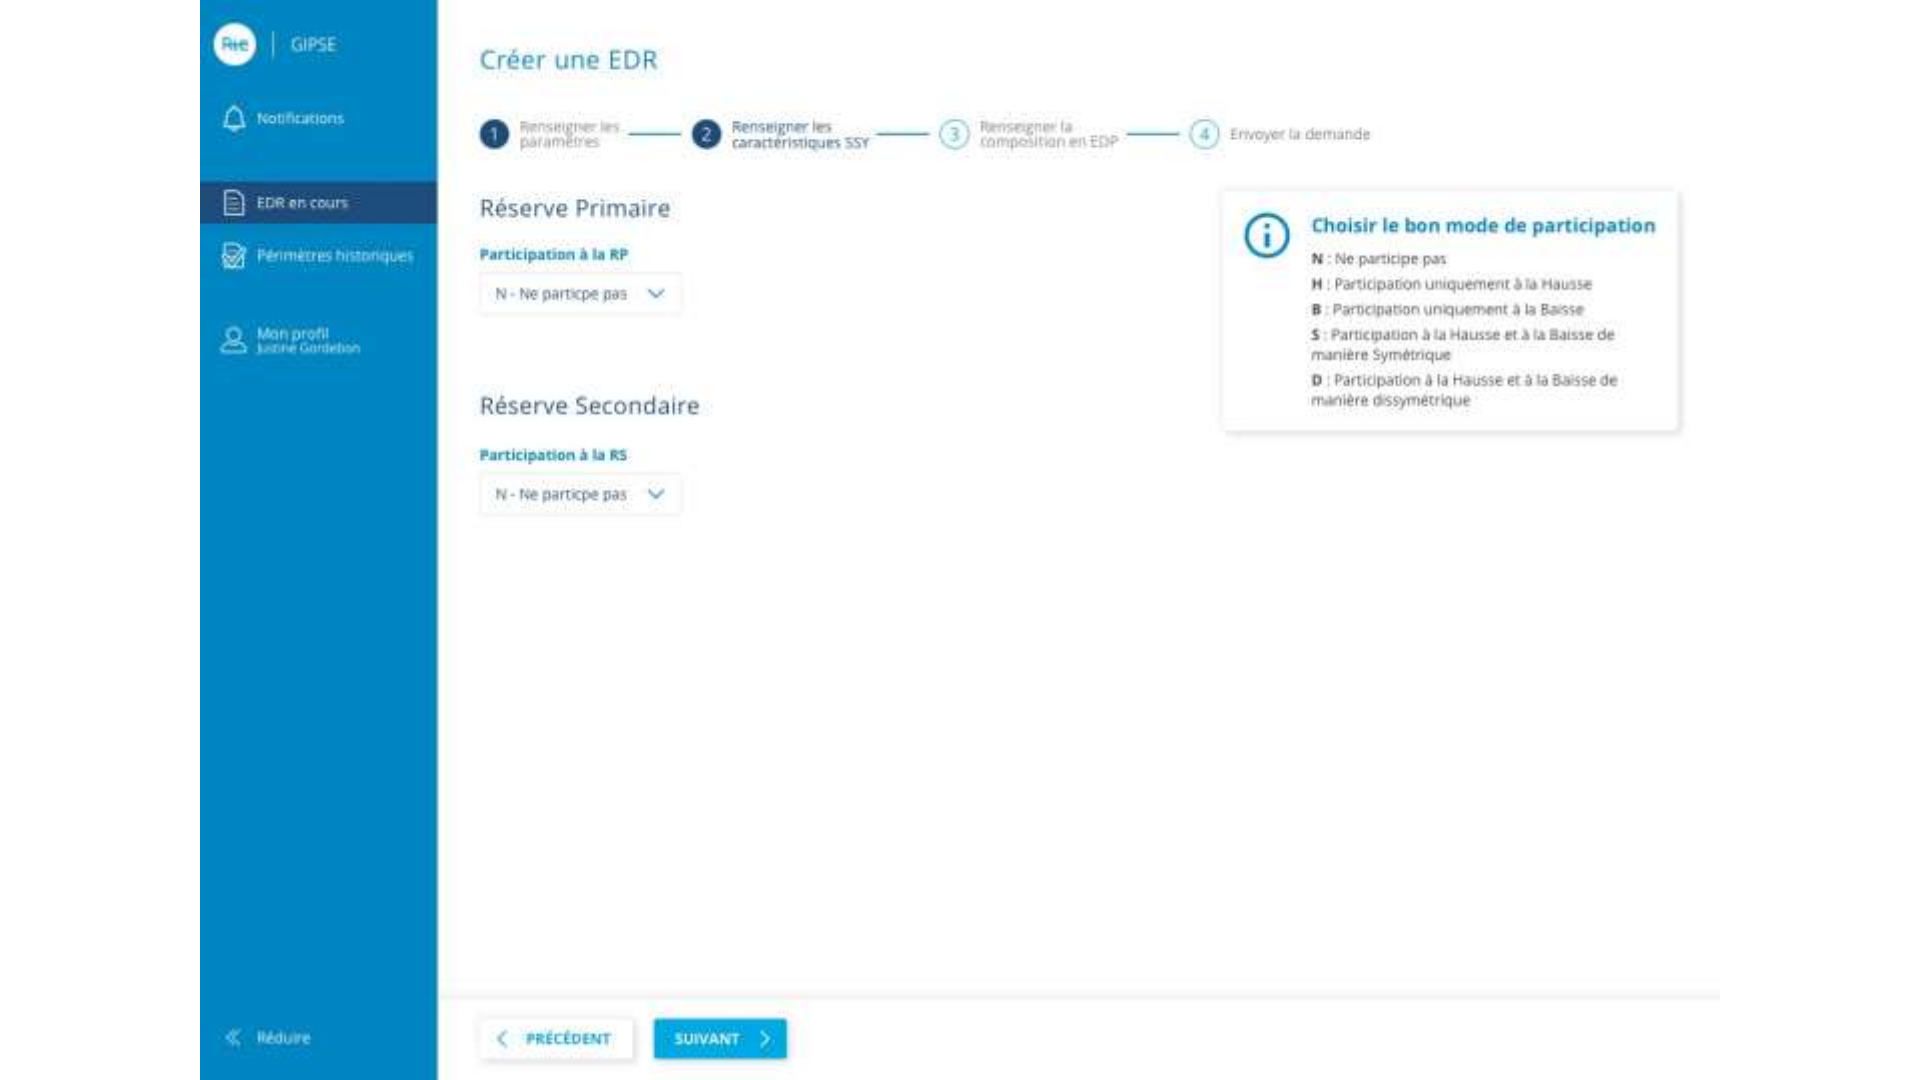
Échéance 3: mise à jour des EDR via GIPSE pendant **la phase de parallel run de S1 2021.**
Pendant cette phase, une mise à jour des EDR dans GIPSE permettra une meilleure comparaison des deux chaînes de traitement parallèles.

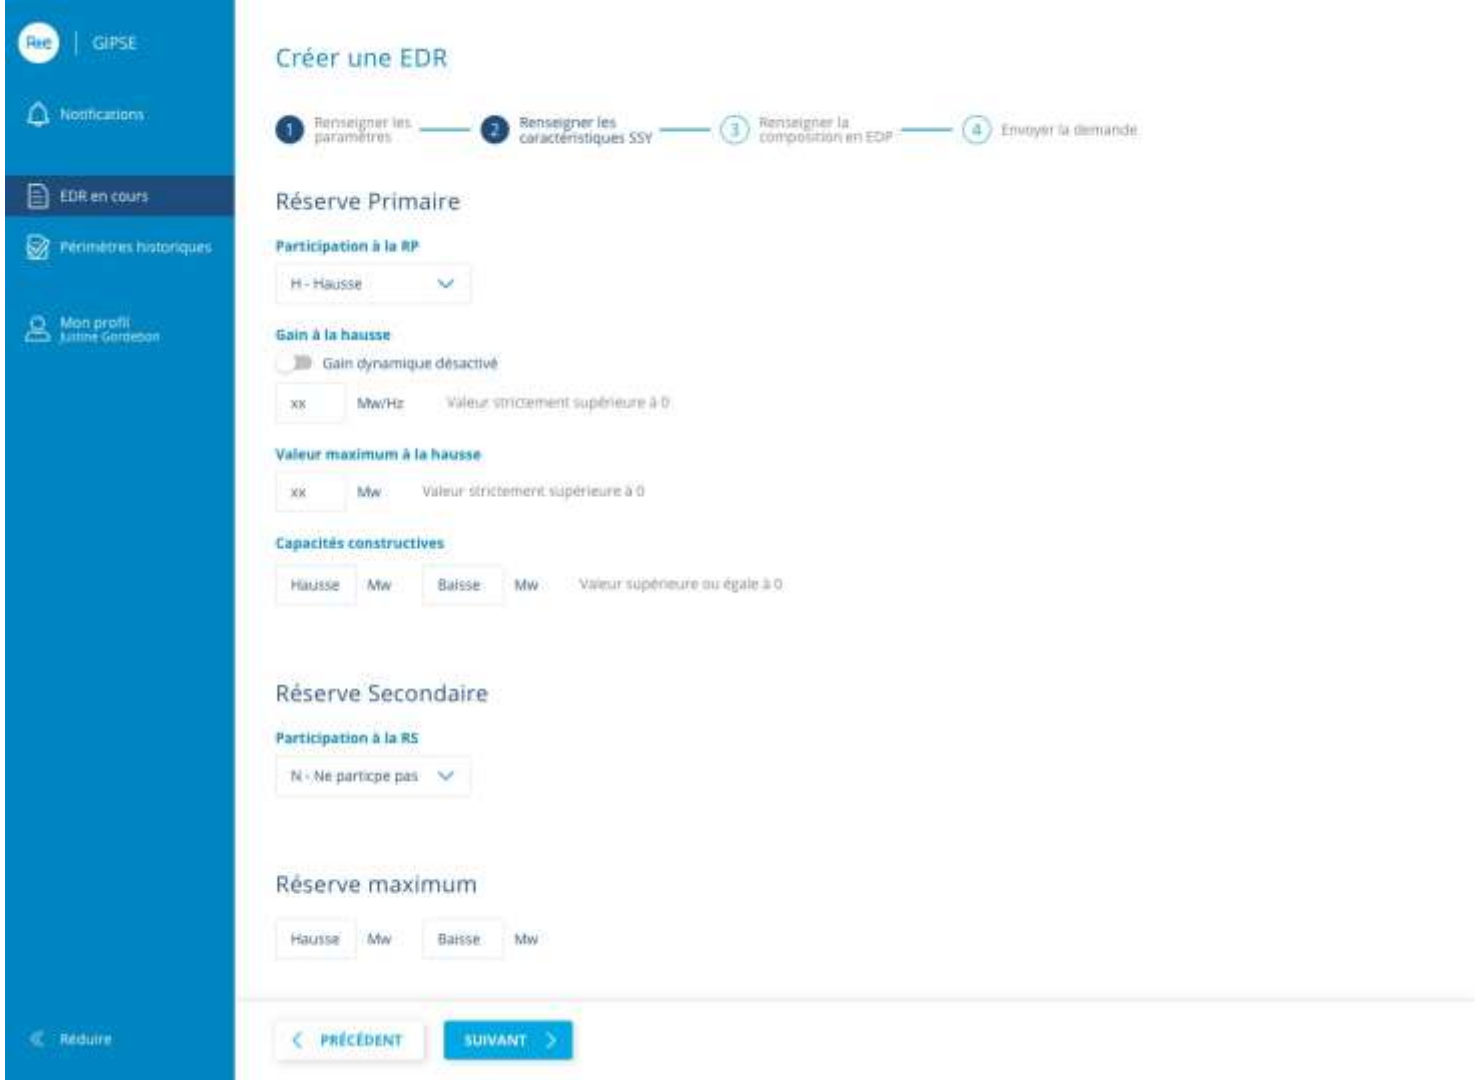
GIPSE

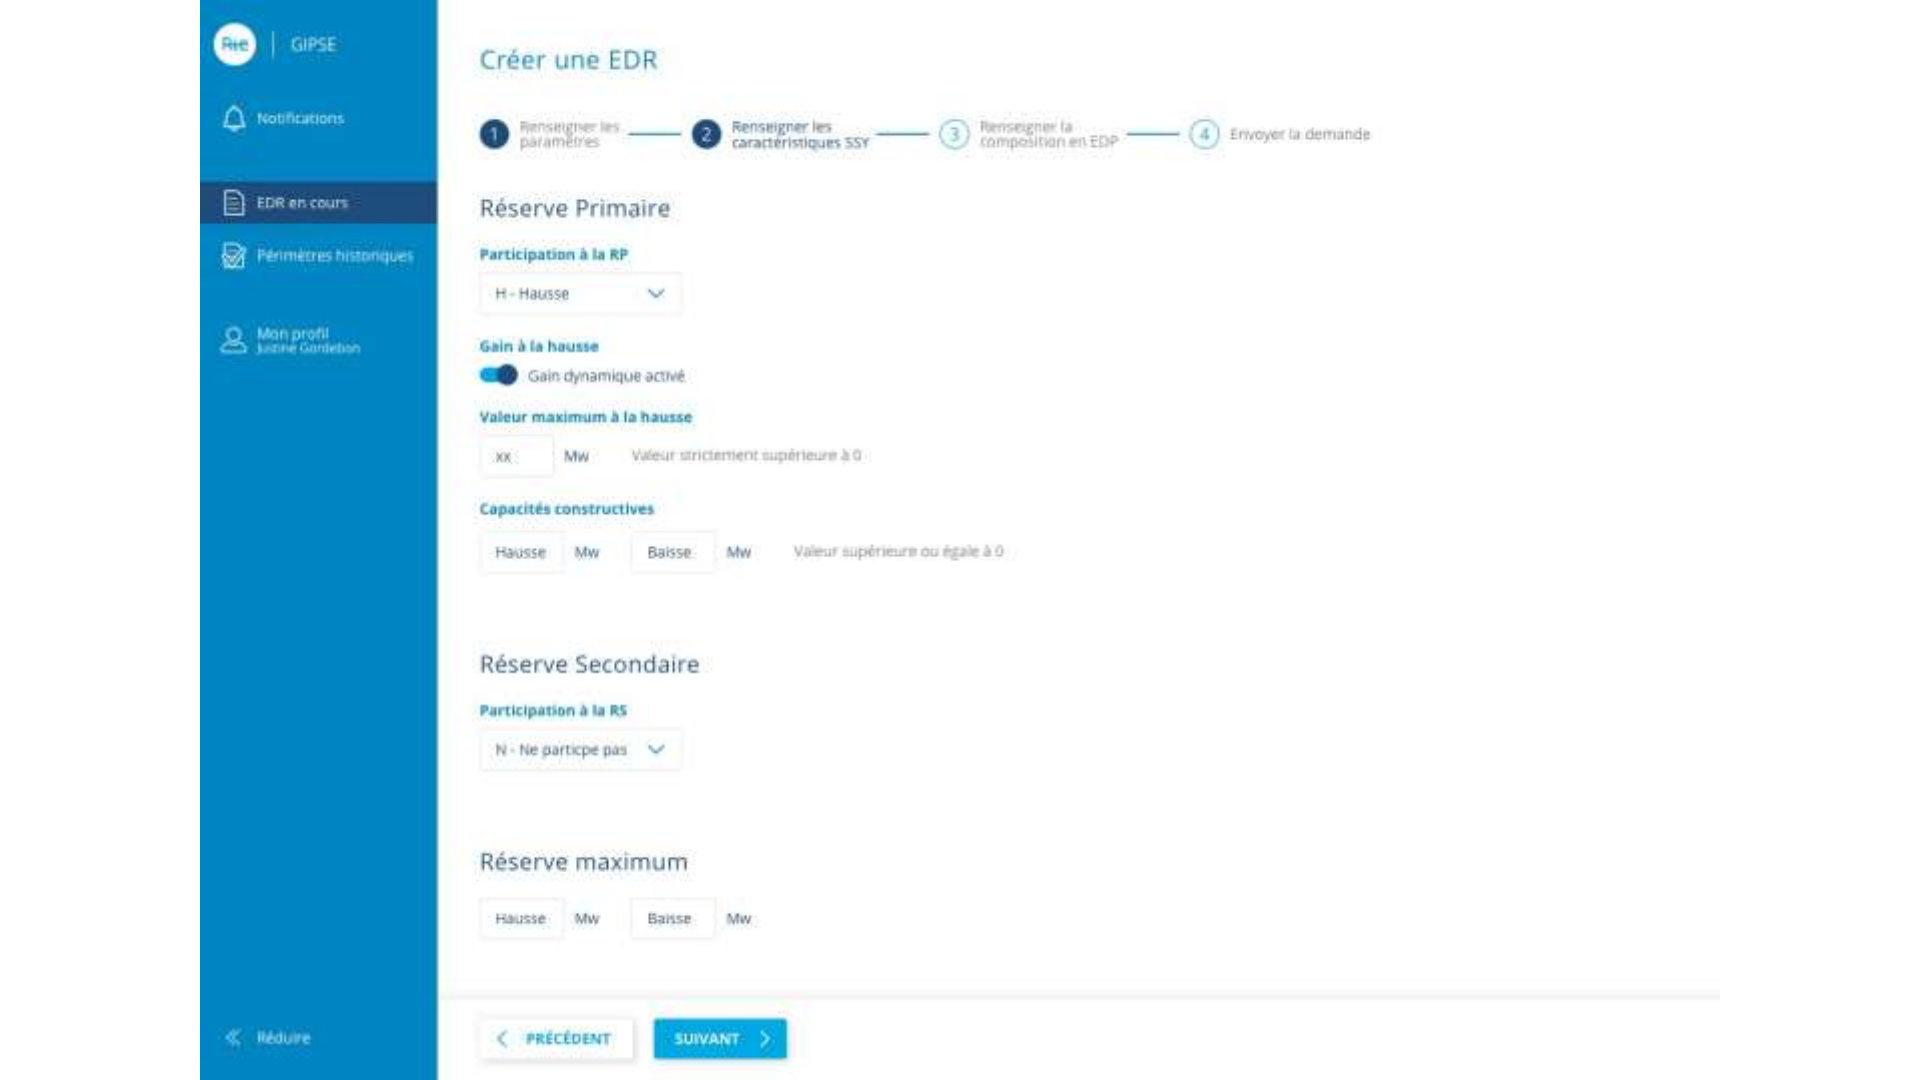
En temps que responsable de réserve,
je souhaite créer une EDR

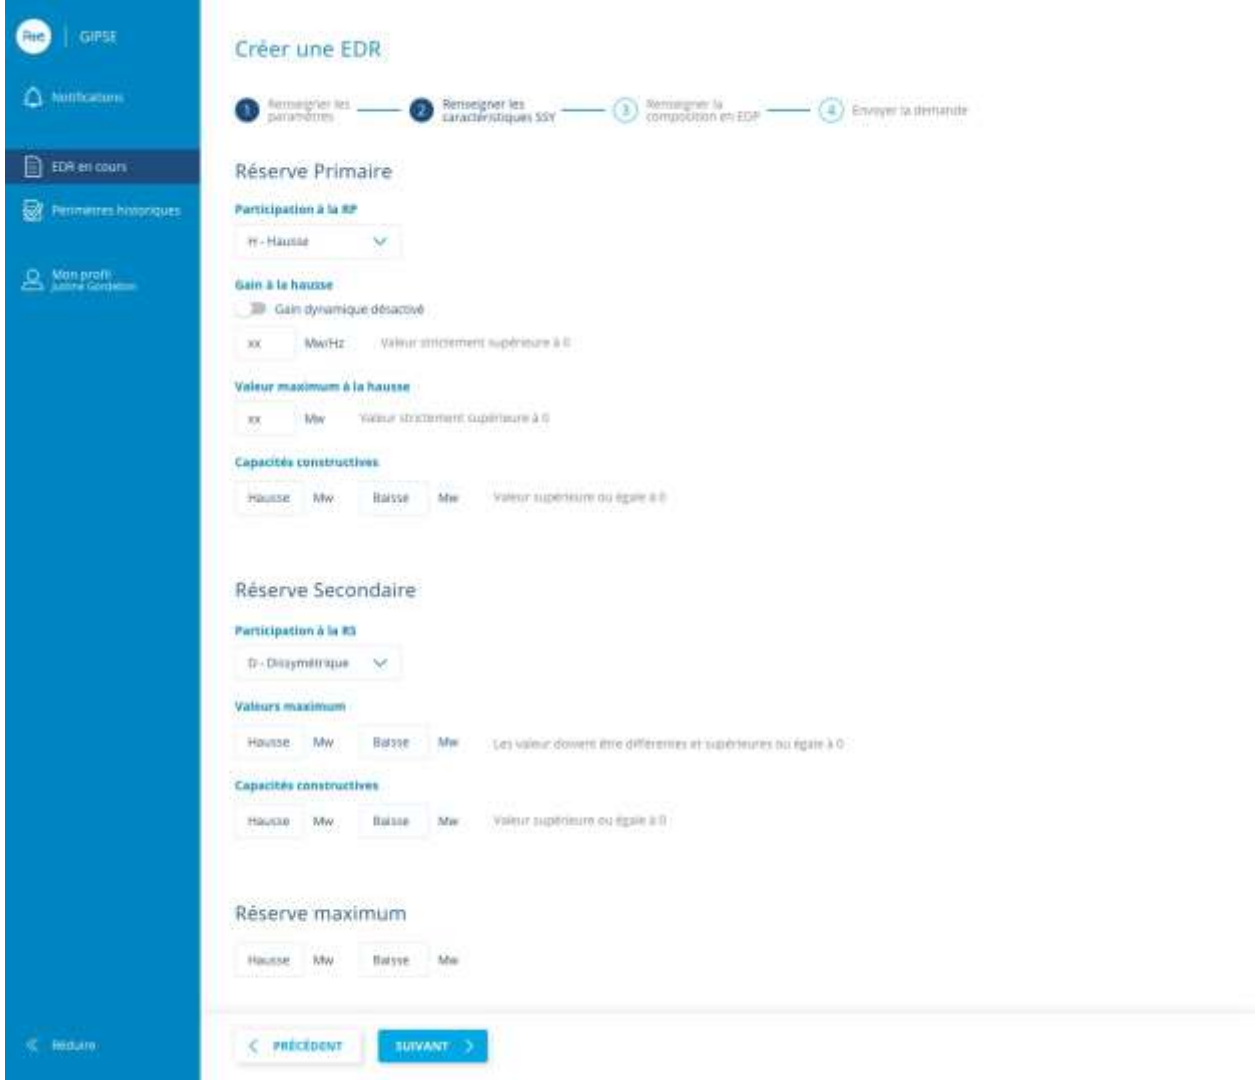

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gentebon
Réduire
Mes EDR
CRÉER UNE EDR
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Afficher uniquement les demandes de mise à jour
148 résultats
Date de début
Code
Nom
Type
Statut
01/04/2020 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/04/2020 24QR5F99 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/04/2020 DR57V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/03/2020 FRA247VF Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage Valide
01/03/2020 FU4578NB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/02/2020 QAR12789 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/02/2020 578TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/02/2020 247CVNIU Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/02/2020 F47R52X5 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/01/2020 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 DR6547GT Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/11/2019 DRI14785 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/10/2019 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
Items par page : 25
1 - 25 sur 148

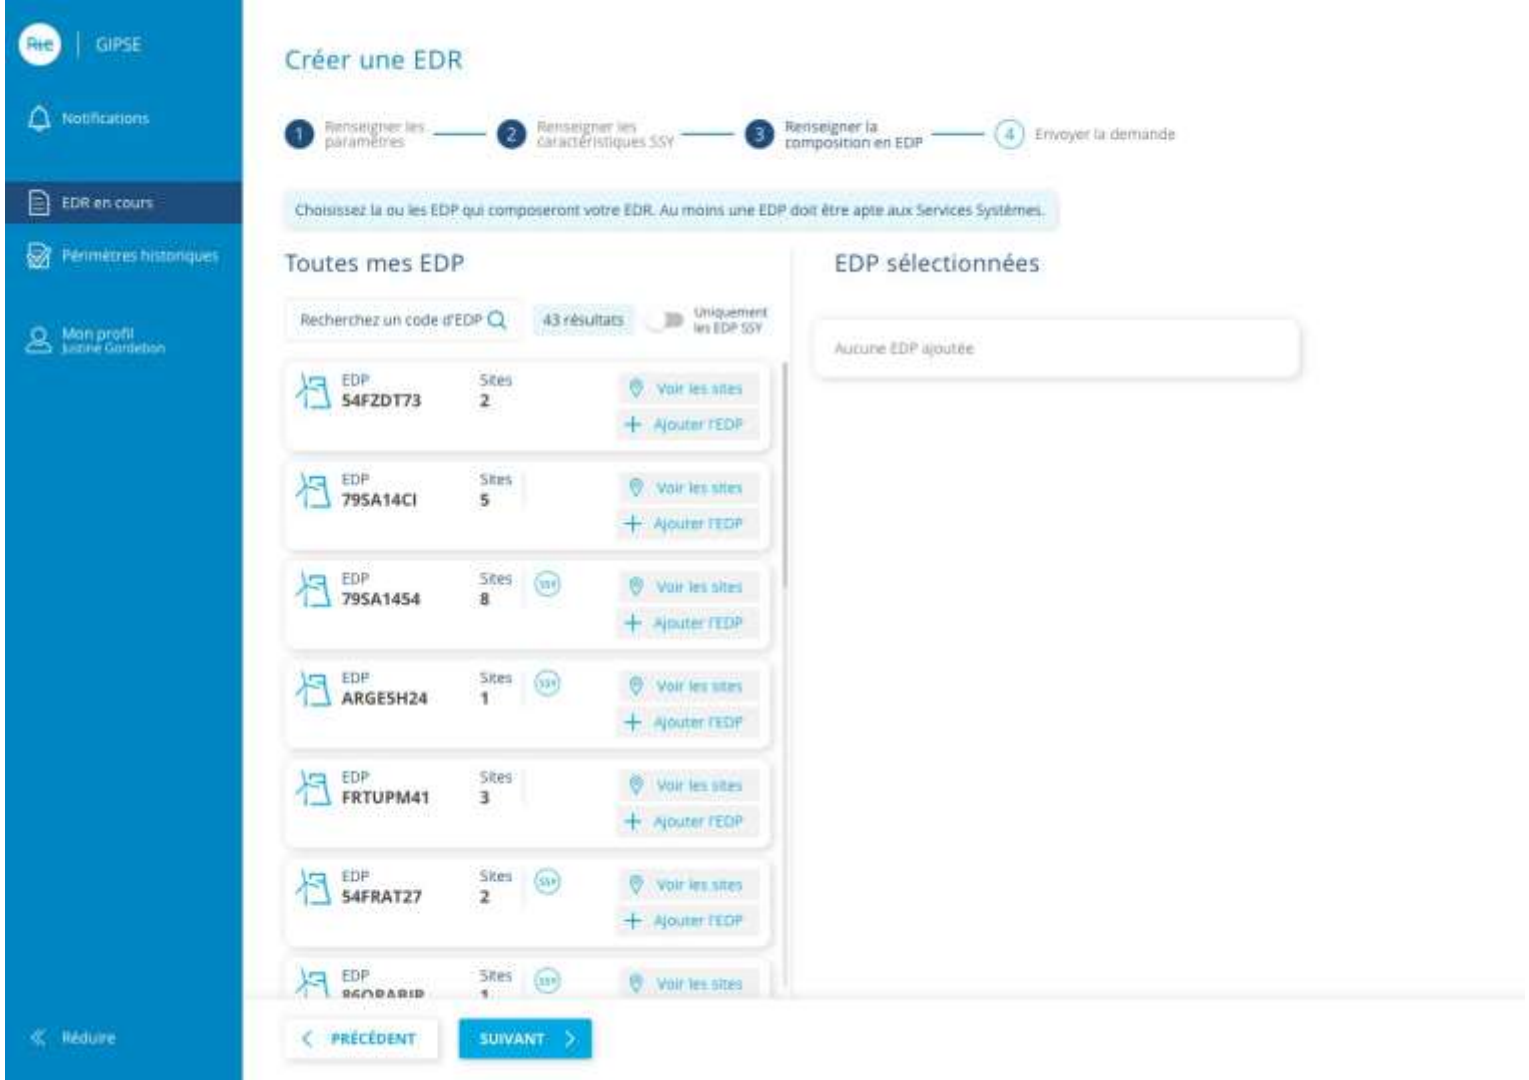

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Date de début
Date de début souhaitée
Code EDR
Nom de l'EDR
xxxxxxxxxxxxx xxx x
Type d'EDR
ABANDONNER
SUIVANT

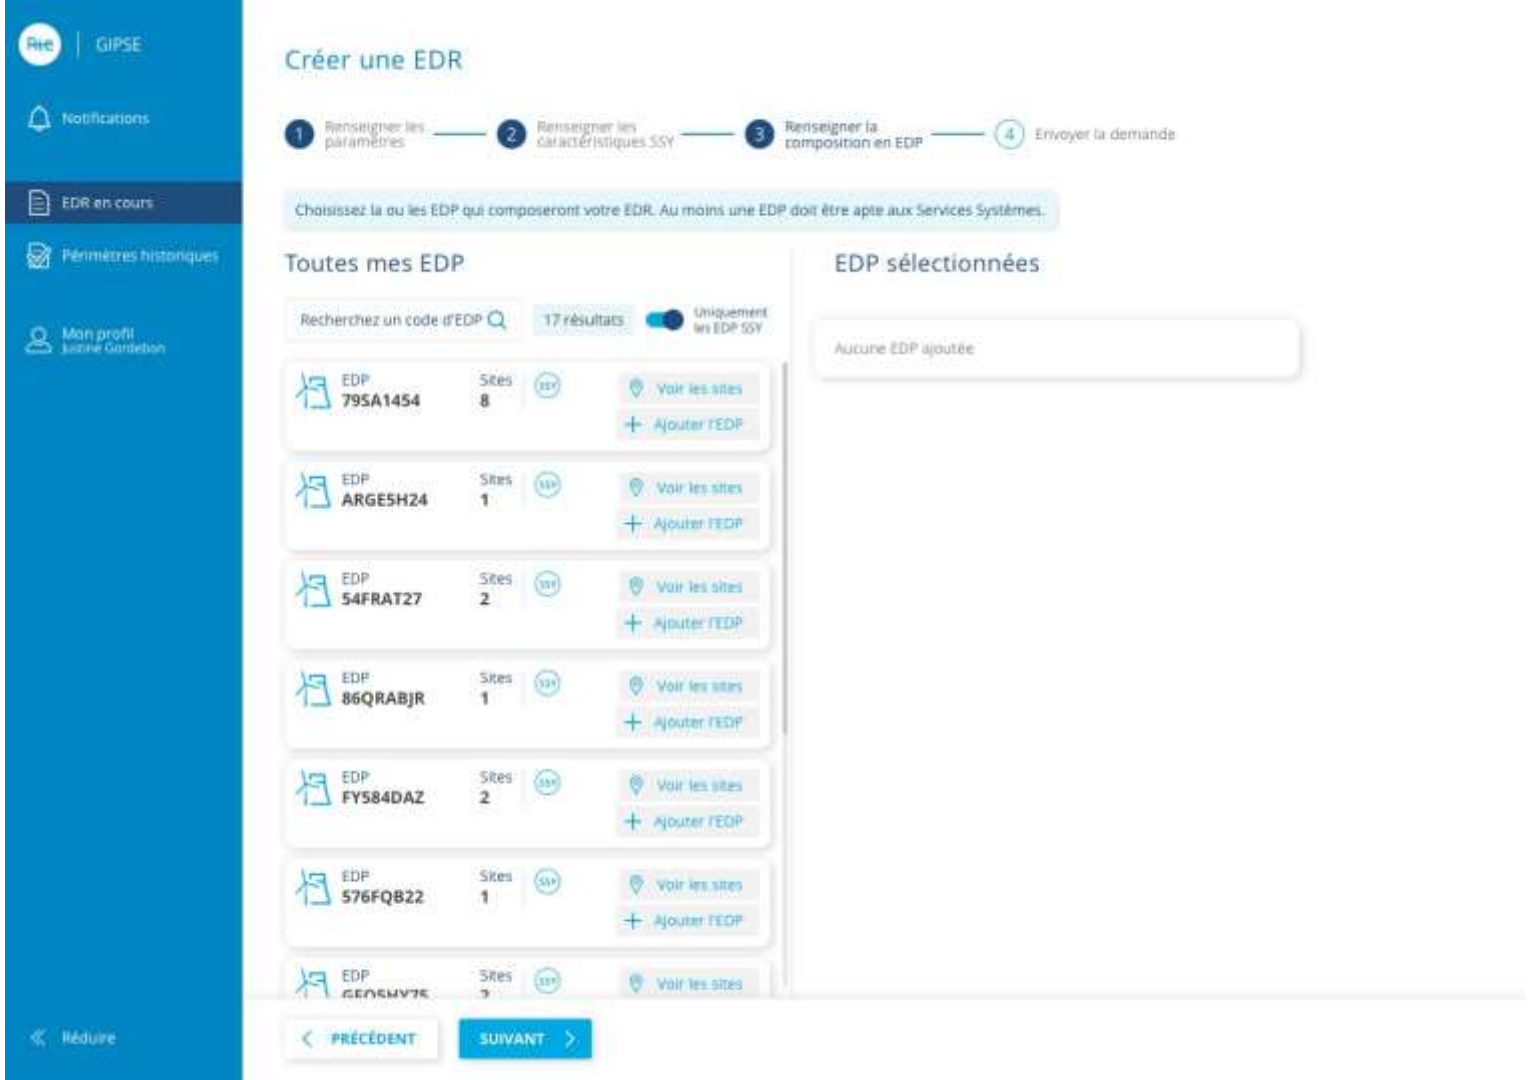

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Réserve Primaire
Participation à la RP
N - Ne participe pas
Réserve Secondaire
Participation à la RS
N - Ne participe pas
Choisir le bon mode de participation
N : Ne participe pas
H : Participation uniquement à la Hausse
B : Participation uniquement à la Baisse
S : Participation à la Hausse et à la Baisse de manière Symétrique
D : Participation à la Hausse et à la Baisse de manière dissymétrique
PRÉCÉDENT
SUIVANT

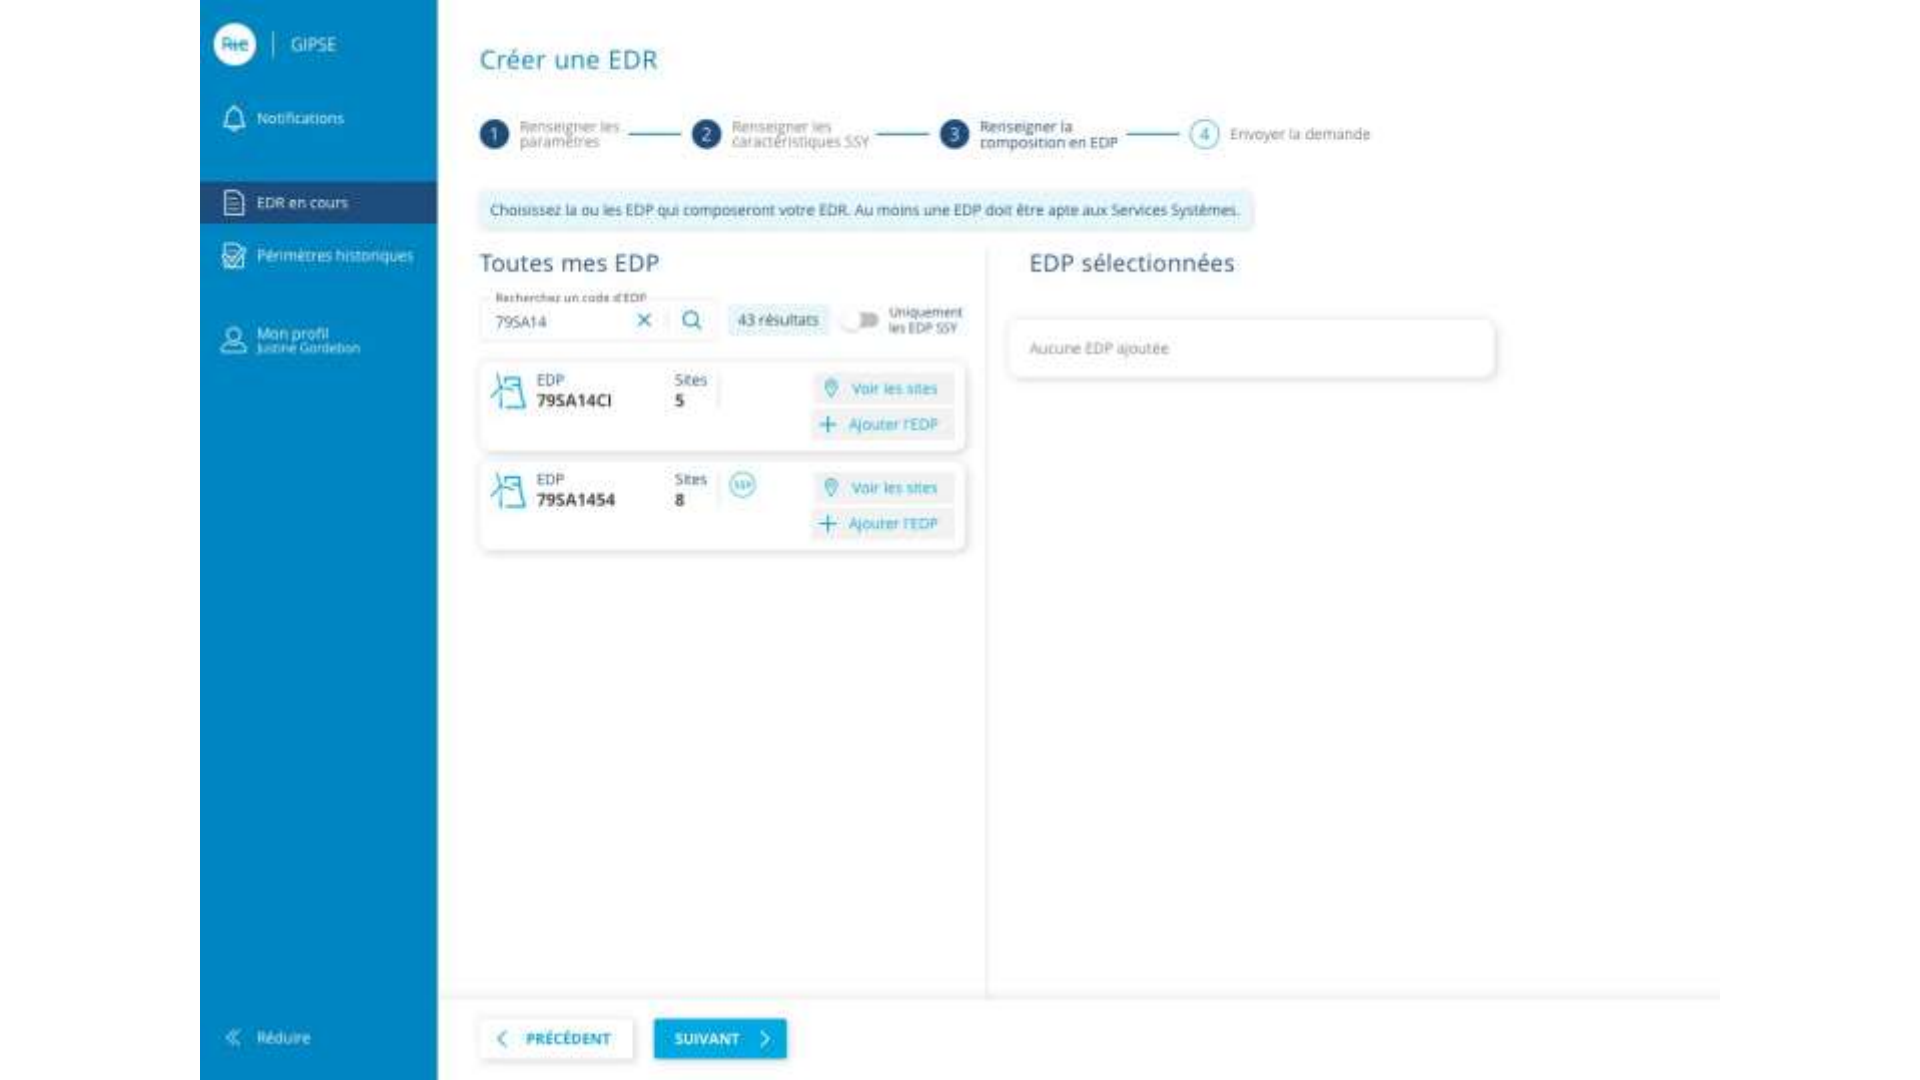

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Réserve Primaire
Participation à la RP
H - Hausse
Gain à la hausse
Gain dynamique désactivé
xx
MW/Hz
Valeur strictement supérieure à 0
Valeur maximum à la hausse
xx
Mw
Valeur strictement supérieure à 0
Capacités constructives
Hausse
Mw
Baisse
Mw
Valeur supérieure ou égale à 0
Réserve Secondaire
Participation à la RS
N - Ne particpe pas
Réserve maximum
Hausse
Mw
Baisse
Mw
PRÉCÉDENT
SUIVANT

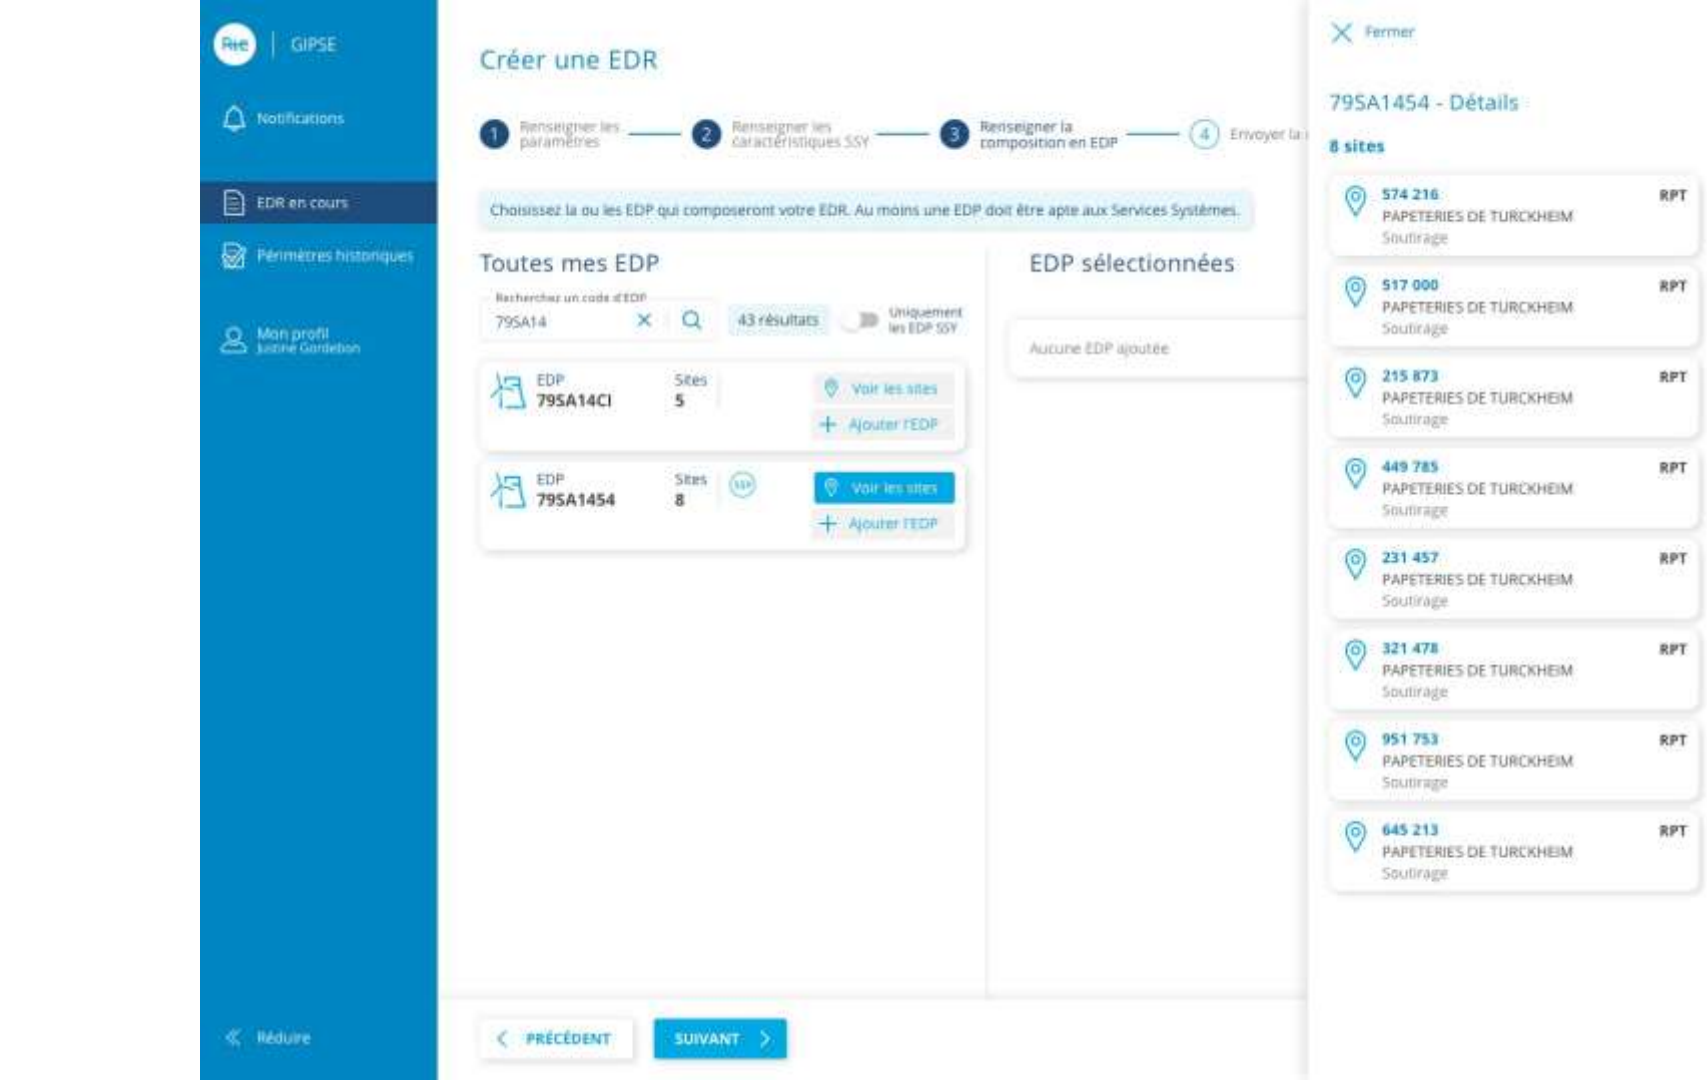

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Réserve Primaire
Participation à la RP
H - Hausse
Gain à la hausse
Gain dynamique activé
Valeur maximum à la hausse
xx
Mw
Valeur strictement supérieure à 0
Capacités constructives
Hausse
Mw
Baisse
Mw
Valeur supérieure ou égale à 0
Réserve Secondaire
Participation à la RS
N - Ne participe pas
Réserve maximum
Hausse
Mw
Baisse
Mw
PRÉCÉDENT
SUIVANT

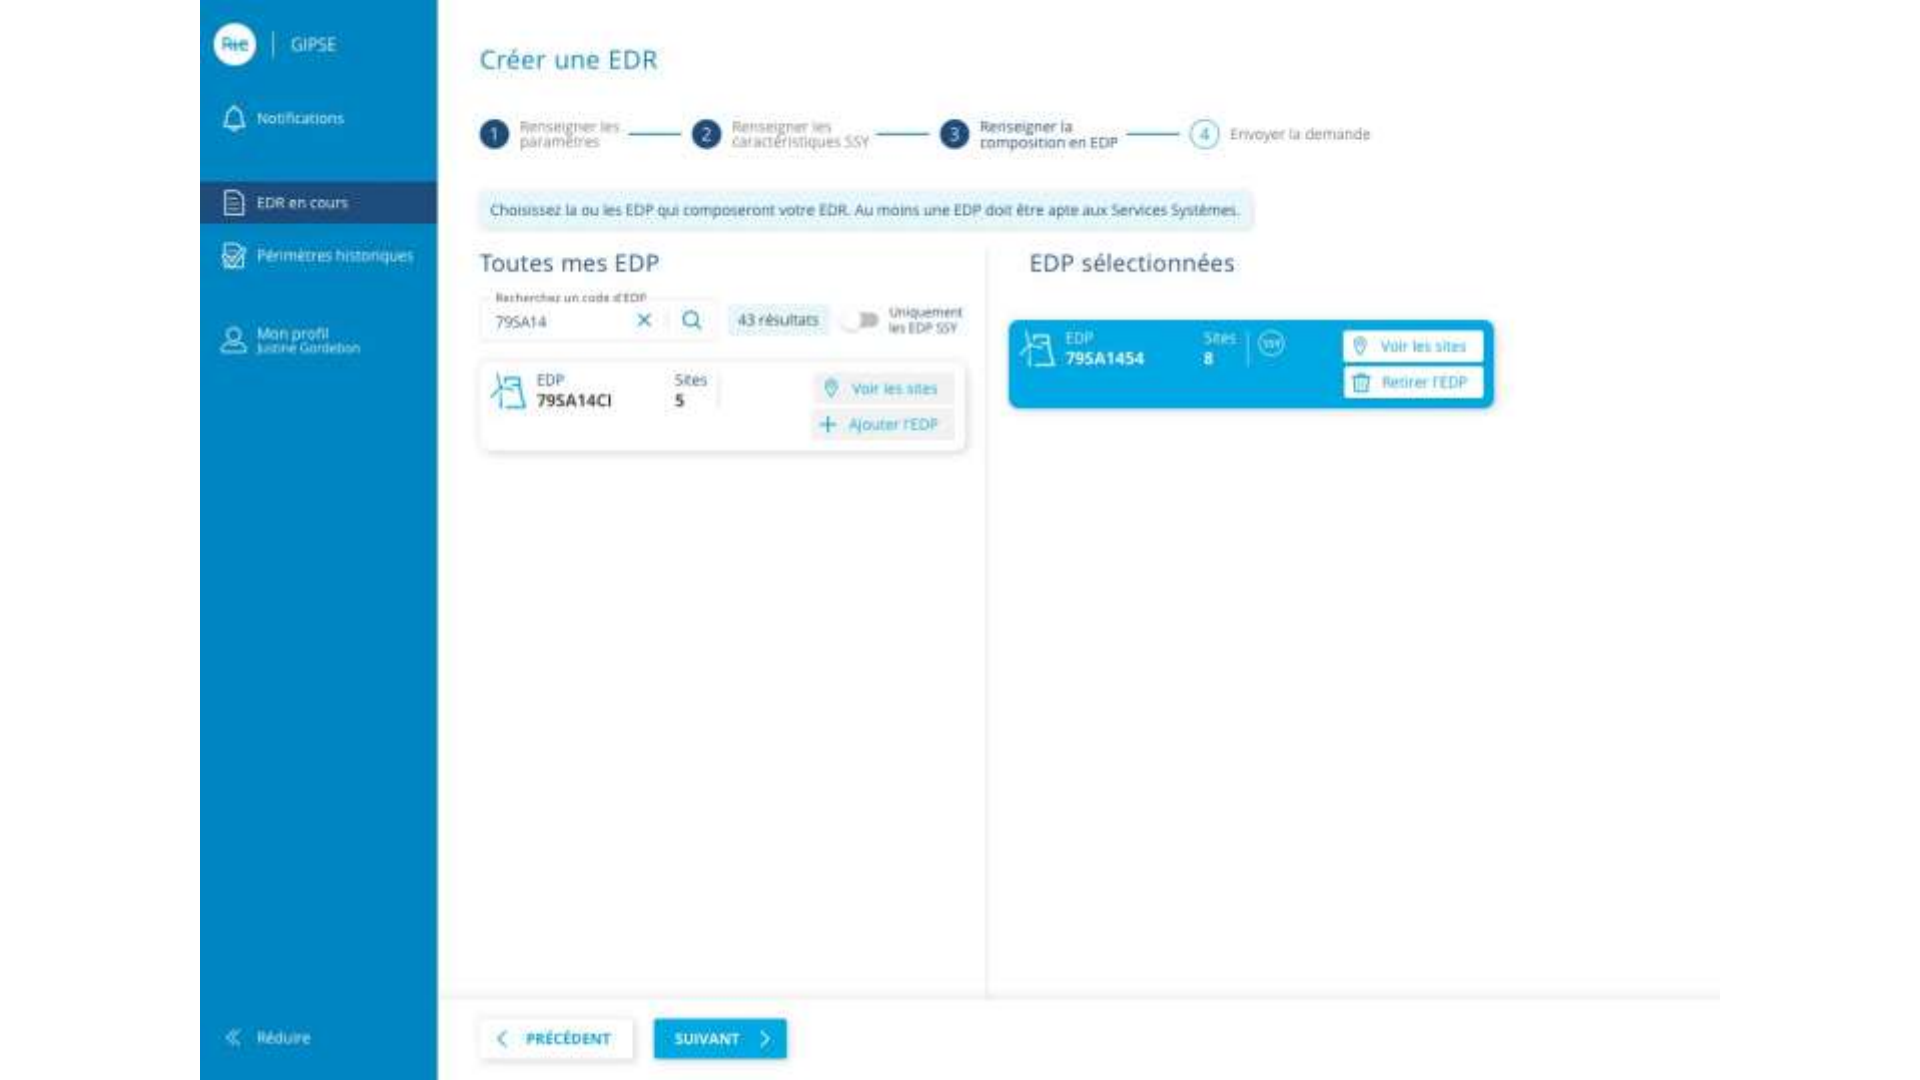

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Mon profil
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Réserve Primaire
Participation à la RP
H - Hausse
Gain à la hausse
Gain dynamique désactivé
xx
MW/Hz
Valeur strictement supérieure à 0
Valeur maximum à la hausse
xx
Mw
Valeur strictement supérieure à 0
Capacités constructives
Hausse
Mw
Baisse
Mw
Valeur supérieure ou égale à 0
Réserve Secondaire
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Valeurs maximum
Hausse
Mw
Baisse
Mw
Les valeur doivent être différentes et supérieures ou égale à 0
Capacités constructives
Hausse
Mw
Baisse
Mw
Valeur supérieure ou égale à 0
Réserve maximum
Hausse
Mw
Baisse
Mw
PRÉCÉDENT
SUIVANT

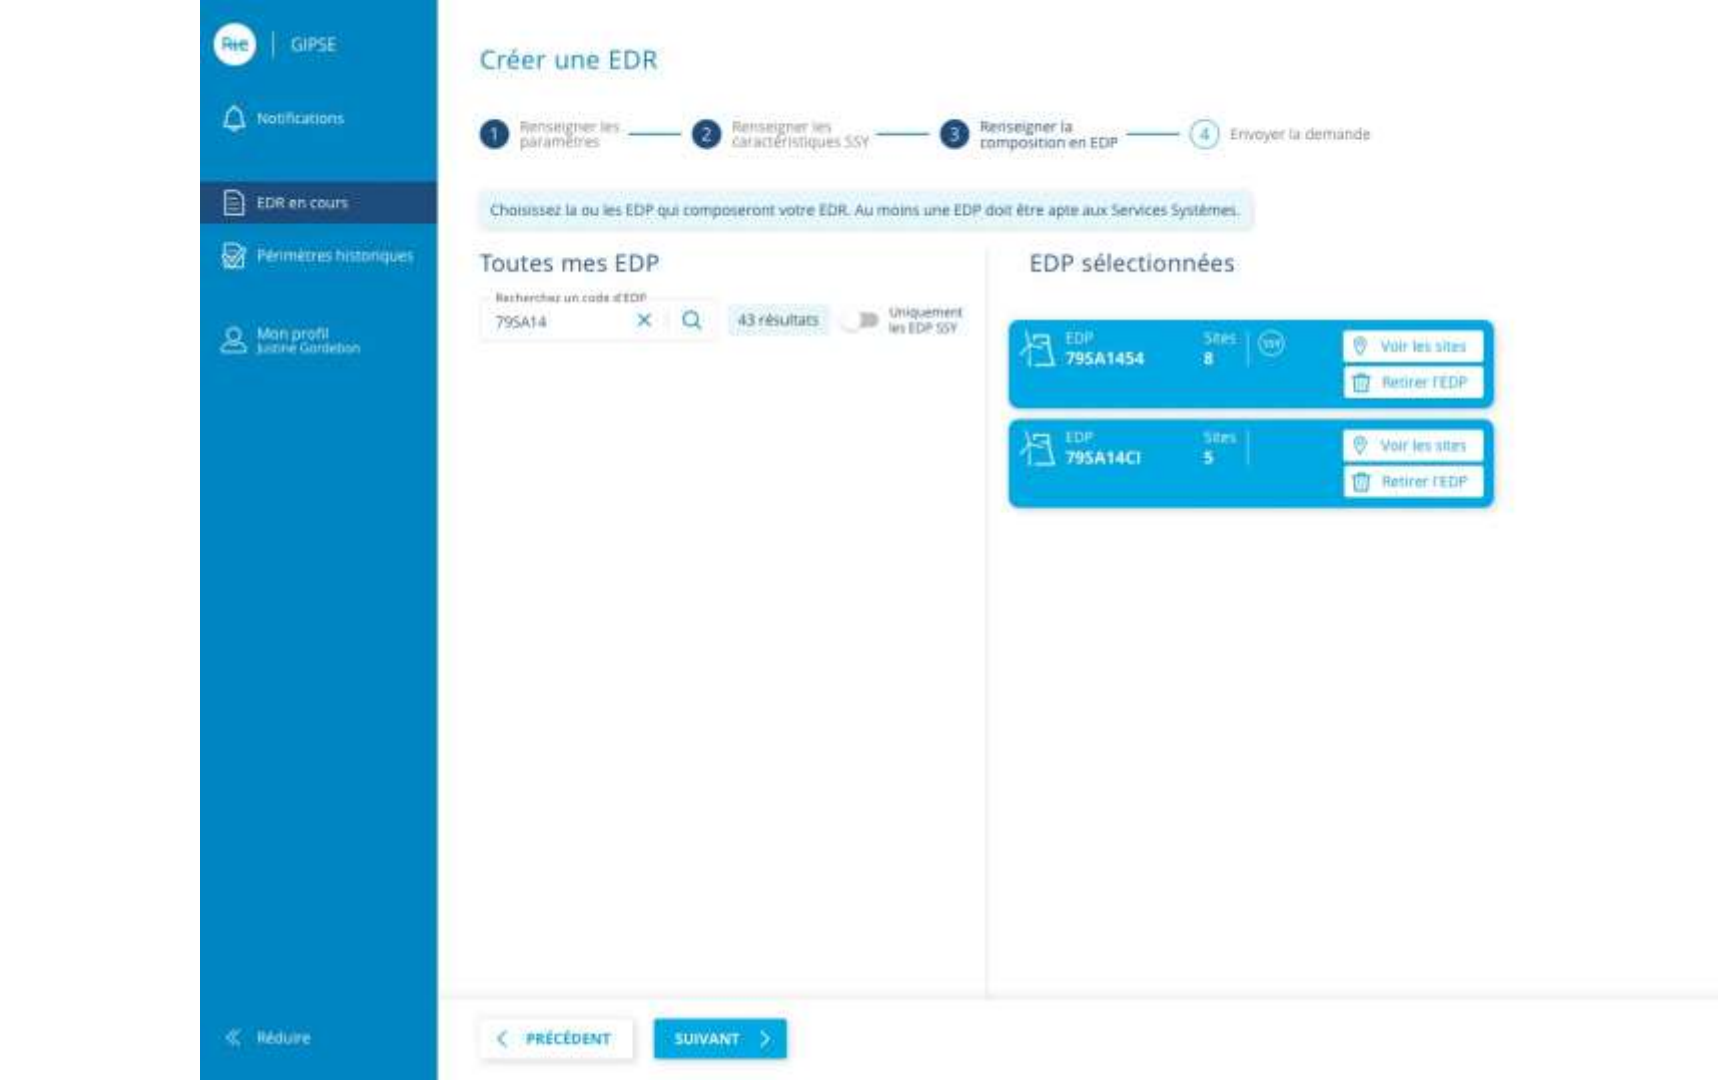

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Choisissez la ou les EDP qui composeront votre EDR. Au moins une EDP doit être apte aux Services Systèmes.
Toutes mes EDP
Recherchez un code d'EDP
43 résultats
Uniquement les EDP SSY
EDP 54FZDT73 Sites 2 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP 79SA14CI Sites 5 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP 79SA1454 Sites 8 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP ARGESH24 Sites 1 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP FRTUPM41 Sites 3 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP 54FRAT27 Sites 2 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP Sites Voir les sites
EDP sélectionnées
Aucune EDP ajoutée
PRÉCÉDENT
SUIVANT

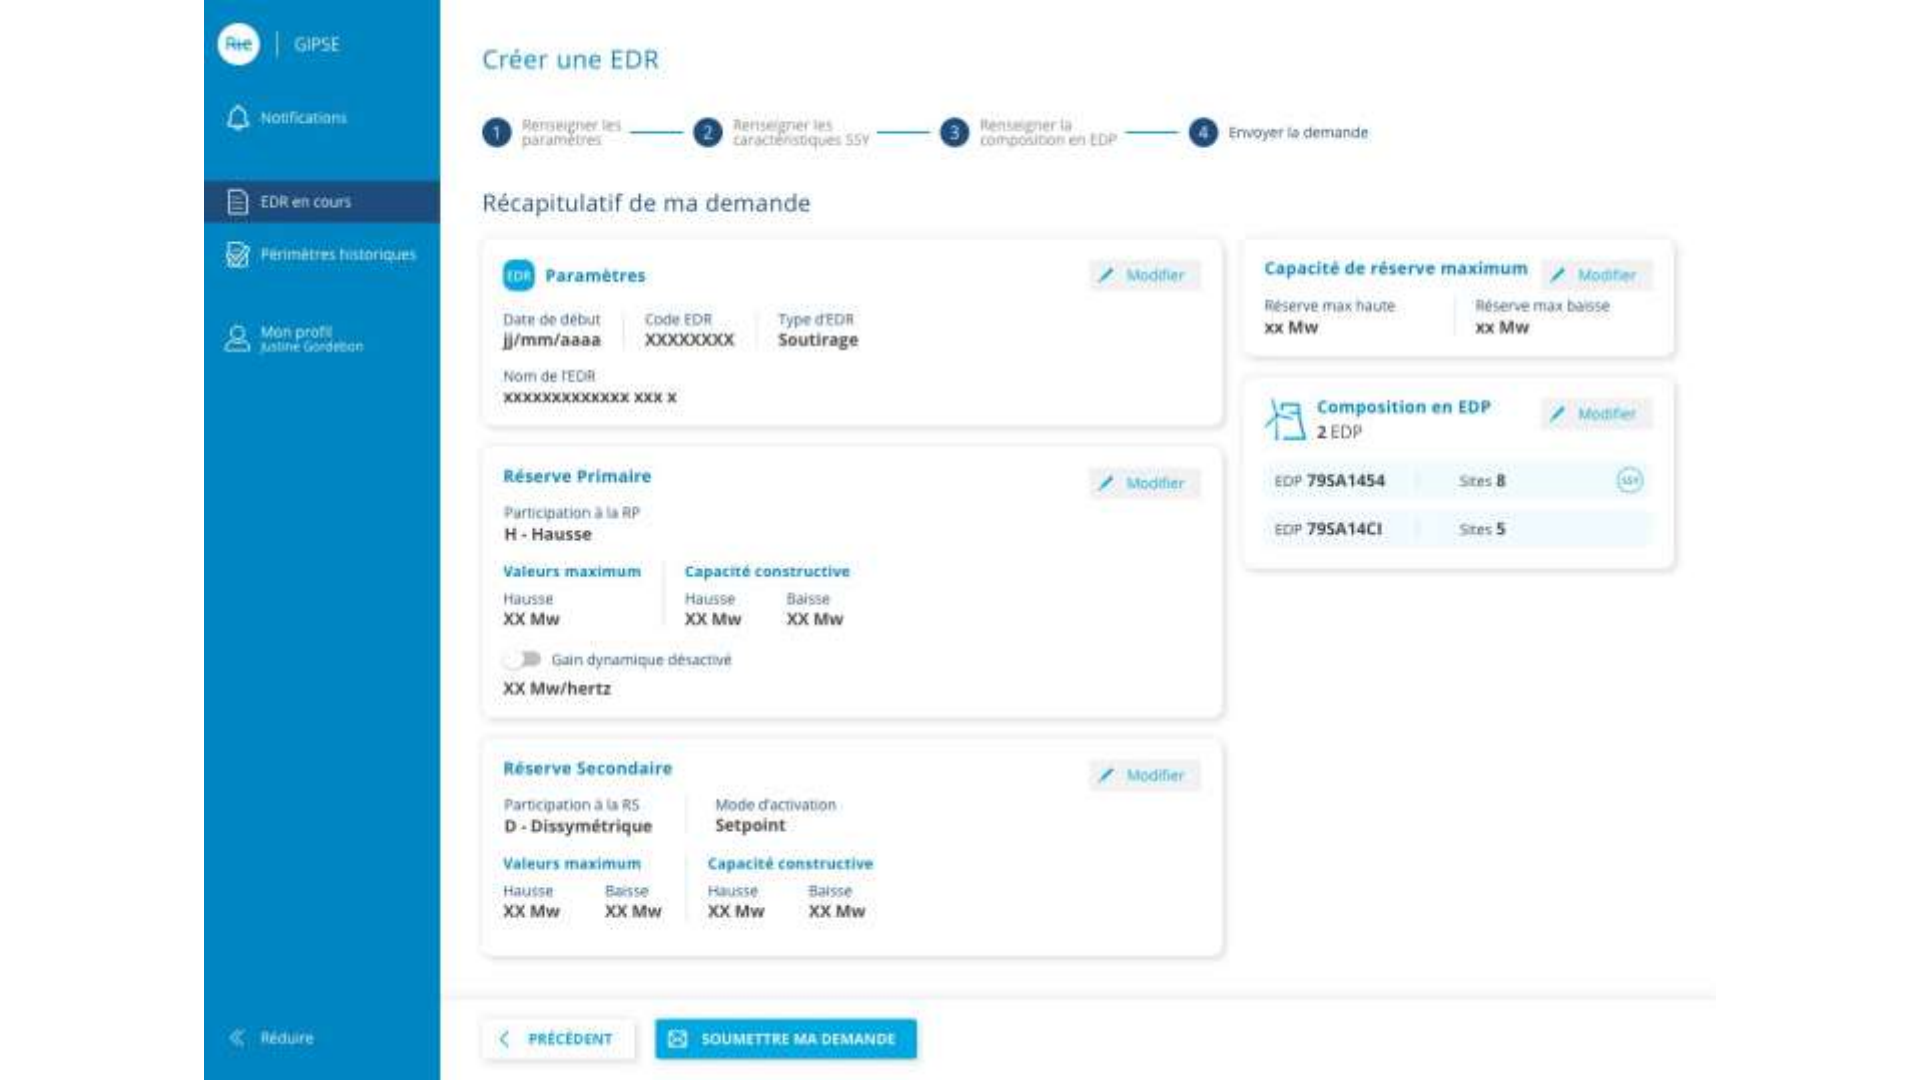

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Choisissez la ou les EDP qui composeront votre EDR. Au moins une EDP doit être apte aux Services Systèmes.
Toutes mes EDP
Recherchez un code d'EDP
17 résultats
Uniquement les EDP SSY
EDP 79SA1454 Sites 8 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP ARGE5H24 Sites 1 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP 54FRAT27 Sites 2 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP 86QRABJR Sites 1 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP FY584DAZ Sites 2 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP 576FQB22 Sites 1 Voir les sites Ajouter l'EDP
EDP Sites Voir les sites
EDP sélectionnées
Aucune EDP ajoutée
PRÉCÉDENT
SUIVANT

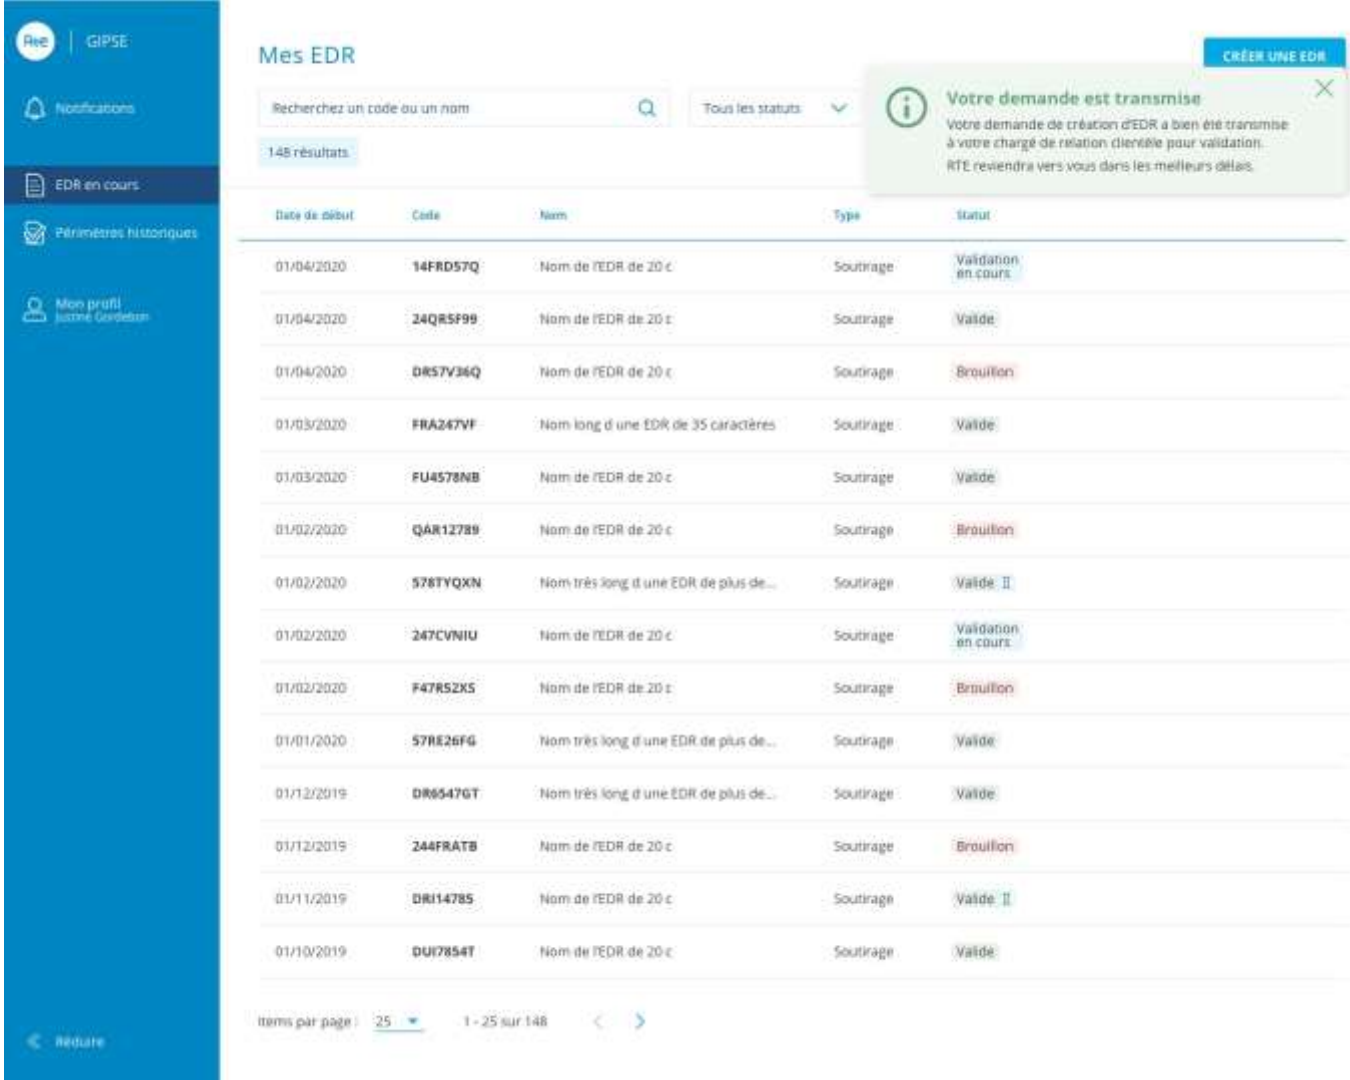

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Choisissez la ou les EDP qui composeront votre EDR. Au moins une EDP doit être apte aux Services Systèmes.
Toutes mes EDP
Rechercher un code d'EDP
79SA14
43 résultats
Uniquement les EDP SSY
EDP 79SA14CI
Sites 5
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP 79SA1454
Sites 8
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP sélectionnées
Aucune EDP ajoutée
PRÉCÉDENT
SUIVANT


GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la
Choisissez la ou les EDP qui composeront votre EDR. Au moins une EDP doit être apte aux Services Systèmes.
Toutes mes EDP
Rechercher un code d'EDP
79SA14
43 résultats
Uniquement les EDP SSY
EDP 79SA14CI
Sites 5
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP 79SA1454
Sites 8
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP sélectionnées
Aucune EDP ajoutée
PRÉCÉDENT
SUIVANT
Fermer
79SA1454 - Détails
8 sites
574 216 RPT
PAPETERIES DE TURCKHEIM
Soutirage
517 000 RPT
PAPETERIES DE TURCKHEIM
Soutirage
215 873 RPT
PAPETERIES DE TURCKHEIM
Soutirage
449 785 RPT
PAPETERIES DE TURCKHEIM
Soutirage
231 457 RPT
PAPETERIES DE TURCKHEIM
Soutirage
321 478 RPT
PAPETERIES DE TURCKHEIM
Soutirage
951 753 RPT
PAPETERIES DE TURCKHEIM
Soutirage
645 213 RPT
PAPETERIES DE TURCKHEIM
Soutirage


GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Choisissez la ou les EDP qui composeront votre EDR. Au moins une EDP doit être apte aux Services Systèmes.
Toutes mes EDP
Rechercher un code d'EDP
79SA14
43 résultats
Uniquement les EDP SSY
EDP
79SA14CI
Sites
5
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP sélectionnées
EDP
79SA1454
Sites
8
SSY
Voir les sites
Retirer l'EDP
PRÉCÉDENT
SUIVANT

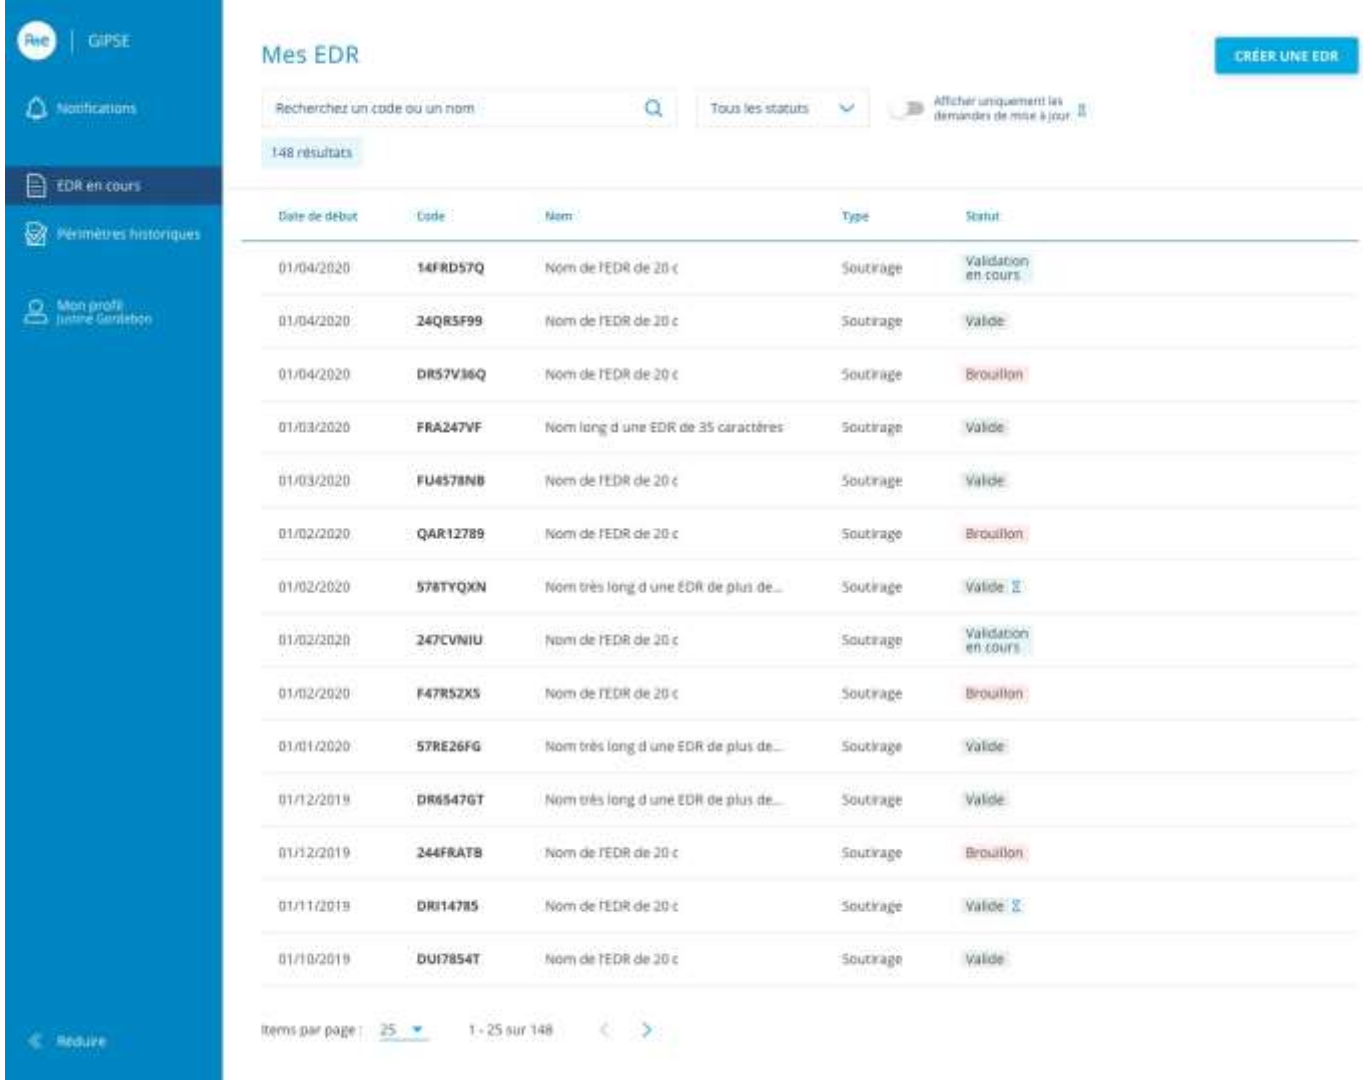

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Choisissez la ou les EDP qui composeront votre EDR. Au moins une EDP doit être apte aux Services Systèmes.
Toutes mes EDP
Rechercher un code d'EDP
79SA14
43 résultats
Uniquement les EDP SSY
EDP sélectionnées
EDP 79SA1454
Sites 8
SSY
Voir les sites
Retirer l'EDP
EDP 79SA14CI
Sites 5
Voir les sites
Retirer l'EDP
PRÉCÉDENT
SUIVANT

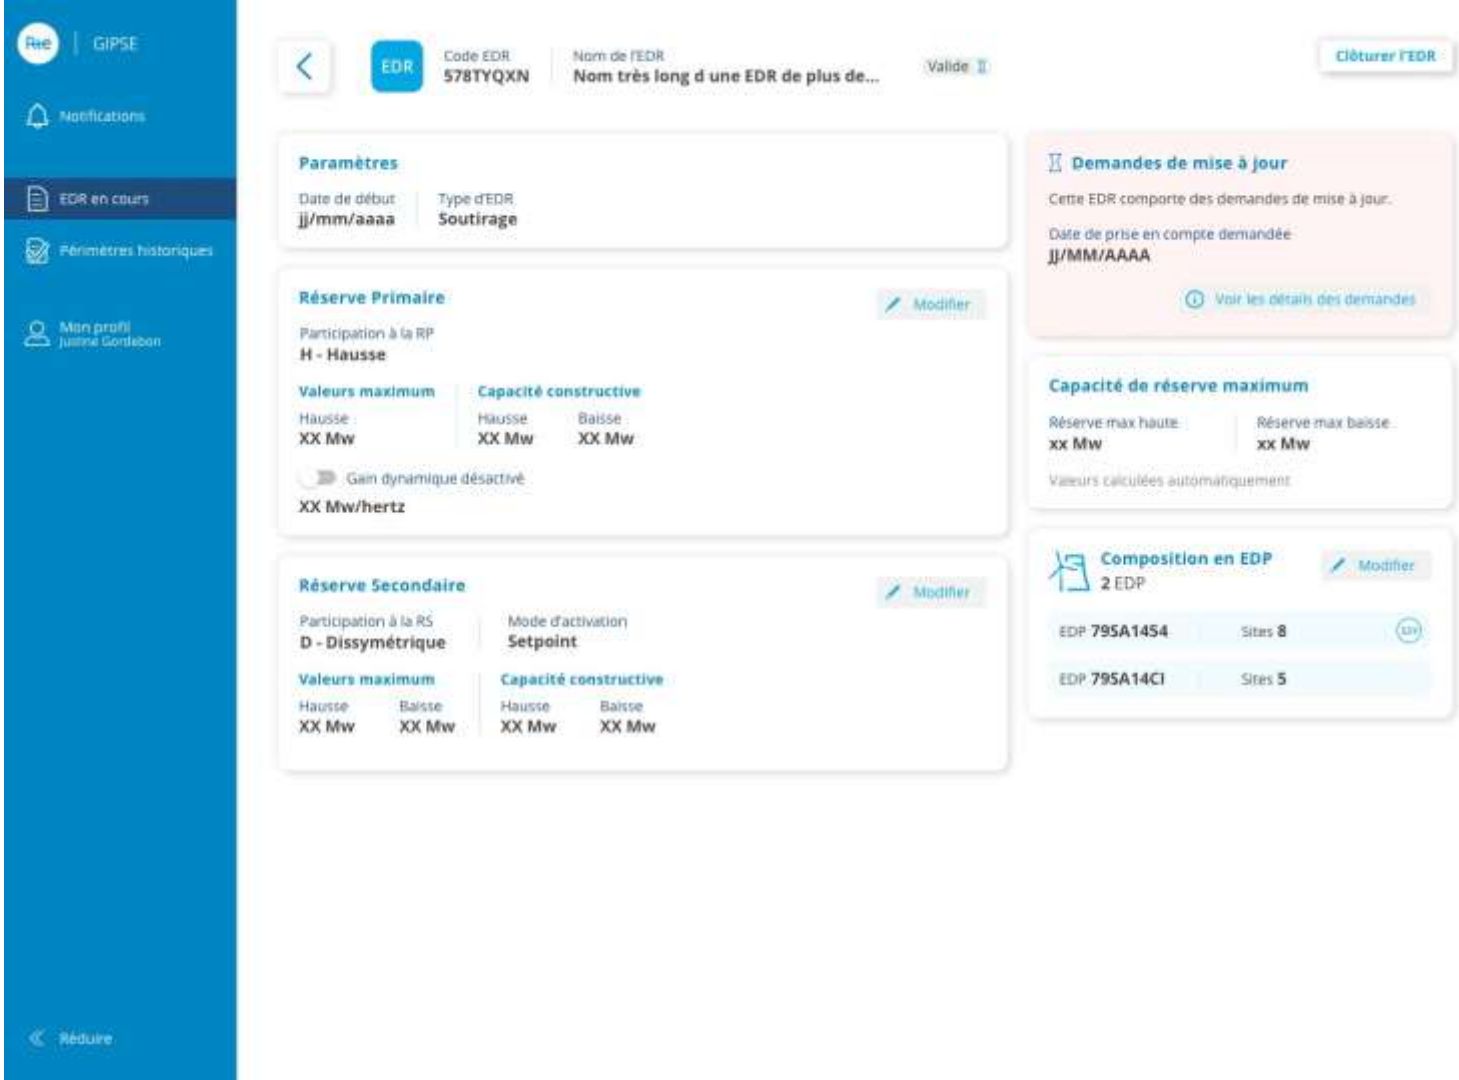

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
Créer une EDR
1 Renseigner les paramètres
2 Renseigner les caractéristiques SSY
3 Renseigner la composition en EDP
4 Envoyer la demande
Récapitulatif de ma demande
Paramètres
Modifier
Date de début
jj/mm/aaaa
Code EDR
XXXXXXXX
Type d'EDR
Soutirage
Nom de l'EDR
xxxxxxxxxxxx xxx x
Réserve Primaire
Modifier
Participation à la RP
H - Hausse
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique désactivé
XX Mw/hertz
Réserve Secondaire
Modifier
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Mode d'activation
Setpoint
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité de réserve maximum
Modifier
Réserve max haute
xx Mw
Réserve max baisse
xx Mw
Composition en EDP
2 EDP
Modifier
EDP 79SA1454
Sites 8
EDP 79SA14CI
Sites 5
PRÉCÉDENT
SOUMETTRE MA DEMANDE

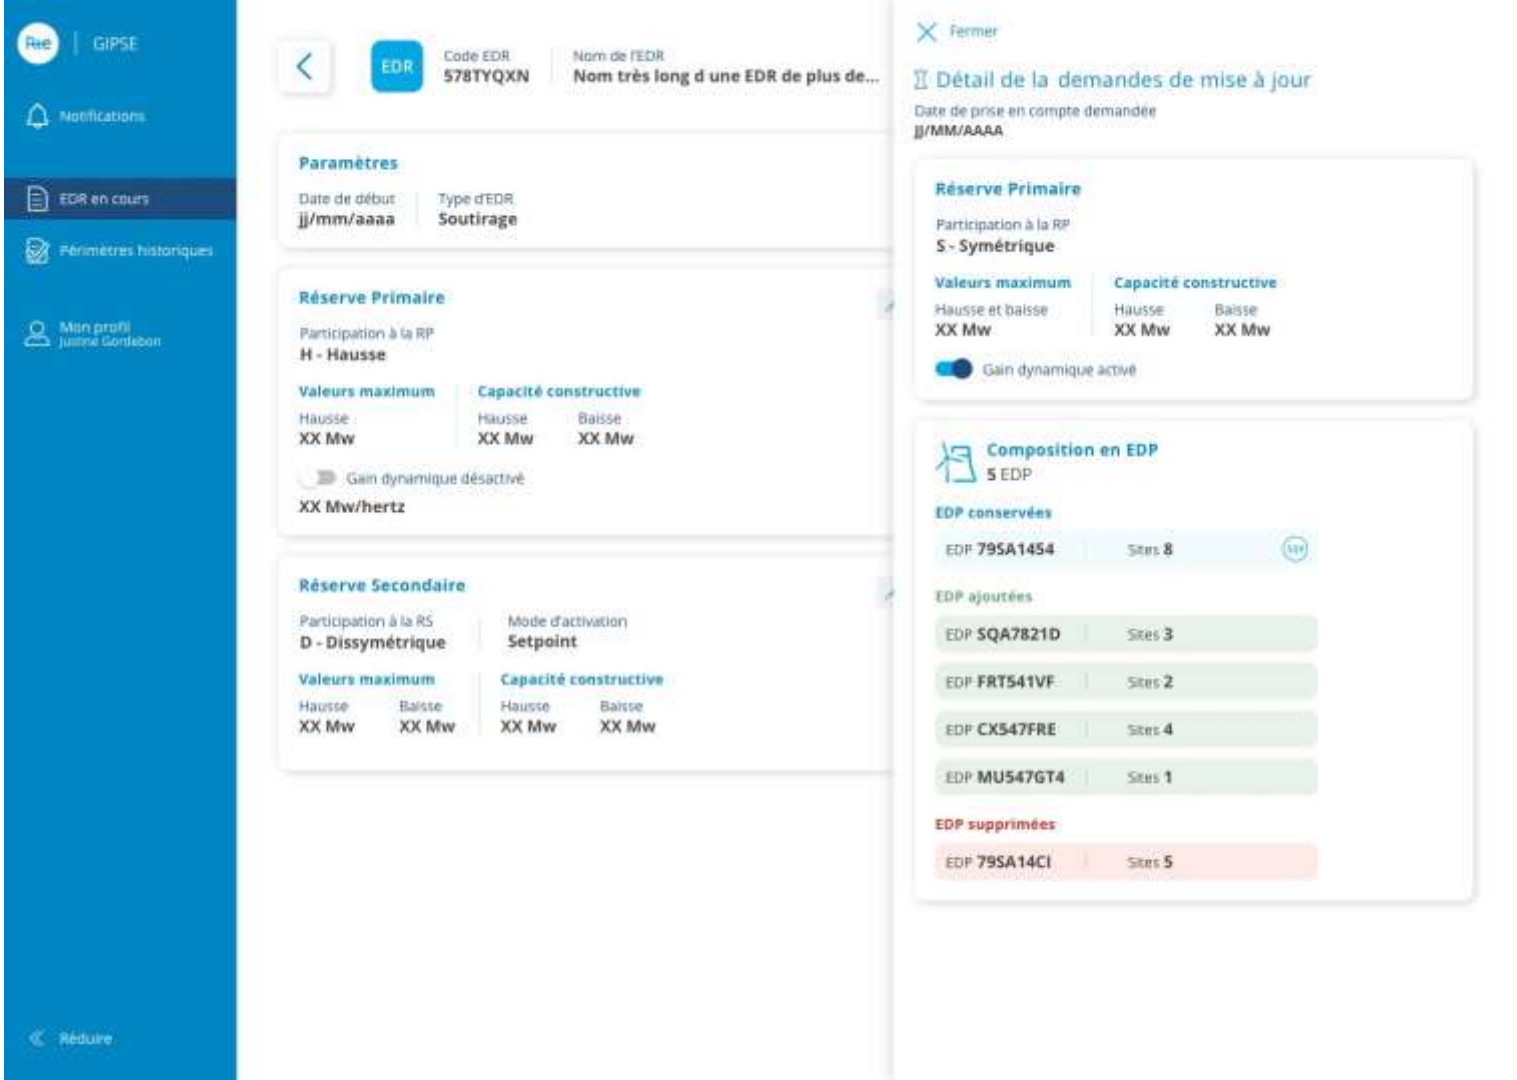

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Réduire
Mes EDR
CRÉER UNE EDR
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
148 résultats
Votre demande est transmise
Votre demande de création d'EDR a bien été transmise à votre chargé de relation clientèle pour validation.
RTE reviendra vers vous dans les meilleurs délais.
Date de début
Code
Nom
Type
Statut
01/04/2020 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/04/2020 24QR5F99 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/04/2020 DR57V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/03/2020 FRA247VF Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage Valide
01/03/2020 FU4578NB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/02/2020 QAR12789 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/02/2020 578TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/02/2020 247CVNIU Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/02/2020 F47R5ZX5 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/01/2020 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 DR6547GT Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/11/2019 DRI1478S Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/10/2019 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
Items par page : 25
1 - 25 sur 148

GIPSE

En temps que responsable de réserve,
je souhaite consulter une EDR

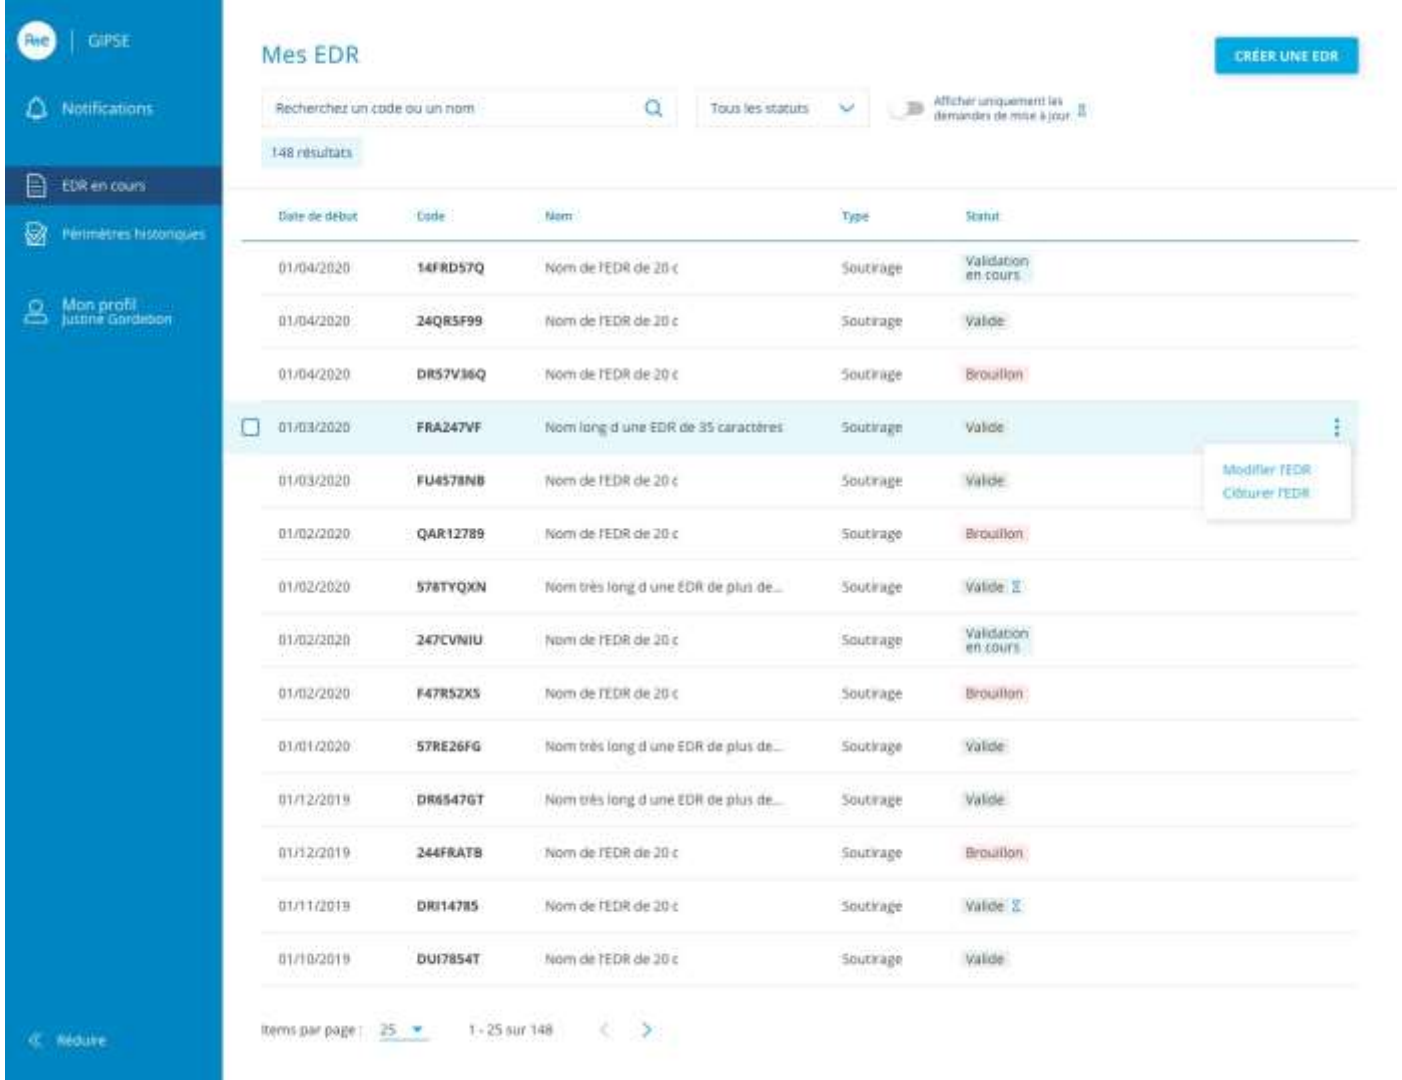

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gentebon
Réduire
Mes EDR
CRÉER UNE EDR
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Afficher uniquement les demandes de mise à jour
148 résultats
Date de début
Code
Nom
Type
Statut
01/04/2020 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/04/2020 24QR5F99 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/04/2020 DR57V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/03/2020 FRA247VF Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage Valide
01/03/2020 FU4578NB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/02/2020 QAR12789 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/02/2020 578TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/02/2020 247CVNIU Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/02/2020 F47R52X5 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/01/2020 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 DR6547GT Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/11/2019 DRI14785 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/10/2019 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
Items par page : 25
1 - 25 sur 148

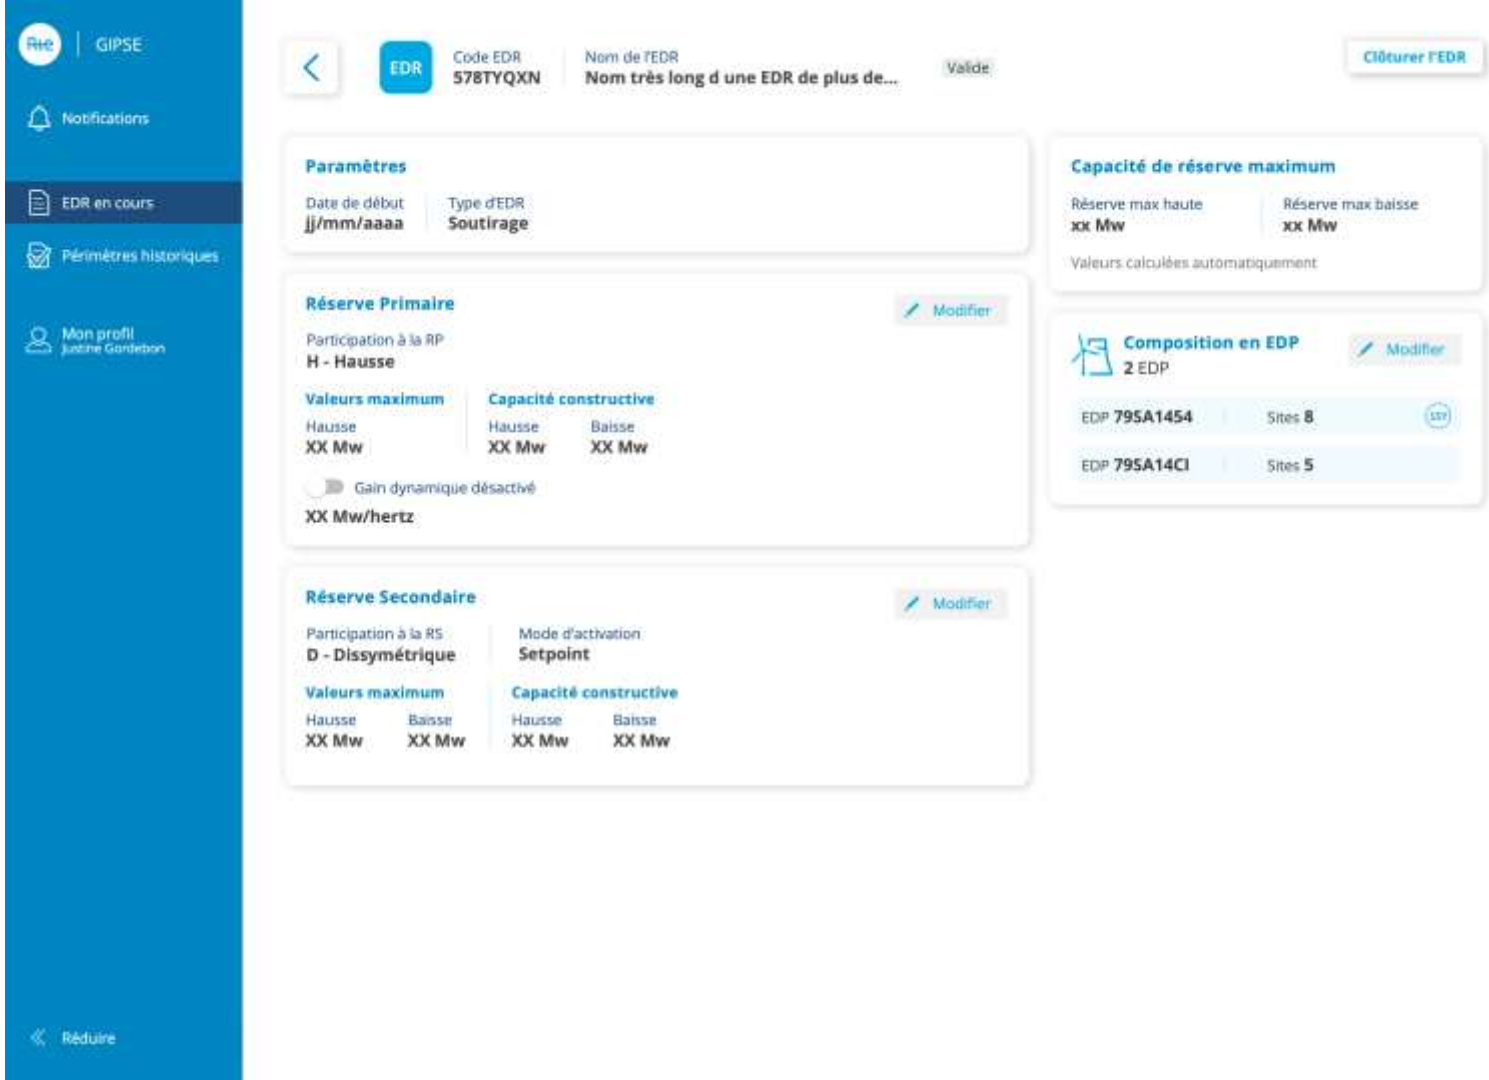

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
EDR
Code EDR
578TYQXN
Nom de l'EDR
Nom très long d une EDR de plus de...
Valide
Clôturer l'EDR
Paramètres
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDR
Soutirage
Réserve Primaire
Modifier
Participation à la RP
H - Hausse
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique désactivé
XX Mw/hertz
Réserve Secondaire
Modifier
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Mode d'activation
Setpoint
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Demandes de mise à jour
Cette EDR comporte des demandes de mise à jour.
Date de prise en compte demandée
JJ/MM/AAAA
Voir les détails des demandes
Capacité de réserve maximum
Réserve max haute
xx Mw
Réserve max baisse
xx Mw
Valeurs calculées automatiquement
Composition en EDP
2 EDP
Modifier
EDP 795A1454
Sites 8
EDP 795A14CI
Sites 5

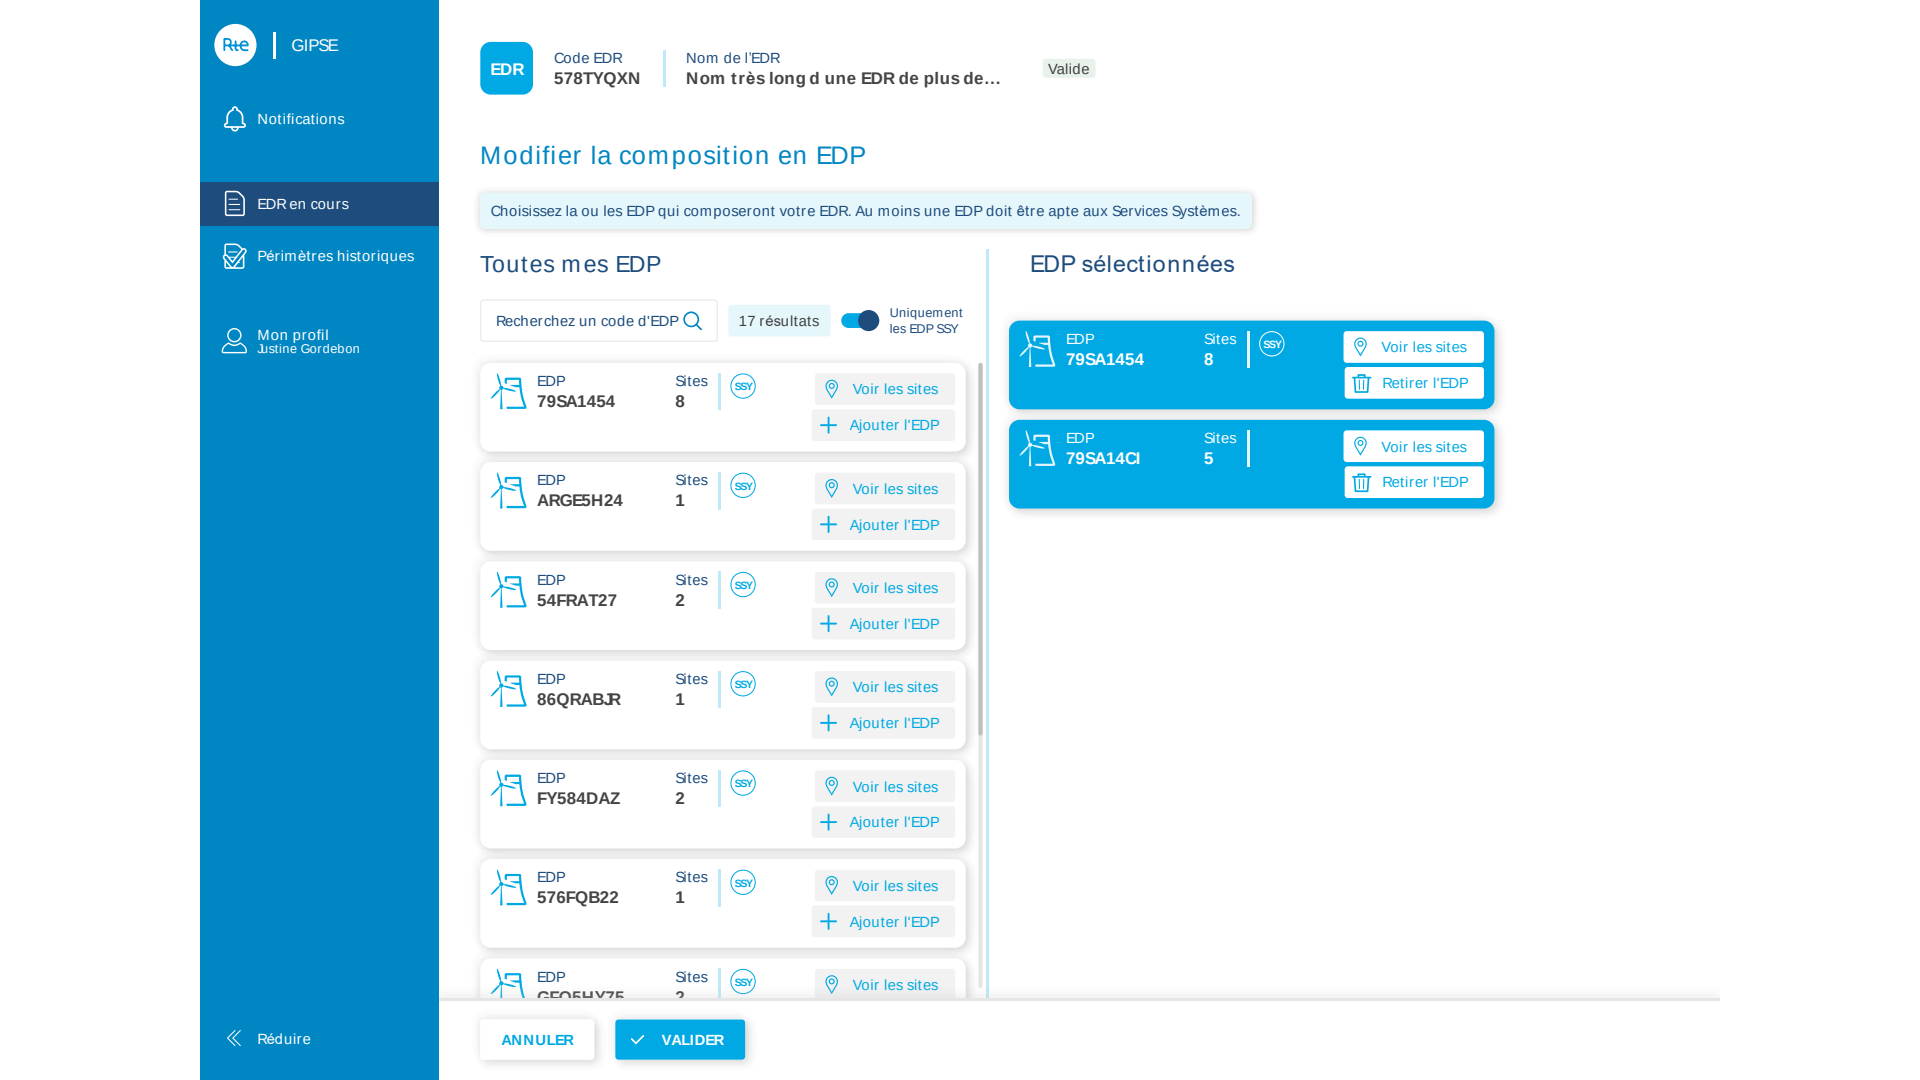

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
EDR
Code EDR
578TYQXN
Nom de l'EDR
Nom très long d une EDR de plus de...
Paramètres
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDR
Soutirage
Réserve Primaire
Participation à la RP
H - Hausse
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique désactivé
XX Mw/hertz
Réserve Secondaire
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Mode d'activation
Setpoint
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Fermer
Détail de la demandes de mise à jour
Date de prise en compte demandée
jj/MM/AAAA
Réserve Primaire
Participation à la RP
S - Symétrique
Valeurs maximum
Hausse et baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique activé
Composition en EDP
5 EDP
EDP conservées
EDP 79SA1454
Sites 8
EDP ajoutées
EDP SQA7821D
Sites 3
EDP FRT541VF
Sites 2
EDP CX547FRE
Sites 4
EDP MU547GT4
Sites 1
EDP supprimées
EDP 79SA14CI
Sites 5

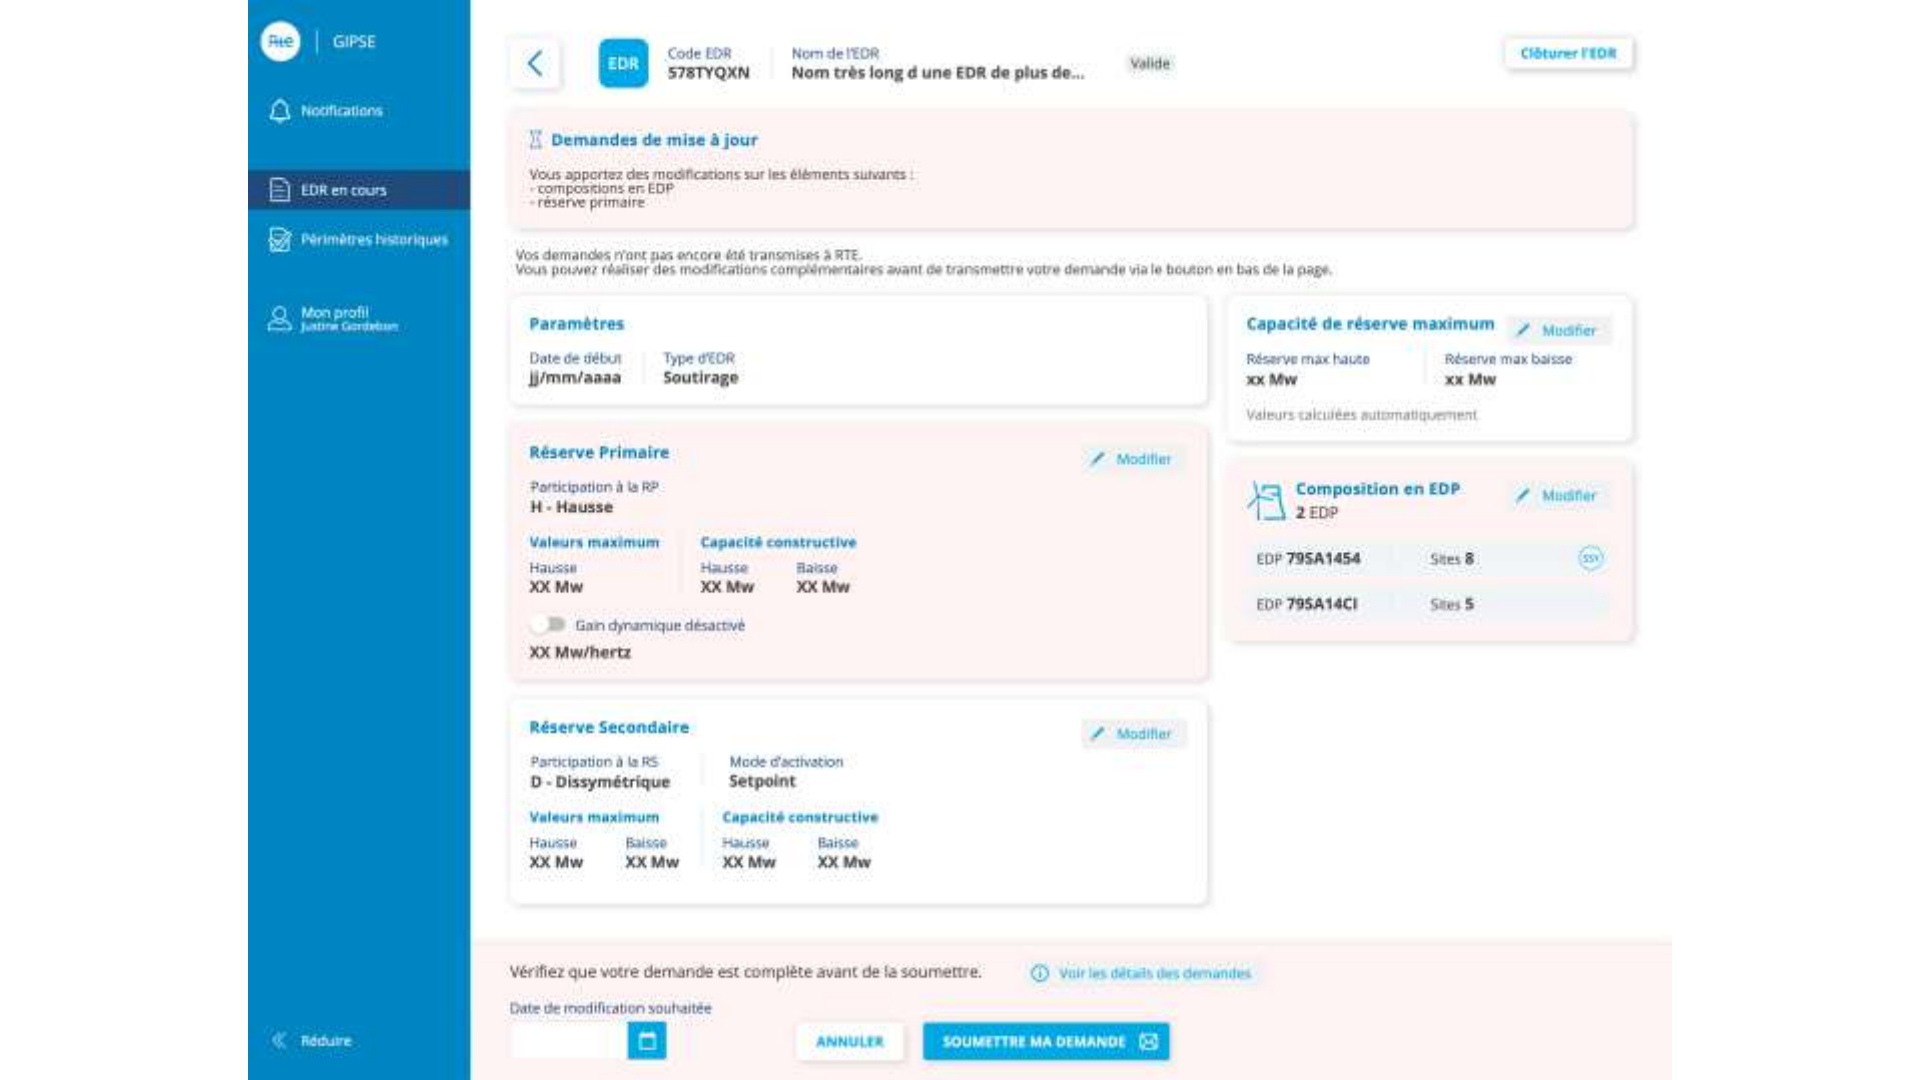
GIPSE

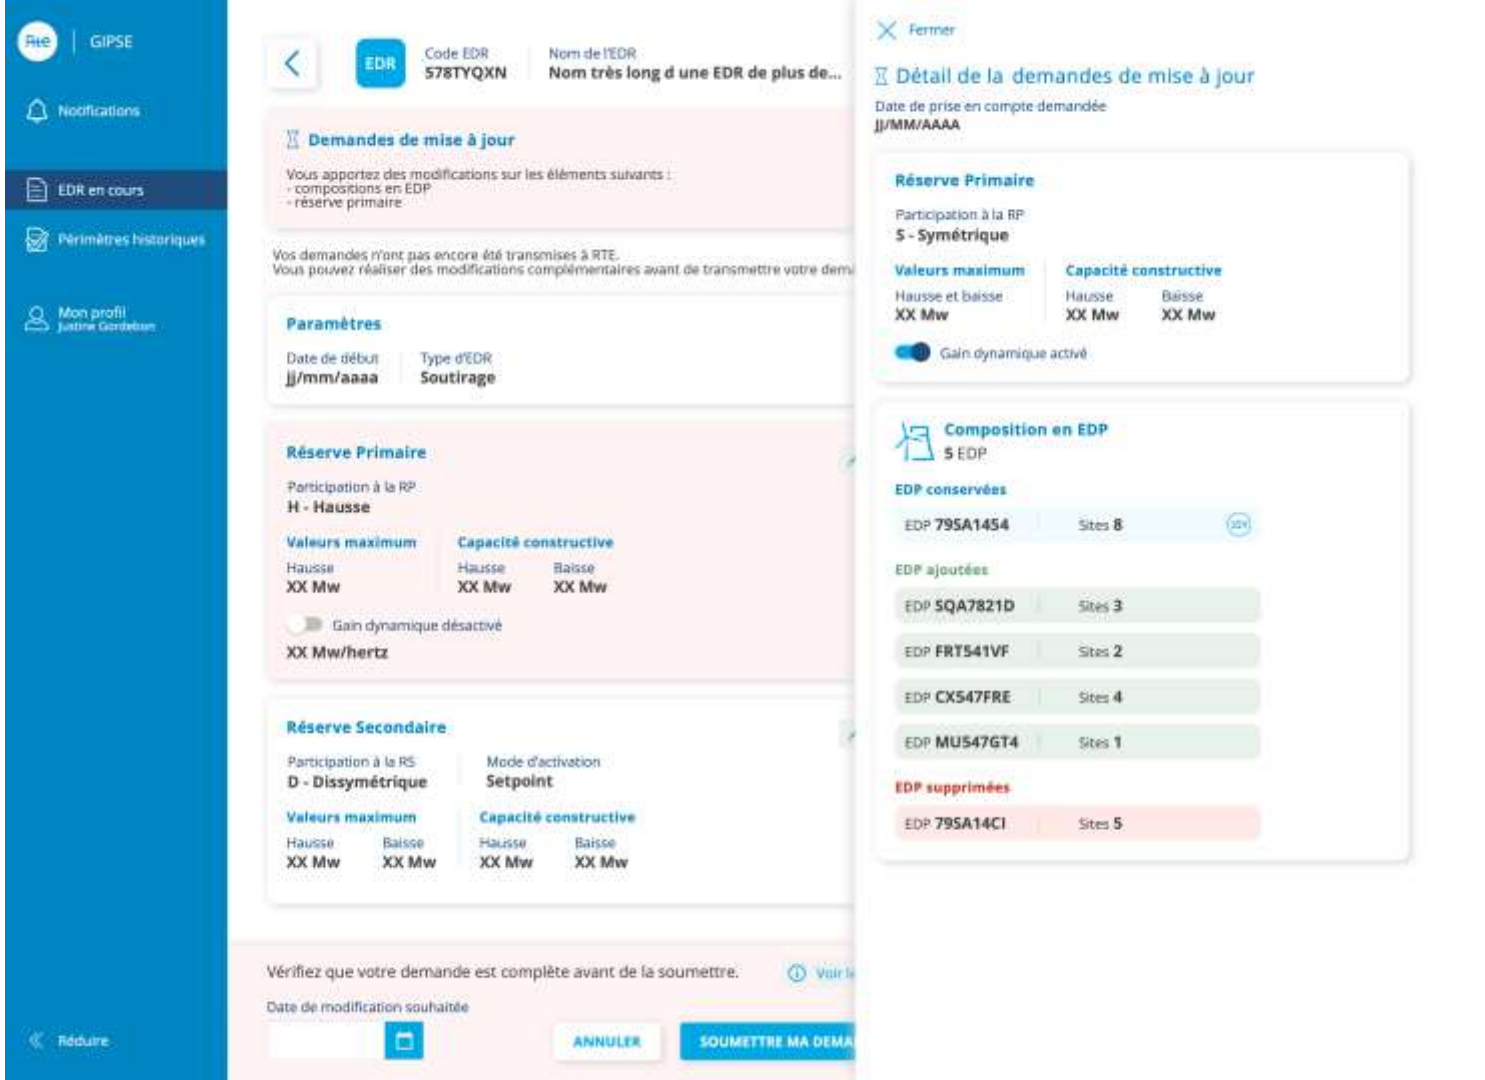
En temps que responsable de réserve, je souhaite modifier une EDR

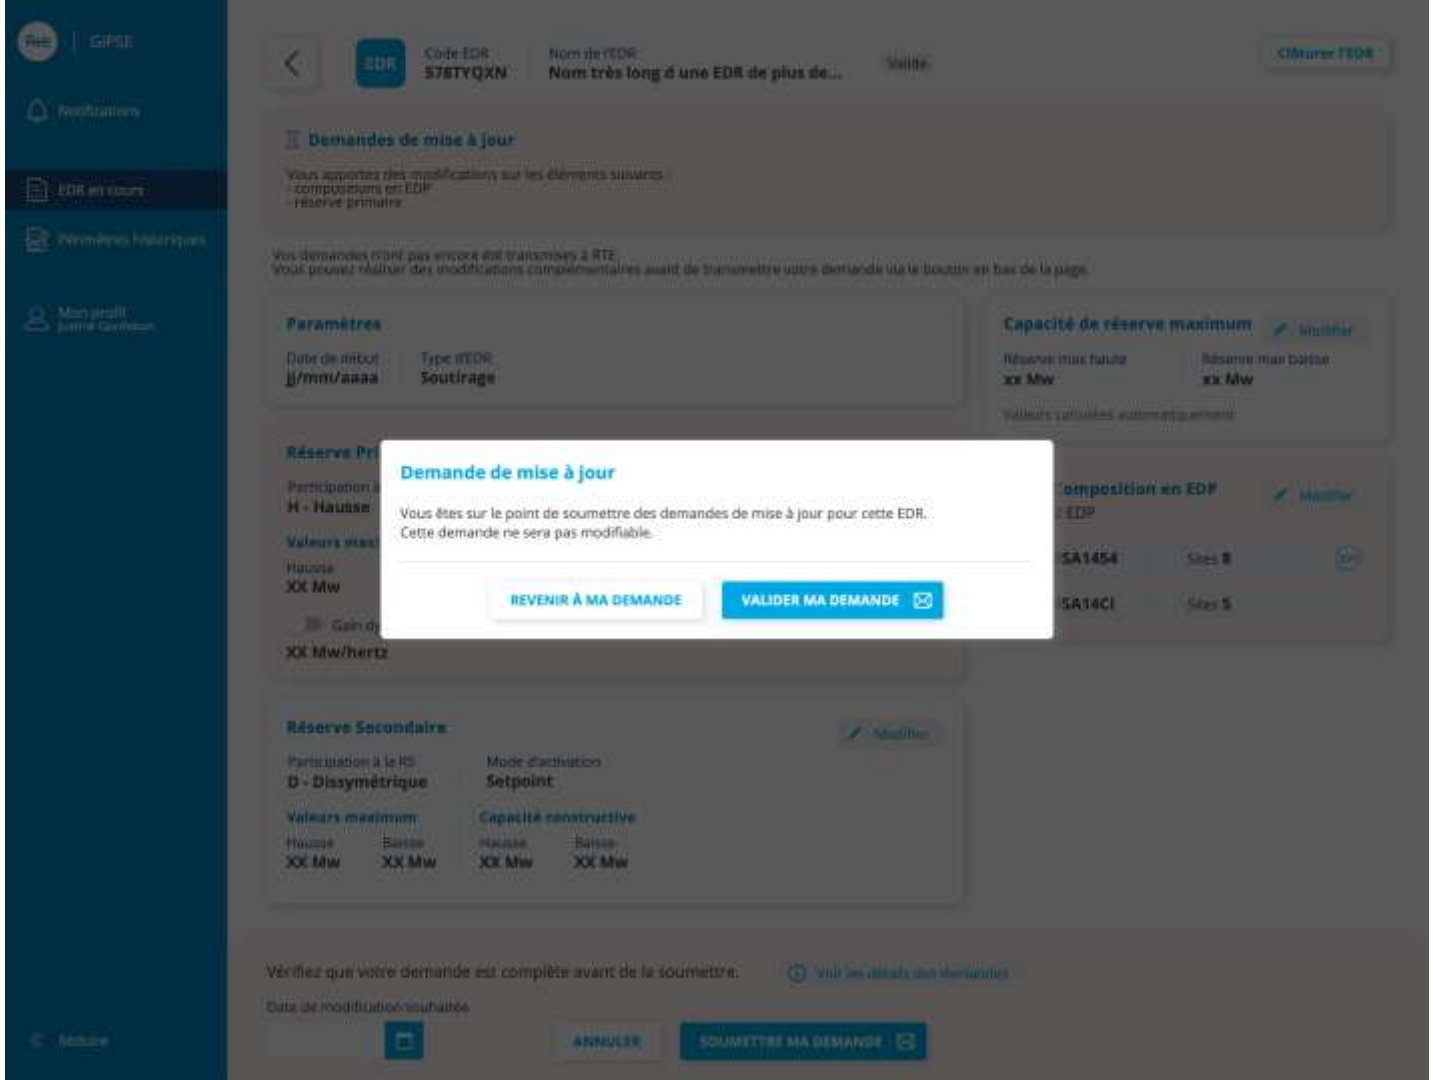

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gardebon
Réduire
Mes EDR
CRÉER UNE EDR
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Afficher uniquement les demandes de mise à jour
148 résultats
Date de début
Code
Nom
Type
Statut
01/04/2020 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/04/2020 24QR5F99 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/04/2020 DR57V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/03/2020 FRA247VF Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage Valide
Modifier l'EDR
Clôturer l'EDR
01/03/2020 FU4578NB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/02/2020 QAR12789 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/02/2020 578TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/02/2020 247CVNIU Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/02/2020 F47R52X5 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/01/2020 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 DR6547GT Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/11/2019 DRI14785 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/10/2019 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
Items par page : 25
1 - 25 sur 148

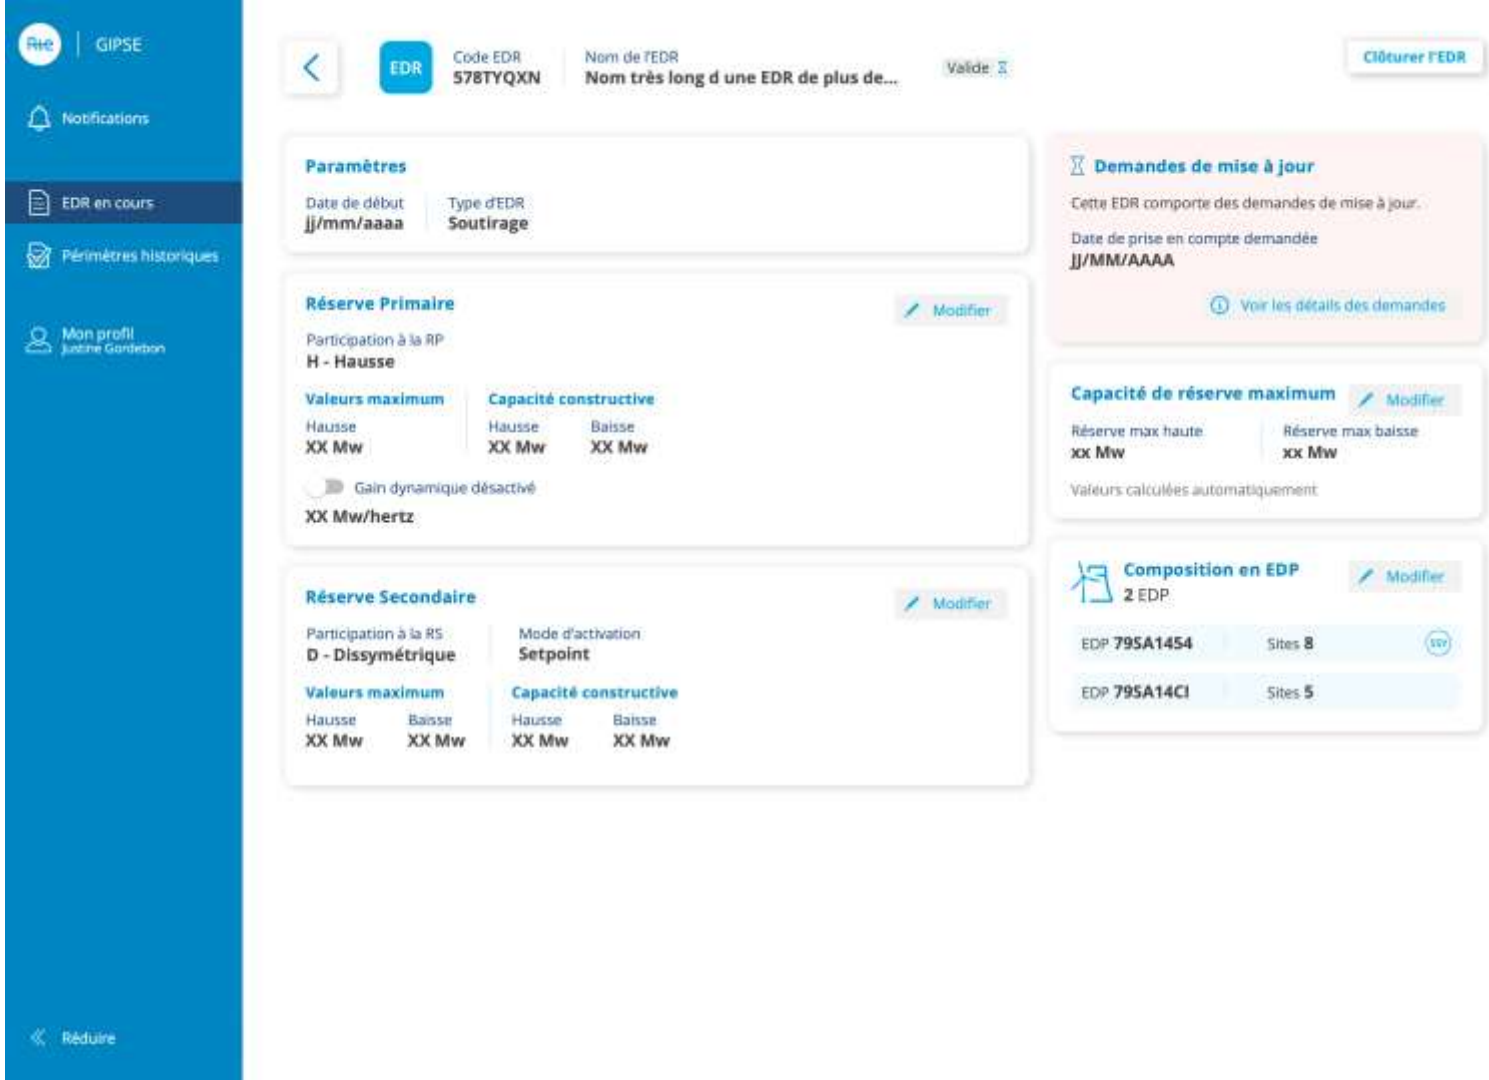

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
EDR
Code EDR
578TYQXN
Nom de l'EDR
Nom très long d une EDR de plus de...
Valide
Clôturer l'EDR
Paramètres
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDR
Soutirage
Réserve Primaire
Modifier
Participation à la RP
H - Hausse
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique désactivé
XX Mw/hertz
Réserve Secondaire
Modifier
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Mode d'activation
Setpoint
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité de réserve maximum
Réserve max haute
xx Mw
Réserve max baisse
xx Mw
Valeurs calculées automatiquement
Composition en EDP
2 EDP
Modifier
EDP 795A1454
Sites 8
EDP 795A14CI
Sites 5


GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
EDR
Code EDR
578TYQXN
Nom de l'EDR
Nom très long d une EDR de plus de...
Valide
Modifier la composition en EDP
Choisissez la ou les EDP qui composeront votre EDR. Au moins une EDP doit être apte aux Services Systèmes.
Toutes mes EDP
Recherchez un code d'EDP
17 résultats
Uniquement les EDP SSY
EDP 79SA1454
Sites 8
SSY
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP ARGE5H24
Sites 1
SSY
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP 54FRAT27
Sites 2
SSY
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP 86QRABJR
Sites 1
SSY
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP FY584DAZ
Sites 2
SSY
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP 576FQB22
Sites 1
SSY
Voir les sites
Ajouter l'EDP
EDP GFQ5HYZ5
Sites 2
SSY
Voir les sites
EDP sélectionnées
EDP 79SA1454
Sites 8
SSY
Voir les sites
Retirer l'EDP
EDP 79SA14CI
Sites 5
Voir les sites
Retirer l'EDP
ANNULER
VALIDER


GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gordebien
Réduire
EDR
Code EDR
578TYQXN
Nom de l'EDR
Nom très long d une EDR de plus de...
Valide
Clôturer l'EDR
Demandes de mise à jour
Vous apportez des modifications sur les éléments suivants :
- compositions en EDP
- réserve primaire
Vos demandes n'ont pas encore été transmises à RTE.
Vous pouvez réaliser des modifications complémentaires avant de transmettre votre demande via le bouton en bas de la page.
Paramètres
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDR
Soutirage
Capacité de réserve maximum
Modifier
Réserve max haute
xx Mw
Réserve max baisse
xx Mw
Valeurs calculées automatiquement
Réserve Primaire
Modifier
Participation à la RP
H - Hausse
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique désactivé
XX Mw/hertz
Composition en EDP
Modifier
2 EDP
EDP 795A1454
Sites 8
EDP 795A14CI
Sites 5
Réserve Secondaire
Modifier
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Mode d'activation
Setpoint
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Vérifiez que votre demande est complète avant de la soumettre.
Voir les détails des demandes
Date de modification souhaitée
ANNULER
SOUMETTRE MA DEMANDE

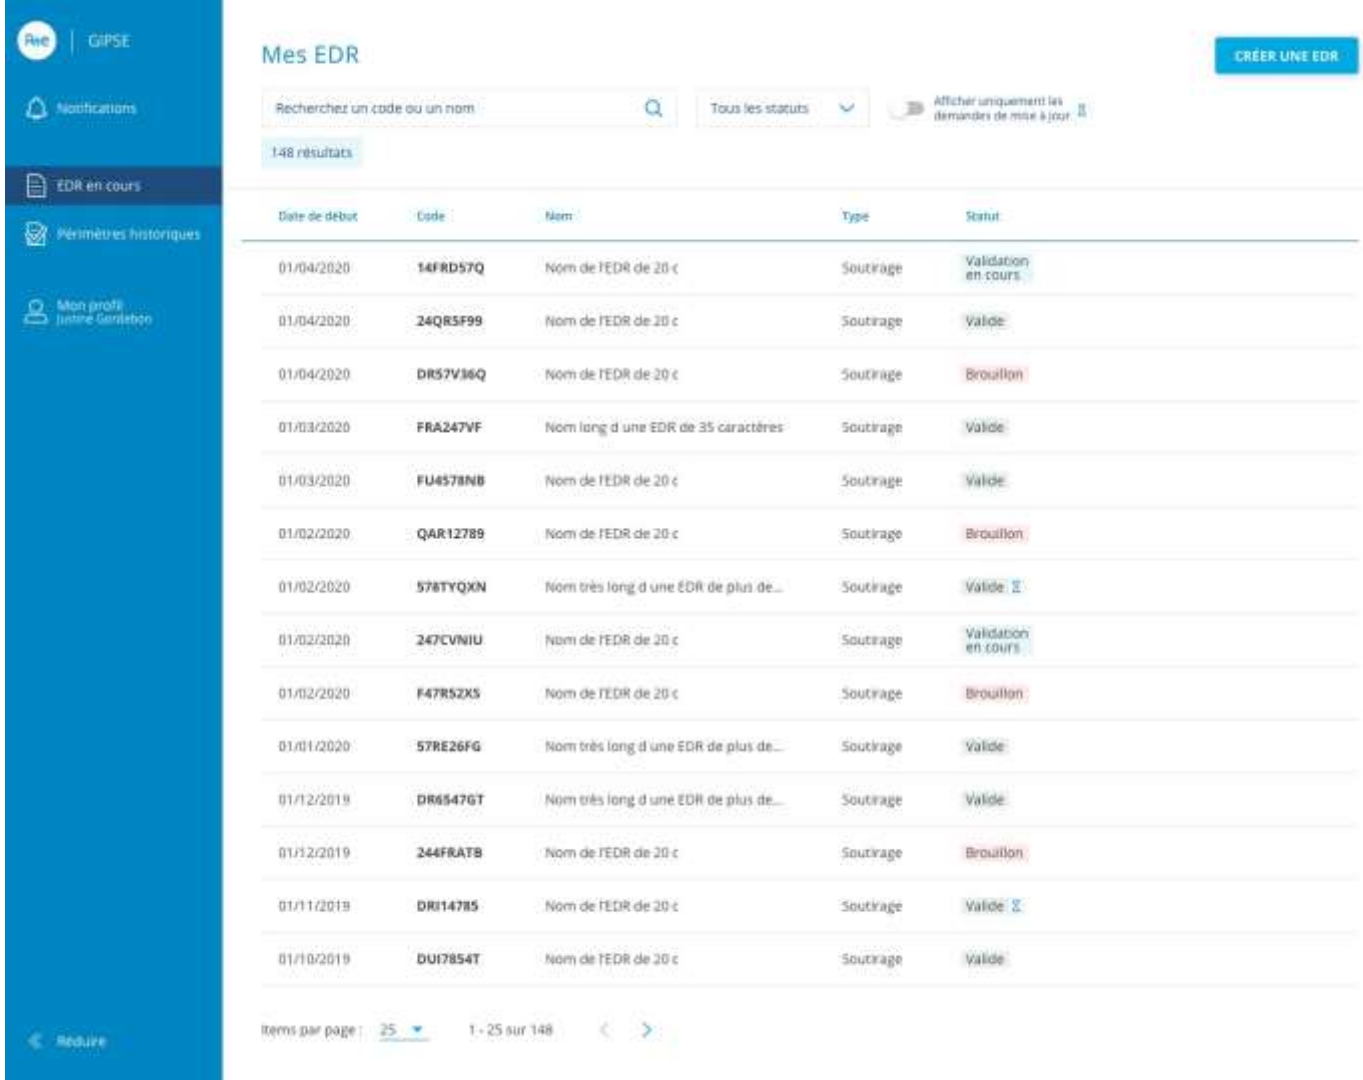

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gordebien
Réduire
EDR
Code EDR
S78TYQXN
Nom de l'EDR
Nom très long d une EDR de plus de...
Demandes de mise à jour
Vous apportez des modifications sur les éléments suivants :
- compositions en EDP
- réserve primaire
Vos demandes n'ont pas encore été transmises à RTE.
Vous pouvez réaliser des modifications complémentaires avant de transmettre votre dem
Paramètres
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDR
Soutirage
Réserve Primaire
Participation à la RP
H - Hausse
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique désactivé
XX Mw/hertz
Réserve Secondaire
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Mode d'activation
Setpoint
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Vérifiez que votre demande est complète avant de la soumettre.
Date de modification souhaitée
ANNULER
SOUMETTRE MA DEMA
Fermer
Détail de la demandes de mise à jour
Date de prise en compte demandée
JJ/MM/AAAA
Réserve Primaire
Participation à la RP
S - Symétrique
Valeurs maximum
Hausse et baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique activé
Composition en EDP
5 EDP
EDP conservées
EDP 79SA1454
Sites 8
EDP ajoutées
EDP SQA7821D
Sites 3
EDP FRT541VF
Sites 2
EDP CX547FRE
Sites 4
EDP MU547GT4
Sites 1
EDP supprimées
EDP 79SA14CI
Sites 5

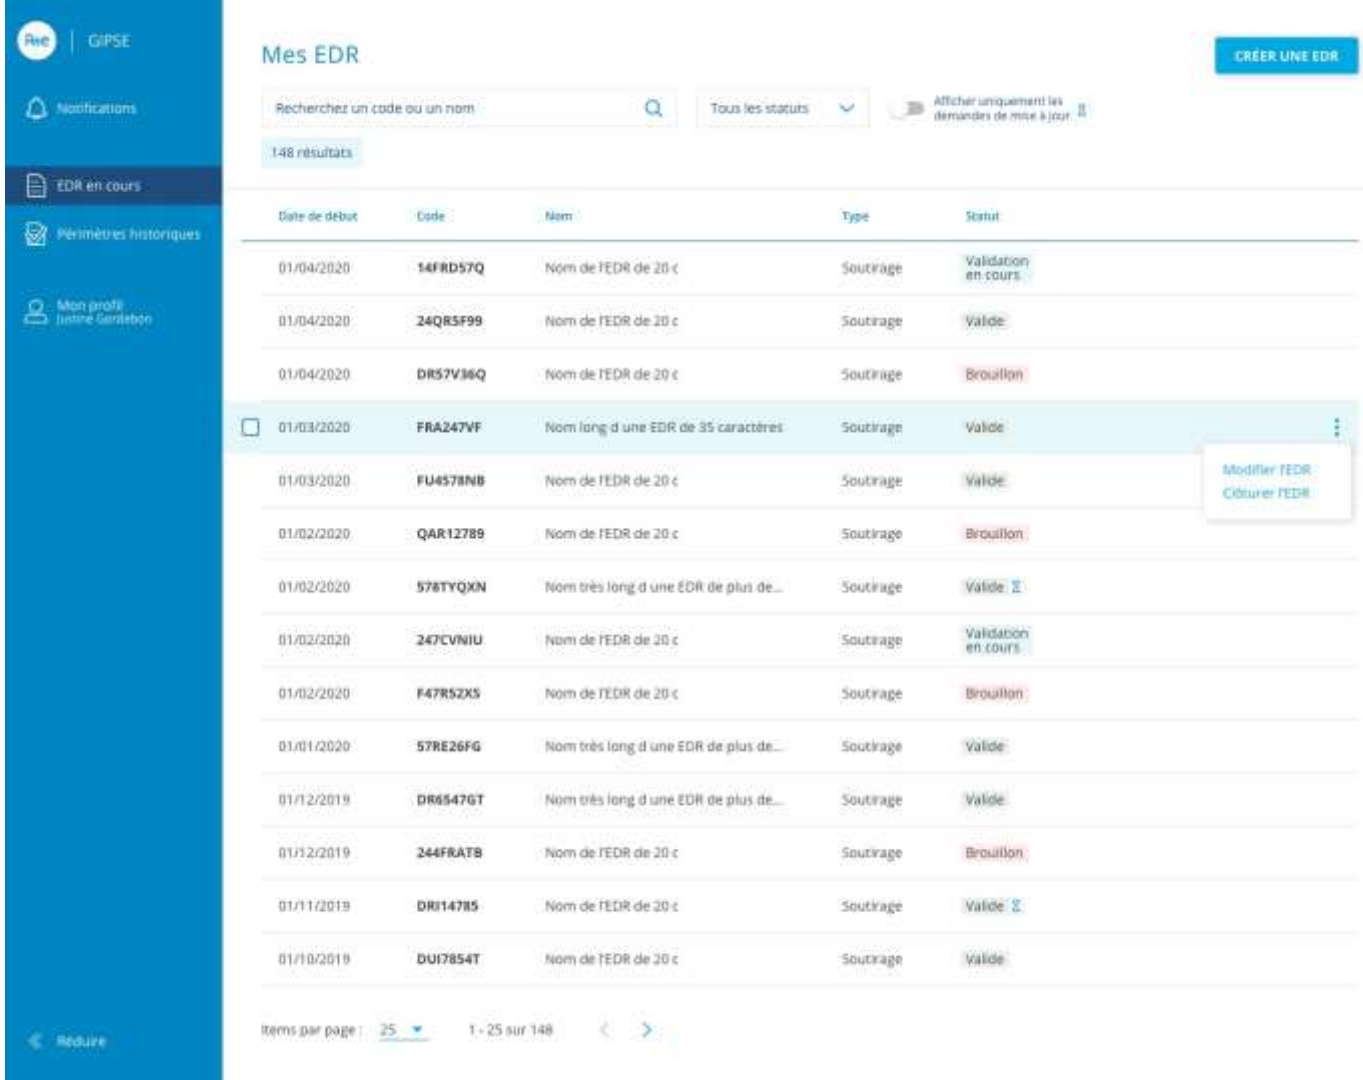

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Paramètres historiques
Mon profil
Fermer
EDR
Code EDR
S78TYQXN
Nom de l'EDR
Nom très long d une EDR de plus de...
Valide
Clôturer l'EDR
Demandes de mise à jour
Vous apportez des modifications sur les éléments suivants :
- compositions en EDP
- réserve primaire
Vos demandes n'ont pas encore été transmises à RTE.
Vous pouvez réaliser des modifications complémentaires avant de transmettre votre demande via le bouton en bas de la page.
Paramètres
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDR
Soutirage
Capacité de réserve maximum
Modifier
Réserve max haute
xx Mw
Réserve max basse
xx Mw
Valeurs calculées automatiquement
Réserve Pri
Participation
H - Hausse
Valeurs max
Hausse
XX Mw
Gain d
XX Mw/hertz
omposition en EDP
Modifier
EDP
SA1454
Sites 8
SA14CI
Sites 5
Demande de mise à jour
Vous êtes sur le point de soumettre des demandes de mise à jour pour cette EDR.
Cette demande ne sera pas modifiable.
REVENIR À MA DEMANDE
VALIDER MA DEMANDE
Réserve Secondaire
Modifier
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Mode d'activation
Setpoint
Valeurs maximum
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Vérifiez que votre demande est complète avant de la soumettre.
Voir les détails des demandes
Date de modification souhaitée
ANNULER
SOUMETTRE MA DEMANDE
Retour

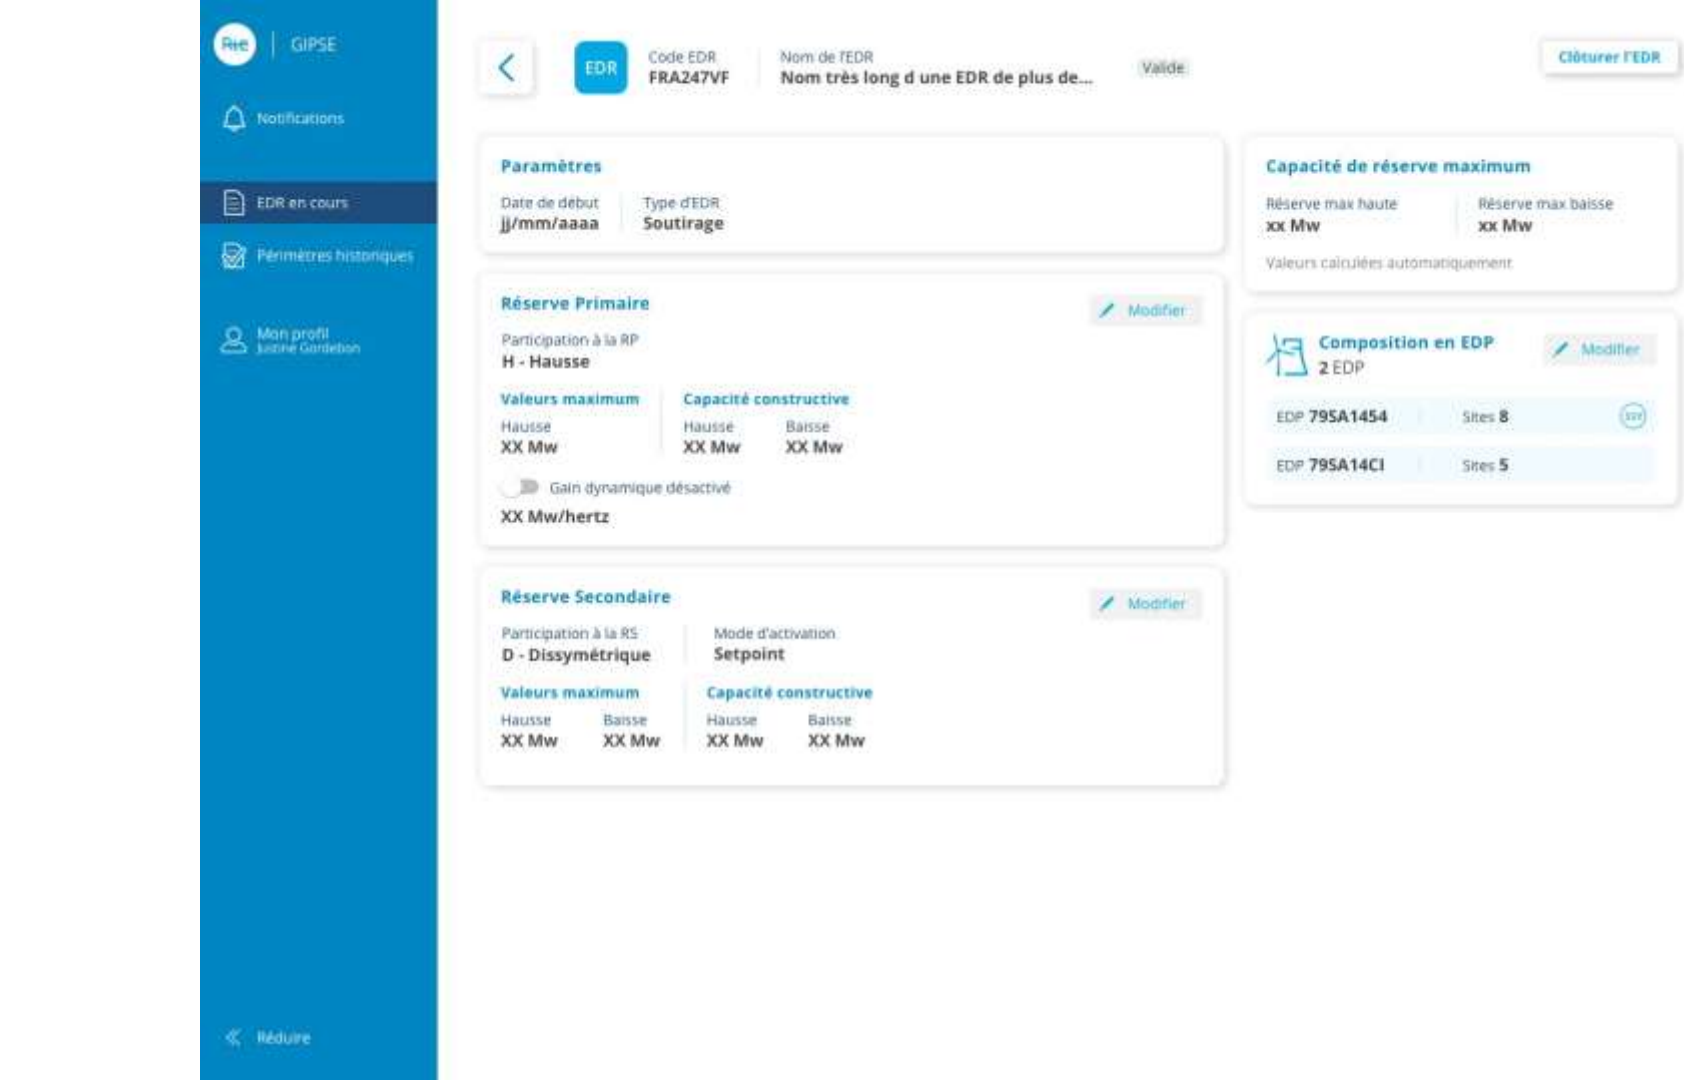

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
EDR
Code EDR
578TYQXN
Nom de l'EDR
Nom très long d une EDR de plus de...
Valide
Clôturer l'EDR
Paramètres
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDR
Soutirage
Réserve Primaire
Modifier
Participation à la RP
H - Hausse
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique désactivé
XX Mw/hertz
Réserve Secondaire
Modifier
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Mode d'activation
Setpoint
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Demandes de mise à jour
Cette EDR comporte des demandes de mise à jour.
Date de prise en compte demandée
JJ/MM/AAAA
Voir les détails des demandes
Capacité de réserve maximum
Modifier
Réserve max haute
xx Mw
Réserve max baisse
xx Mw
Valeurs calculées automatiquement
Composition en EDP
2 EDP
Modifier
EDP 795A1454
Sites 8
EDP 795A14CI
Sites 5

GIPSE

En temps que responsable de réserve,
je souhaite clôturer une EDR

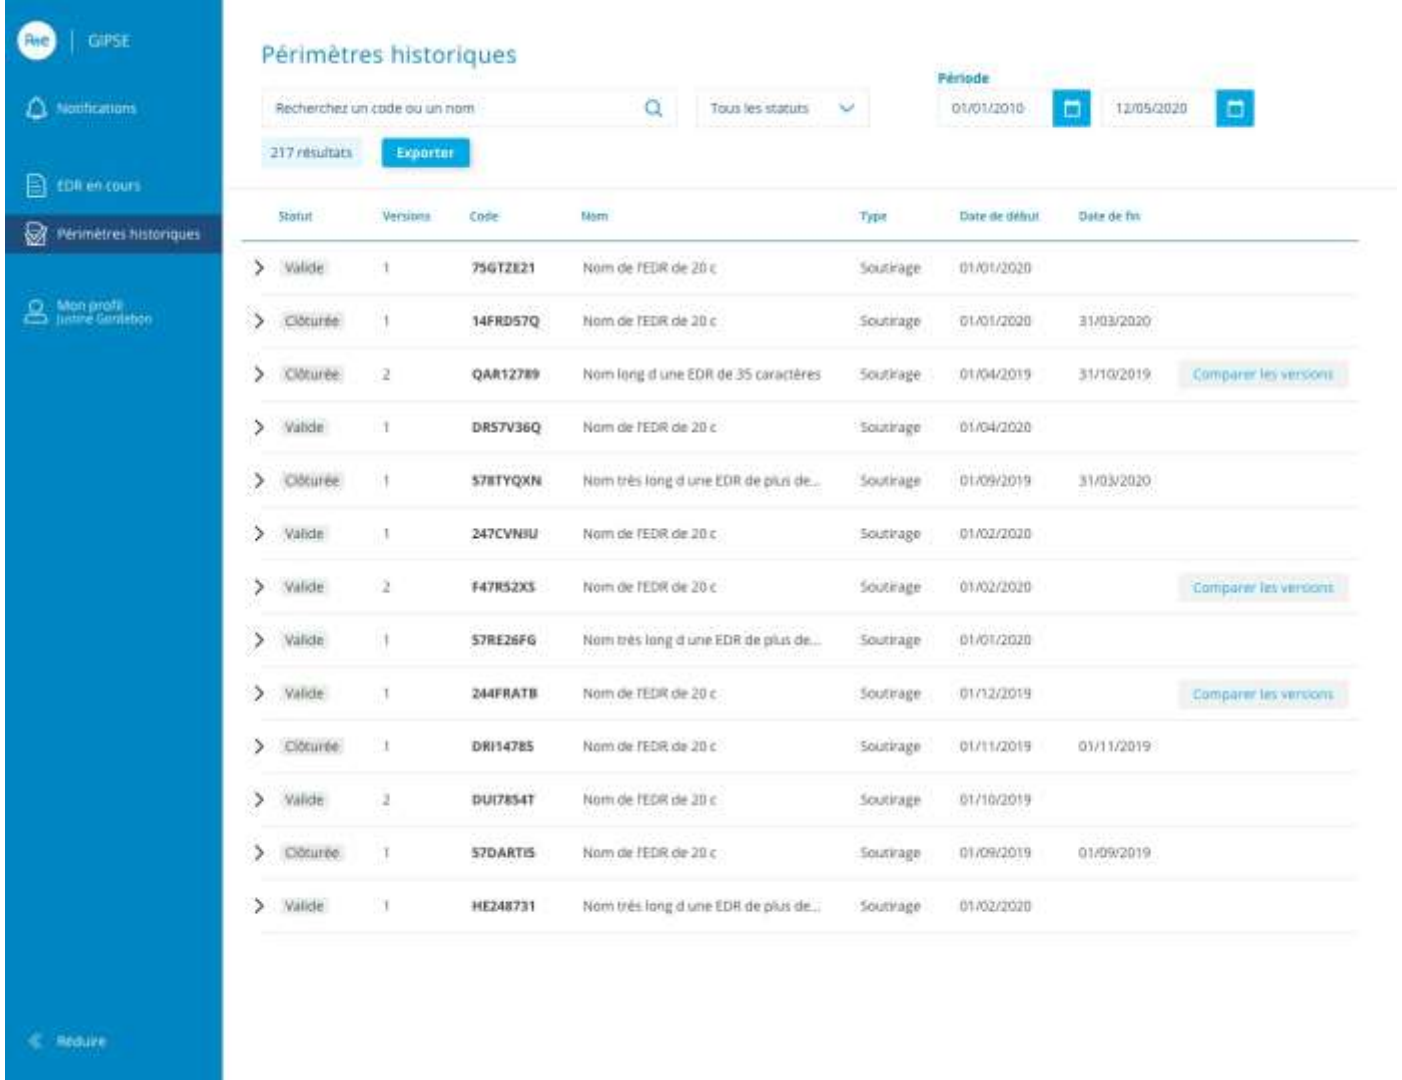

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gentebon
Réduire
Mes EDR
CRÉER UNE EDR
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Afficher uniquement les demandes de mise à jour
148 résultats
Date de début
Code
Nom
Type
Statut
01/04/2020 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/04/2020 24QR5F99 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/04/2020 DR57V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/03/2020 FRA247VF Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage Valide
01/03/2020 FU4578NB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/02/2020 QAR12789 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/02/2020 578TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/02/2020 247CVNIU Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/02/2020 F47R52X5 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/01/2020 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 DR6547GT Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/11/2019 DRI14785 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/10/2019 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
Items par page : 25
1 - 25 sur 148

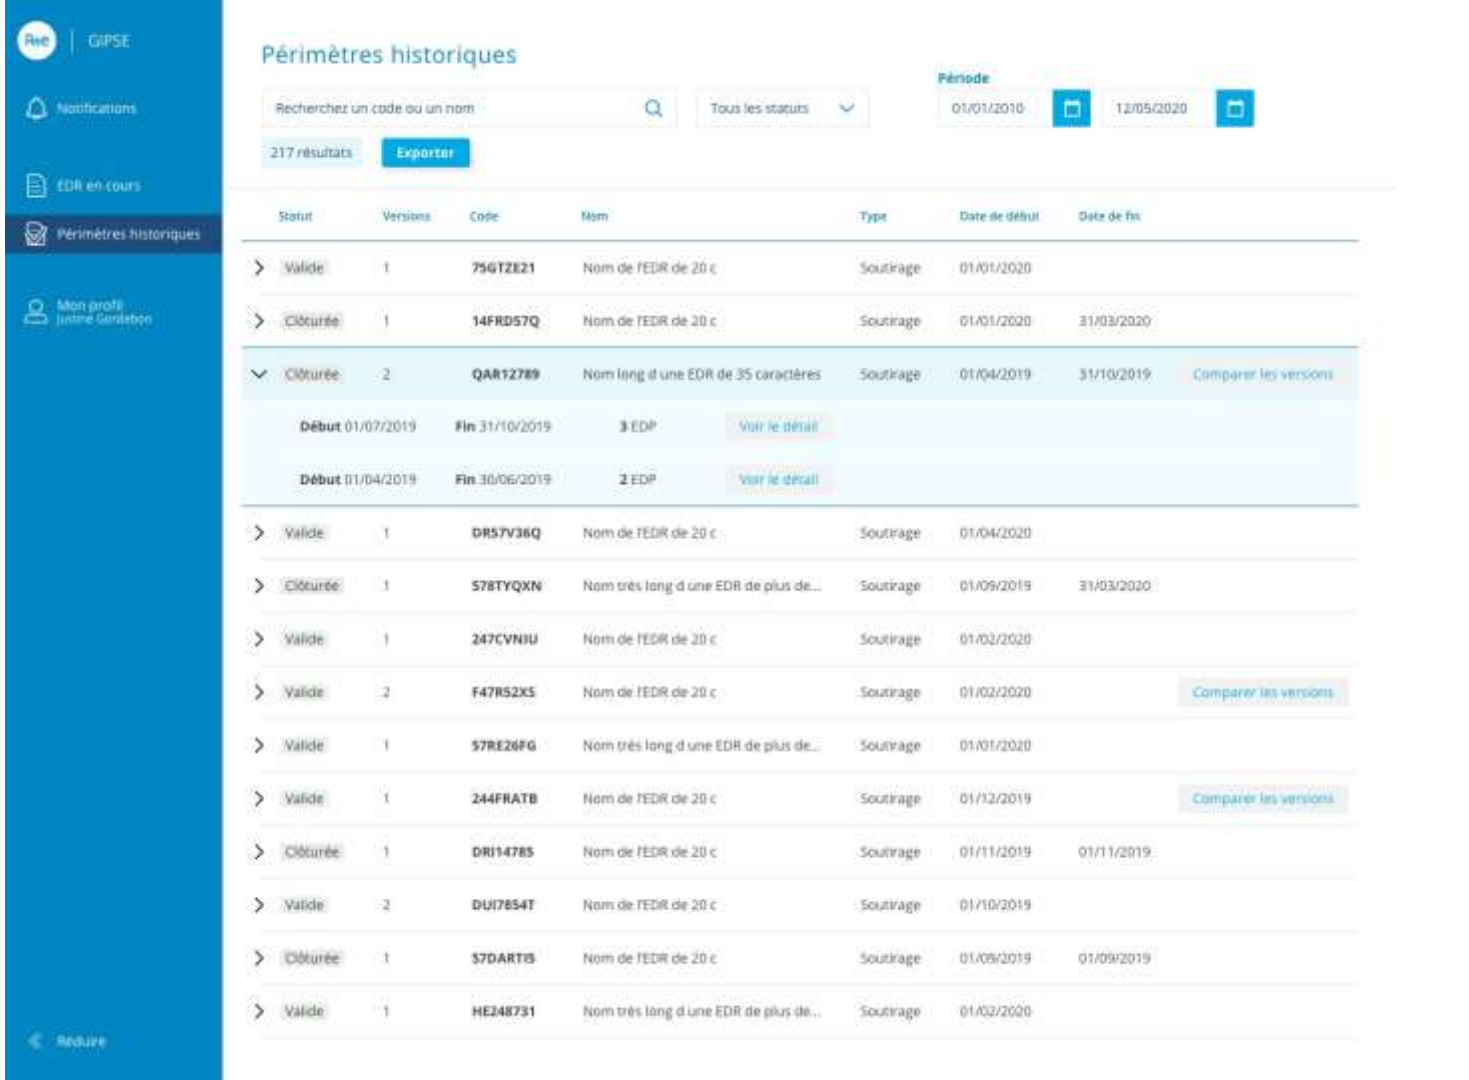

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gentebon
Réduire
Mes EDR
CRÉER UNE EDR
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Afficher uniquement les demandes de mise à jour
148 résultats
Date de début
Code
Nom
Type
Statut
01/04/2020 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/04/2020 24QR5F99 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/04/2020 DR57V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/03/2020 FRA247VF Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage Valide
Modifier l'EDR
Clôturer l'EDR
01/03/2020 FU4578NB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/02/2020 QAR12789 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/02/2020 578TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/02/2020 247CVNIU Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Validation en cours
01/02/2020 F47R52X5 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/01/2020 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 DR6547GT Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage Valide
01/12/2019 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon
01/11/2019 DRI14785 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
01/10/2019 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Valide
Items par page : 25
1 - 25 sur 148

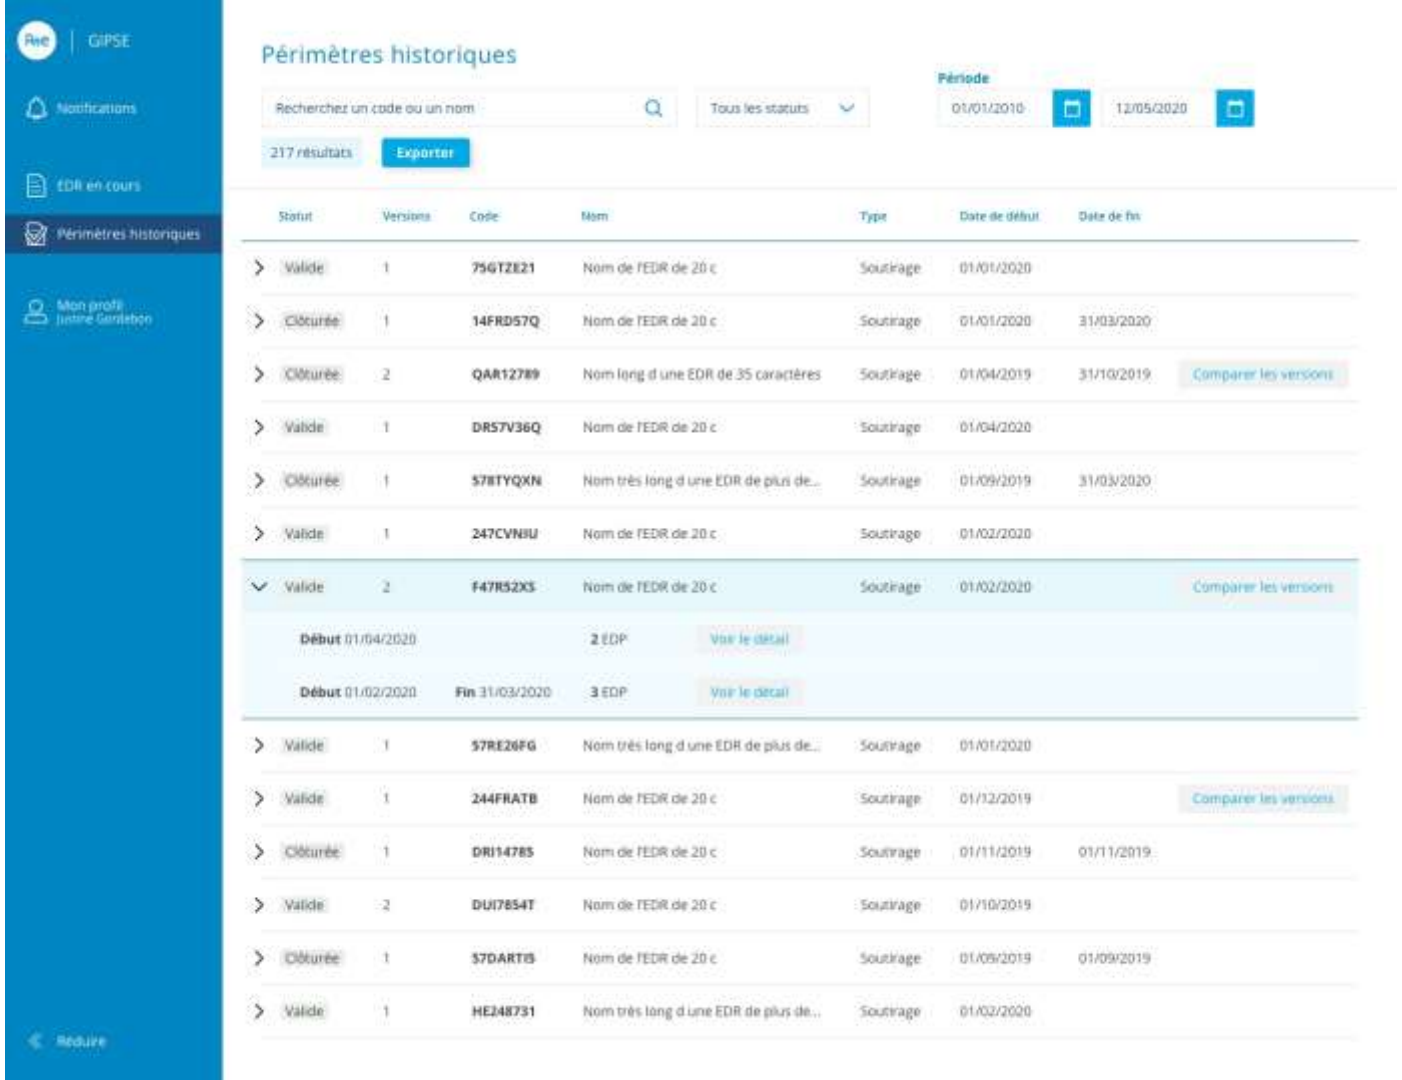

GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gondebon
Réduire
EDR
Code EDR
FRA247VF
Nom de l'EDR
Nom très long d une EDR de plus de...
Valide
Clôturer l'EDR
Paramètres
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDR
Soutirage
Réserve Primaire
Modifier
Participation à la RP
H - Hausse
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Gain dynamique désactivé
XX Mw/hertz
Réserve Secondaire
Modifier
Participation à la RS
D - Dissymétrique
Mode d'activation
Setpoint
Valeurs maximum
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité constructive
Hausse
XX Mw
Baisse
XX Mw
Capacité de réserve maximum
Réserve max haute
xx Mw
Réserve max baisse
xx Mw
Valeurs calculées automatiquement
Composition en EDP
2 EDP
Modifier
EDP 79SA1454
Sites 8
EDP 79SA14CI
Sites 5

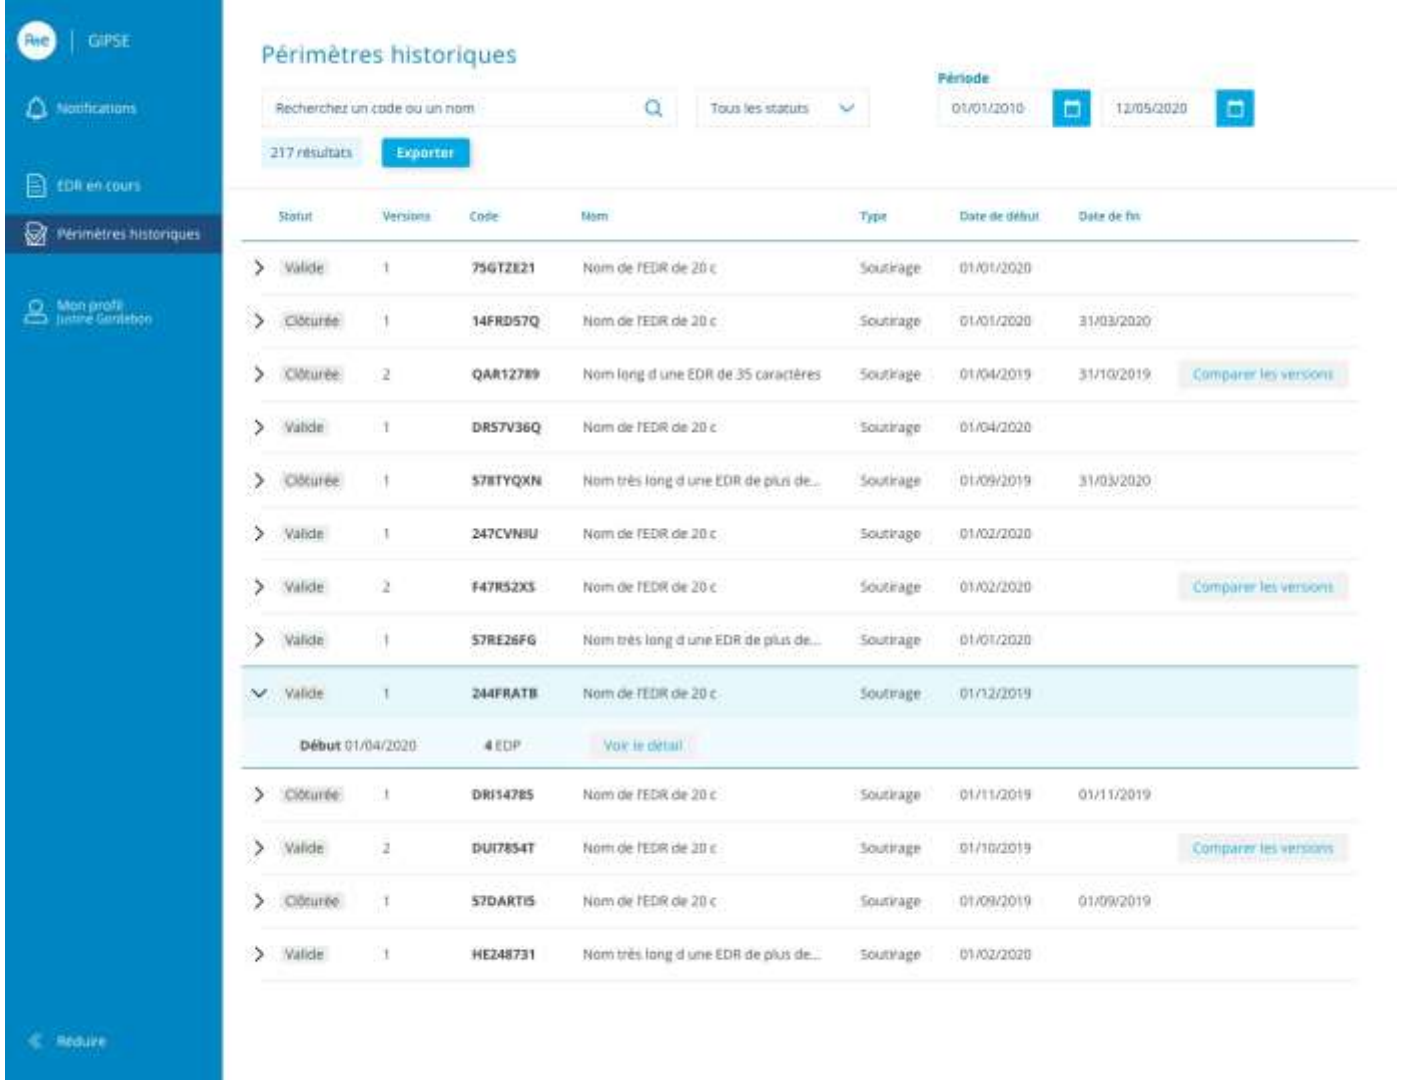
GIPSE

En temps que responsable de réserve, je souhaite consulter mes EDR valides et clôturées dans des périmètres passés


GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gentebon
Réduire
Périmètres historiques
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Période
01/01/2010
12/05/2020
217 résultats
Exporter
Statut
Versions
Code
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Valide 1 75GTZE21 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/01/2020
Clôturée 1 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/01/2020 31/03/2020
Clôturée 2 QAR12789 Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage 01/04/2019 31/10/2019 Comparer les versions
Valide 1 DRS7V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/04/2020
Clôturée 1 578TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/09/2019 31/03/2020
Valide 1 247CVN8U Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/02/2020
Valide 2 F47R52XS Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/02/2020 Comparer les versions
Valide 1 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/01/2020
Valide 1 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/12/2019 Comparer les versions
Clôturée 1 DRI1478S Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/11/2019 01/11/2019
Valide 2 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/10/2019
Clôturée 1 57DARTIS Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/09/2019 01/09/2019
Valide 1 HE248731 Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/02/2020


GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gentebon
Réduire
Périmètres historiques
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Période
01/01/2010
12/05/2020
217 résultats
Exporter
Statut
Versions
Code
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Valide 1 75GTZE21 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/01/2020
Clôturée 1 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/01/2020 31/03/2020
Clôturée 2 QAR12789 Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage 01/04/2019 31/10/2019 Comparer les versions
Début 01/07/2019 Fin 31/10/2019 3 EDP Voir le détail
Début 01/04/2019 Fin 30/06/2019 2 EDP Voir le détail
Valide 1 DR57V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/04/2020
Clôturée 1 S78TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/09/2019 31/03/2020
Valide 1 247CVNIU Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/02/2020
Valide 2 F47R52XS Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/02/2020 Comparer les versions
Valide 1 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/01/2020
Valide 1 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/12/2019 Comparer les versions
Clôturée 1 DRI14785 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/11/2019 01/11/2019
Valide 2 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/10/2019
Clôturée 1 57DARTI5 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/09/2019 01/09/2019
Valide 1 HE248731 Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/02/2020


GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gentebon
Réduire
Périmètres historiques
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Période
01/01/2010
12/05/2020
217 résultats
Exporter
Statut
Versions
Code
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Valide 1 75GTZE21 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/01/2020
Clôturée 1 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/01/2020 31/03/2020
Clôturée 2 QAR12789 Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage 01/04/2019 31/10/2019 Comparer les versions
Valide 1 DRS7V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/04/2020
Clôturée 1 578TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/09/2019 31/03/2020
Valide 1 247CVN8U Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/02/2020
Valide 2 F47R52XS Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/02/2020 Comparer les versions
Début 01/04/2020 2 EDP Voir le détail
Début 01/02/2020 Fin 31/03/2020 3 EDP Voir le détail
Valide 1 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/01/2020
Valide 1 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/12/2019 Comparer les versions
Clôturée 1 DRI14785 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/11/2019 01/11/2019
Valide 2 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/10/2019
Clôturée 1 57DARTI5 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/09/2019 01/09/2019
Valide 1 HE248731 Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/02/2020


GIPSE
Notifications
EDR en cours
Périmètres historiques
Mon profil
Justine Gentebon
Réduire
Périmètres historiques
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Période
01/01/2010
12/05/2020
217 résultats
Exporter
Statut
Versions
Code
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Valide 1 75GTZE21 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/01/2020
Clôturée 1 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/01/2020 31/03/2020
Clôturée 2 QAR12789 Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage 01/04/2019 31/10/2019 Comparer les versions
Valide 1 DRS7V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/04/2020
Clôturée 1 578TYQXN Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/09/2019 31/03/2020
Valide 1 247CVN8U Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/02/2020
Valide 2 F47R52XS Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/02/2020 Comparer les versions
Valide 1 57RE26FG Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/01/2020
Valide 1 244FRATB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/12/2019
Début 01/04/2020
4 EDP
Voir le détail
Clôturée 1 DRI147BS Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/11/2019 01/11/2019
Valide 2 DUI7854T Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/10/2019 Comparer les versions
Clôturée 1 57DARTIS Nom de l'EDR de 20 c Soutirage 01/09/2019 01/09/2019
Valide 1 HE248731 Nom très long d une EDR de plus de... Soutirage 01/02/2020

Calendrier les prochains GT SSYf

En 2020

Jeudi 26 mars : 9h30 – 12h30

Jeudi 23 avril : 9h30 – 12h30

Jeudi 28 mai : 9h30 – 12h30

Vendredi 3 Juillet : 9h30 – 12h30

Jeudi 23 juillet : 9h30 – 12h30.