

28/09/2020

BILAN DEPASSEMENTS Q RPT/RPD 3 ans Turpe 5

GT CURTE GRD




01

Synthèse

Synthèse dépassements en réactifs à l'interface RPT/RPD

3 ans Turpe 5: 08/2017 – 07/2020

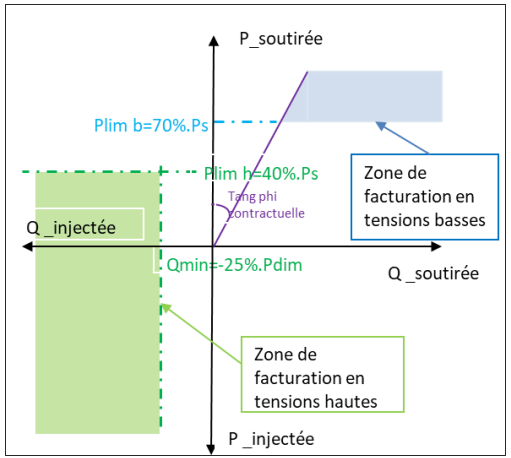

facturation Q RPT/RPD	U hautes (ecretement Q mensuel < 150 MVAR h) [0,5€ /MVAR h]		U basses (ecretement Q mensuel< 70 MVAR h) [2,9€ /MVAR h]		Total
	GVAR h	k€	GVAR h	k€	k€
simulation 2013-2015 et construction TURPE 5 (/an)	481	250	86	250	500
Q facturable, Année 1 Turpe 5 (8/17-7/18)	713	356	52	148	504
Q facturable, Année 2 Turpe 5 (8/18-7/19)	939	488	42	125	613
Q facturable, Année 3 Turpe 5 (8/19-7/20)	910	483	26	80	562

Rappels CART GRD:
Mesure au pas 10 min
Facturation dépassements au pas horaire
Facturation Ubasses – hiver seulement
Facturation Uhautes – toute l'année
Ecrêtements des dépassements mensuels faibles (<150 MVArh/mois Uhautes et <70 MVArh/mois U basses)


Dépassements stables sur la zone tensions hautes, masquant une augmentation des dépassements sur la période 08/2019-02/2020 et une baisse des dépassements depuis 02/2020. Analyse en cours.
Baisse continue des dépassements sur la zone tensions basses.



02

Dépassements en réactifs, tensions hautes


Dépassements en réactifs, tensions hautes

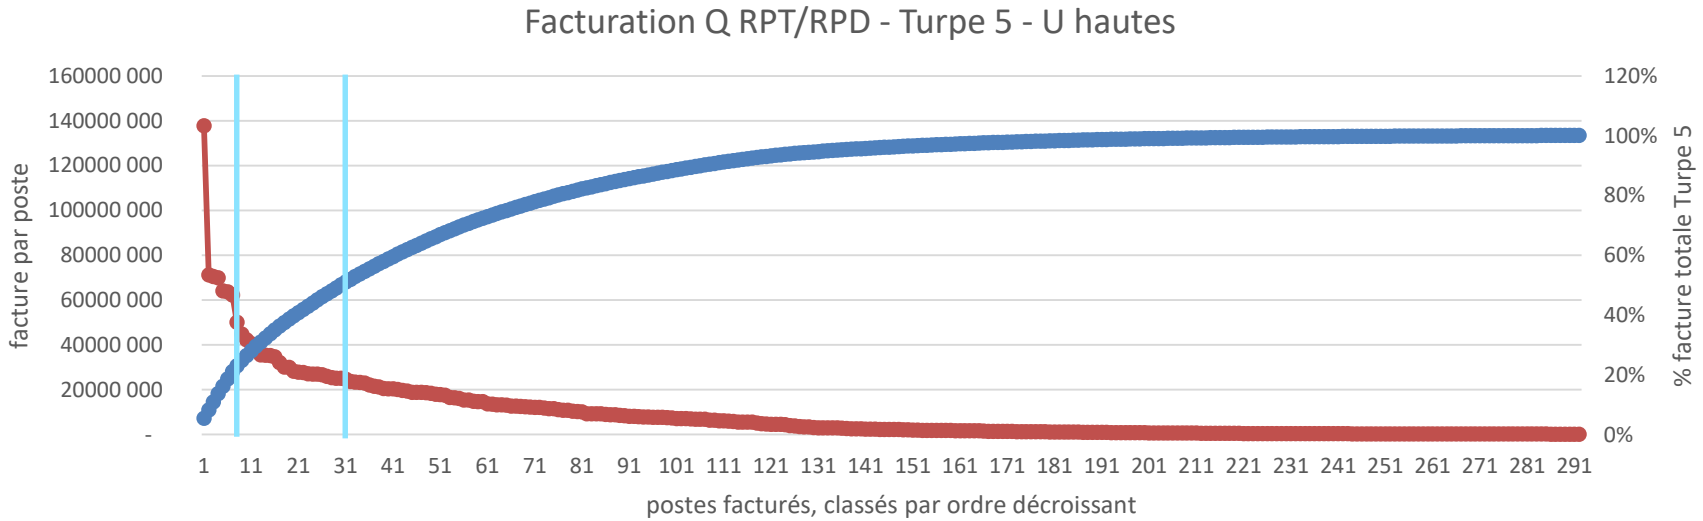

Sur la période 01/08/2017 - 31/07/2020 (3 premières années Turpe 5), 290 postes environ ont fait l'objet de dépassements en réactifs, tensions hautes. 50% (resp 25%) des dépassements sont portés par une trentaine de (resp 9) postes.


Dépassements en réactifs, tensions hautes



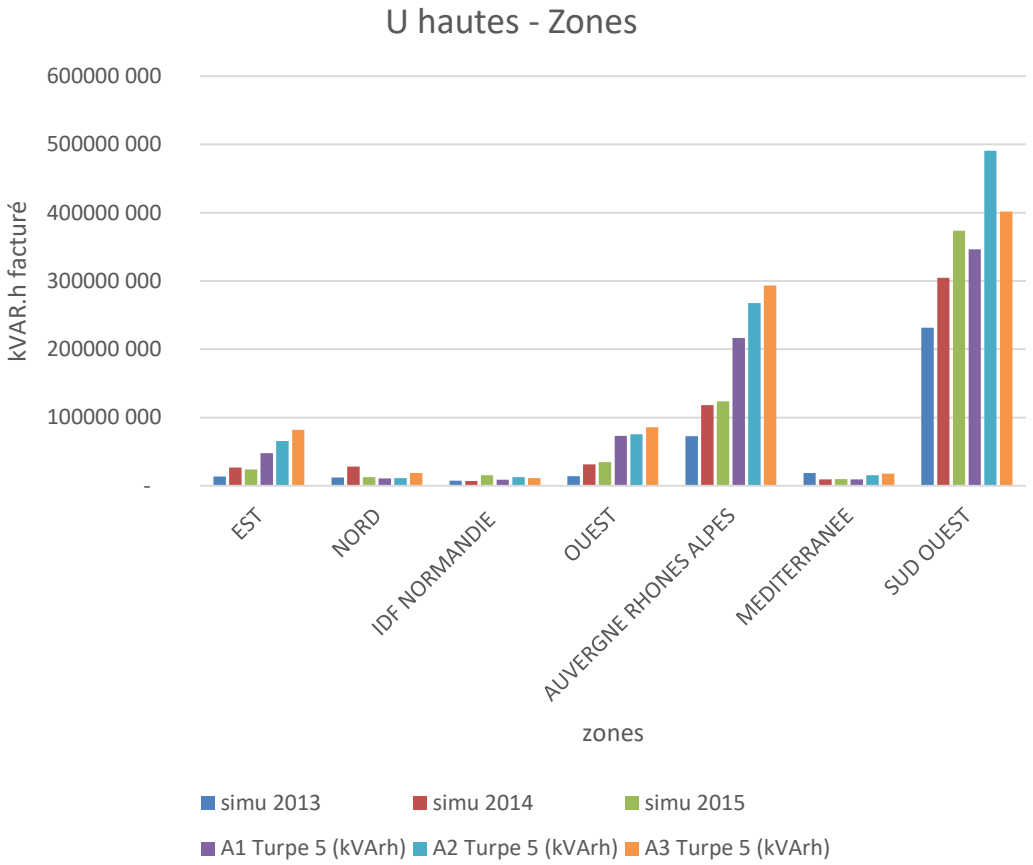


Les régions Auvergne-Rhones-Alpes et Sud-Ouest ont les dépassements en réactifs, tensions hautes, les plus importants.

Dépassements en réactifs, tensions hautes

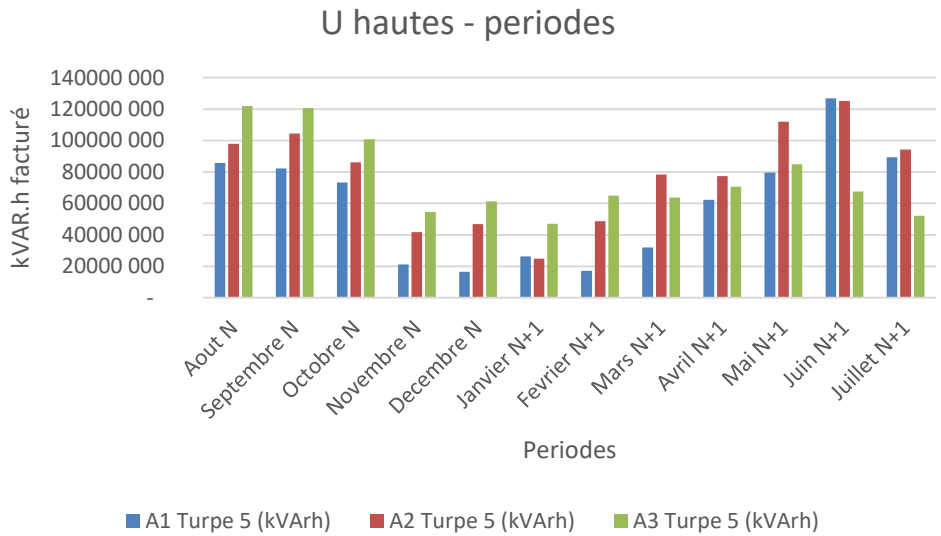

Une hausse des dépassements mensuels de réactifs, tensions hautes, sur la période Aout 2019-Février 2020, suivie d'une baisse des dépassement mensuels sur la période mars 2020-juillet 2020. Analyse en cours. Effet confinement/covid?

Dépassements en réactifs, tensions hautes

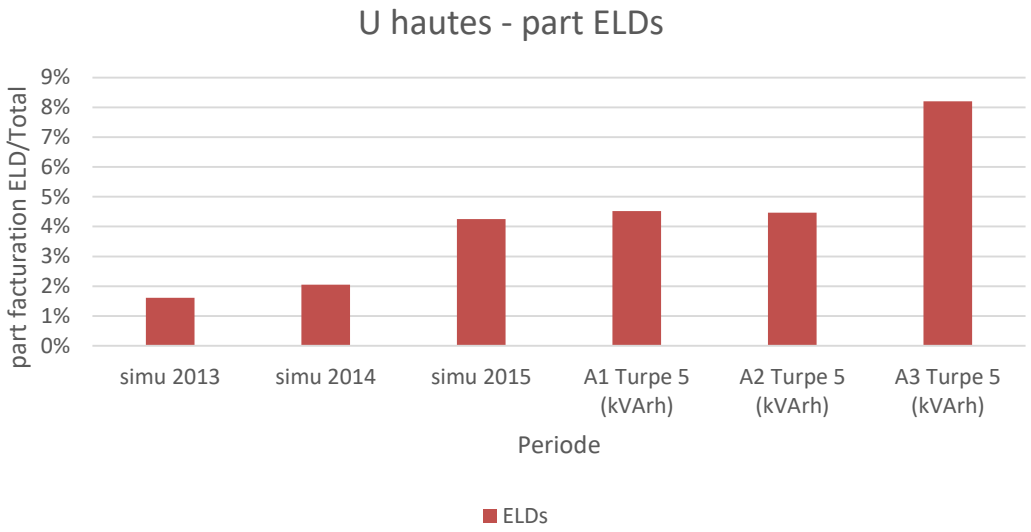

La part des ELD pour les dépassements en réactif, tensions hautes, augmente mais reste du même ordre de grandeur par rapport aux années précédentes.




03

Dépassements en réactif tensions basses


Dépassements en réactifs, tensions basses



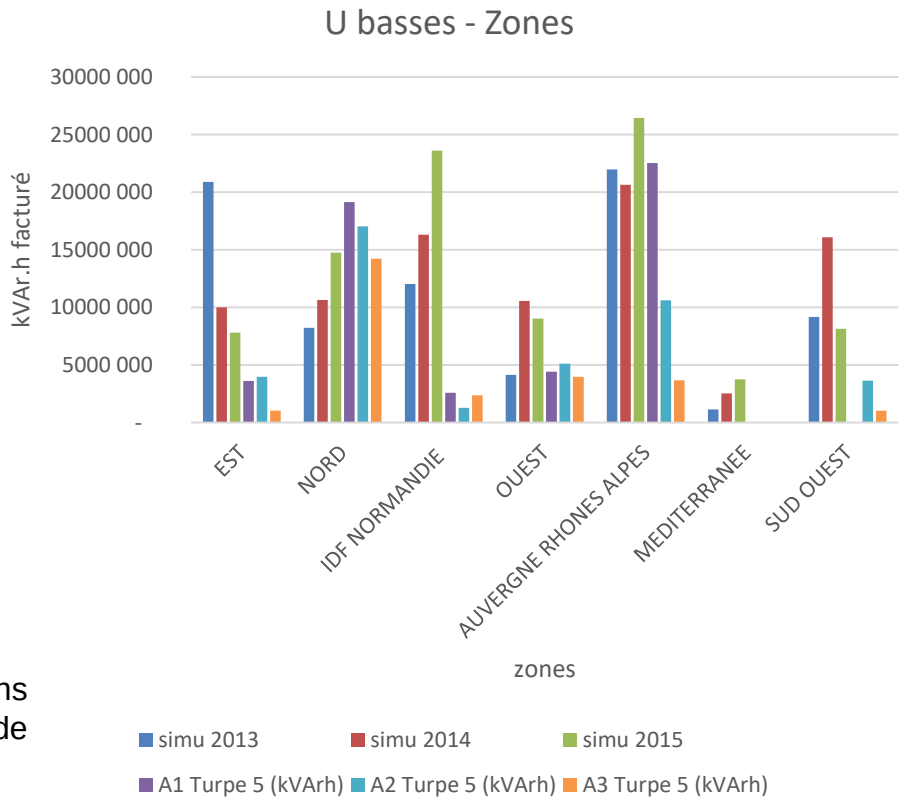


Une baisse des dépassements en réactif, tensions basses, dans toutes les régions à l'exception de l'IDF Normandie

Dépassements en réactifs, tensions basses

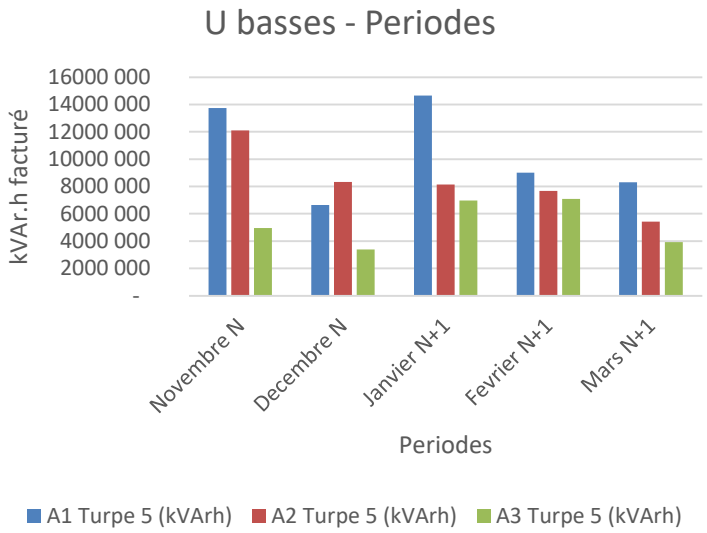

Une baisse des dépassements mensuels en réactif, tensions basses, par rapport aux années précédentes

Dépassements en réactifs, tensions basses

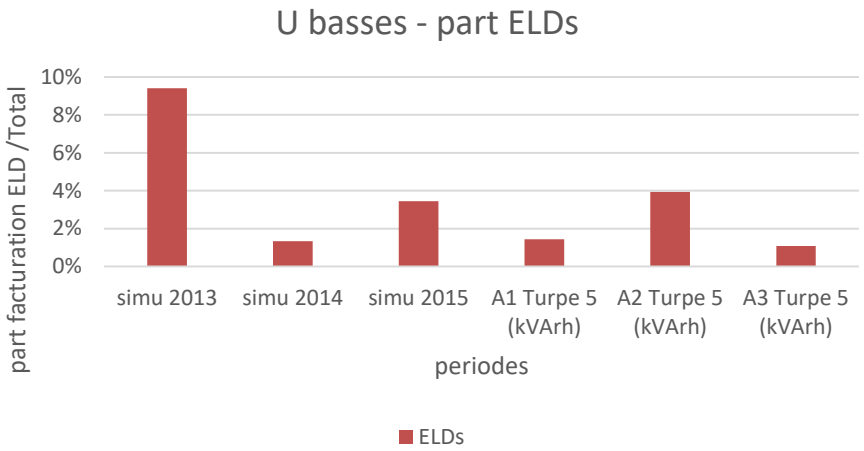

La part des ELD pour les dépassements en réactif reste stable en ordre de grandeur par rapport aux années précédentes.